


令和4年度 毎日水質検査結果

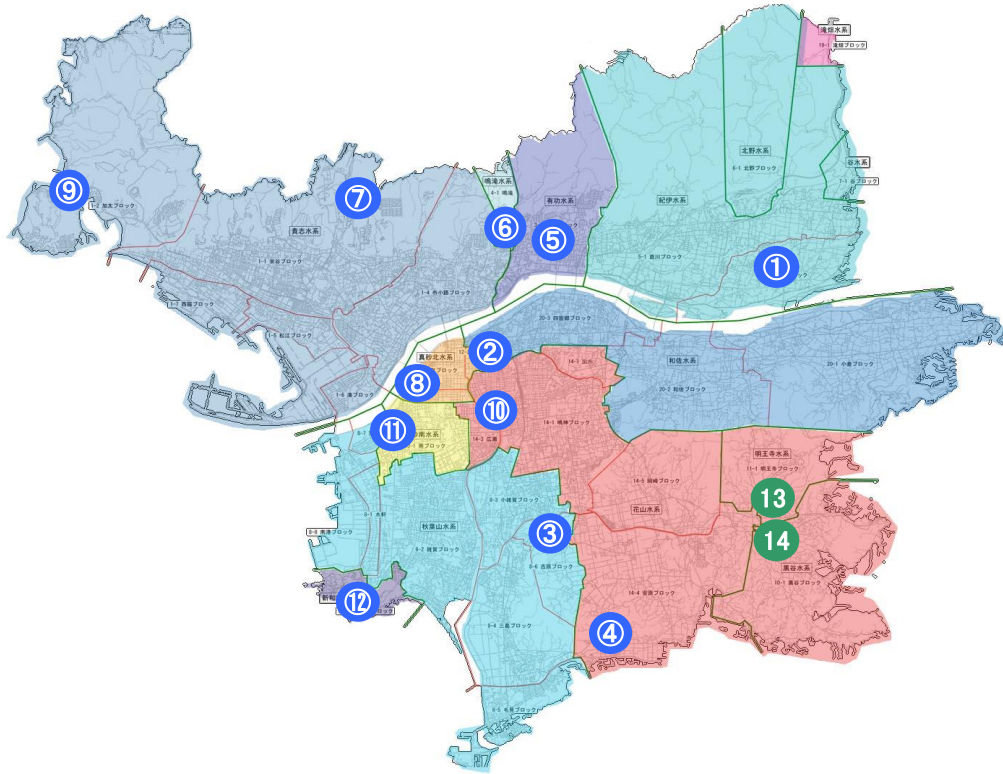

● 給水栓：①～⑫
(毎月検査の採水地点と同地点)

● 給水栓：13、14

① [山口西公園](#)

② [中之島公園](#)

③ [三田連絡所](#)

④ [本渡公園](#)

⑤ [園部公園](#)

⑥ [北消防署鳴滝出張所](#)

⑦ [ふじと児童遊園](#)

⑧ [湊北公園](#)

⑨ [加太支所](#)

⑩ [岡東公園](#)

⑪ [砂山公園](#)

⑫ [田野支所](#)

13 [東山東中部地区農業集落排水処理施設](#)

14 [東山東支所](#)

毎日検査結果

(令和4年度)

| 採水地点 | | 採水月 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間 | | | |
|-----------------|----------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| | | 最大 | 最小 | 平均 | 色 | 濁り | 最大 | 最小 | 平均 | 色 | 濁り | 最大 | 最小 | 平均 | 色 | 濁り | 最大 | 最小 | 平均 |
| ① 山口西公園 | 遊離 残留塩素 (mg/L) | 最大 | 0.57 | 0.73 | 0.58 | 0.70 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.55 | 0.65 | 0.59 | 0.56 | 0.70 | 0.74 | | | | |
| | | 最小 | 0.37 | 0.36 | 0.25 | 0.30 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.40 | 0.43 | 0.37 | 0.45 | 0.37 | 0.25 | | | | |
| | | 平均 | 0.47 | 0.56 | 0.44 | 0.52 | 0.59 | 0.61 | 0.57 | 0.50 | 0.52 | 0.49 | 0.50 | 0.46 | 0.52 | | | | |
| | 色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | | | |
| | 濁り | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | | | |
| ② 中之島公園 | 遊離 残留塩素 (mg/L) | 最大 | 0.43 | 0.53 | 0.45 | 0.60 | 0.44 | 0.78 | 0.62 | 0.55 | 0.60 | 0.57 | 0.55 | 0.48 | 0.78 | | | | |
| | | 最小 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.13 | 0.25 | 0.33 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.27 | 0.13 | | | | |
| | | 平均 | 0.34 | 0.39 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.51 | 0.54 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 0.40 | 0.43 | | | | |
| | 色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | | | | |
| | 濁り | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | | | | |
| ③ 三田連絡所 | 遊離 残留塩素 (mg/L) | 最大 | 0.54 | 0.54 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.65 | 0.57 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.54 | 0.54 | 0.65 | | | | |
| | | 最小 | 0.30 | 0.27 | 0.20 | 0.14 | 0.28 | 0.21 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | 0.14 | | | | |
| | | 平均 | 0.39 | 0.44 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.42 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.43 | 0.42 | | | | |
| | 色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | | | | |
| | 濁り | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | | | | |
| ④ 本渡公園 | 遊離 残留塩素 (mg/L) | 最大 | 0.53 | 0.57 | 0.44 | 0.51 | 0.58 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.75 | | | | |
| | | 最小 | 0.21 | 0.32 | 0.24 | 0.15 | 0.24 | 0.33 | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.30 | 0.31 | 0.38 | 0.15 | | | | |
| | | 平均 | 0.40 | 0.43 | 0.33 | 0.35 | 0.43 | 0.52 | 0.51 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.43 | | | | |
| | 色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | | | | |
| | 濁り | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | | | | |
| ⑤ 園部公園 | 遊離 残留塩素 (mg/L) | 最大 | 0.51 | 0.58 | 0.50 | 0.56 | 0.57 | 0.71 | 0.64 | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.59 | 0.64 | 0.71 | | | | |
| | | 最小 | 0.32 | 0.39 | 0.29 | 0.20 | 0.27 | 0.33 | 0.43 | 0.42 | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.30 | 0.20 | | | | |
| | | 平均 | 0.42 | 0.50 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.51 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.44 | 0.47 | | | | |
| | 色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | | | | |
| | 濁り | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | | | | |
| ⑥ 北消防署 鳴滝出張所 | 遊離 残留塩素 (mg/L) | 最大 | 0.52 | 0.59 | 0.50 | 0.59 | 0.56 | 0.68 | 0.65 | 0.54 | 0.66 | 0.64 | 0.52 | 0.63 | 0.68 | | | | |
| | | 最小 | 0.32 | 0.31 | 0.24 | 0.16 | 0.26 | 0.36 | 0.46 | 0.35 | 0.41 | 0.36 | 0.41 | 0.30 | 0.16 | | | | |
| | | 平均 | 0.41 | 0.48 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.53 | 0.54 | 0.47 | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.42 | 0.46 | | | | |
| | 色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | | | | |
| | 濁り | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | | | | |

①～⑫: 毎月検査採水地点と同地点

毎日検査結果

(令和4年度)

| 採水地点 | | 採水月 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間 |
|-----------|----------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|
| | | 最大 | 最小 | 平均 | | | | | | | | | | | | | |
| ⑦ ふじと児童遊園 | 遊離 残留塩素 (mg/L) | 最大 | 0.54 | 0.65 | 0.48 | 0.63 | 0.59 | 0.68 | 0.66 | 0.60 | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 0.53 | 0.68 | | |
| | | 最小 | 0.30 | 0.33 | 0.25 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.43 | 0.38 | 0.42 | 0.33 | 0.24 | | |
| | | 平均 | 0.40 | 0.50 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.46 | | |
| | 色 | 無色 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 濁り | なし | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑧ 湊北公園 | 遊離 残留塩素 (mg/L) | 最大 | 0.55 | 0.60 | 0.48 | 0.69 | 0.61 | 0.73 | 0.72 | 0.56 | 0.63 | 0.66 | 0.53 | 0.50 | 0.73 | | |
| | | 最小 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.36 | 0.42 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.43 | 0.32 | 0.26 | | |
| | | 平均 | 0.42 | 0.49 | 0.40 | 0.48 | 0.53 | 0.57 | 0.56 | 0.50 | 0.52 | 0.48 | 0.49 | 0.43 | 0.49 | | |
| | 色 | 無色 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 濁り | なし | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑨ 加太支所 | 遊離 残留塩素 (mg/L) | 最大 | 0.57 | 0.58 | 0.47 | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.63 | 0.52 | 0.62 | 0.63 | 0.53 | 0.60 | 0.70 | | |
| | | 最小 | 0.25 | 0.32 | 0.25 | 0.21 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.21 | | |
| | | 平均 | 0.39 | 0.49 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.52 | 0.52 | 0.47 | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.43 | 0.46 | | |
| | 色 | 無色 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 濁り | なし | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑩ 岡東公園 | 遊離 残留塩素 (mg/L) | 最大 | 0.62 | 0.72 | 0.69 | 0.77 | 0.77 | 0.98 | 0.73 | 0.69 | 0.68 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.98 | | |
| | | 最小 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.54 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | | |
| | | 平均 | 0.52 | 0.59 | 0.55 | 0.64 | 0.68 | 0.68 | 0.62 | 0.57 | 0.55 | 0.48 | 0.45 | 0.49 | 0.57 | | |
| | 色 | 無色 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 濁り | なし | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑪ 砂山公園 | 遊離 残留塩素 (mg/L) | 最大 | 0.48 | 0.55 | 0.40 | 0.51 | 0.48 | 0.62 | 0.63 | 0.45 | 0.52 | 0.53 | 0.57 | 0.58 | 0.63 | | |
| | | 最小 | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.31 | 0.25 | 0.12 | | |
| | | 平均 | 0.34 | 0.39 | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0.40 | 0.46 | 0.37 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.37 | 0.38 | | |
| | 色 | 無色 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 濁り | なし | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑫ 田野支所 | 遊離 残留塩素 (mg/L) | 最大 | 0.45 | 0.57 | 0.49 | 0.54 | 0.39 | 0.75 | 0.68 | 0.45 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.49 | 0.75 | | |
| | | 最小 | 0.15 | 0.27 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 0.39 | 0.32 | 0.25 | 0.42 | 0.39 | 0.31 | 0.15 | | |
| | | 平均 | 0.32 | 0.47 | 0.34 | 0.35 | 0.30 | 0.41 | 0.48 | 0.39 | 0.43 | 0.49 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | | |
| | 色 | 無色 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 濁り | なし | | | | | | | | | | | | | | | |

①～⑫: 毎月検査採水地点と同地点

