


令和元年度 毎日水質検査結果

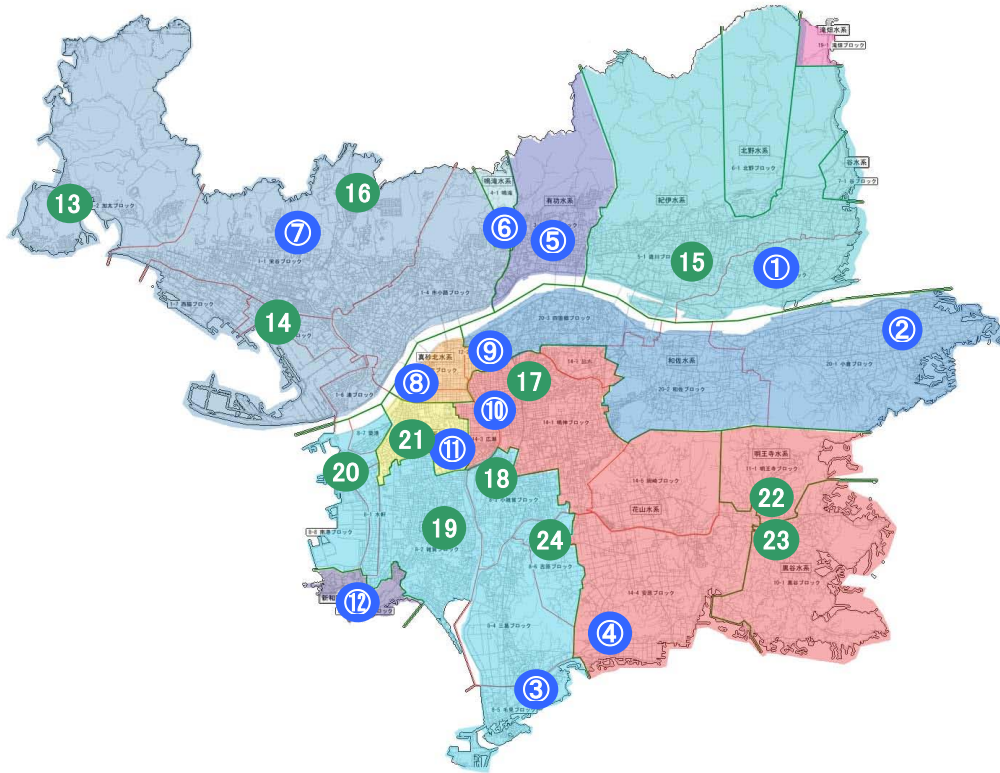

● 給水栓：①～⑫
(毎月検査の採水地点と同地点)

● 給水栓：13～24

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| ① 山口西公園 | 13 加太支所 |
| ② 小倉支所 | 14 和歌山市衛生研究所 |
| ③ 紀三井寺児童遊園西 | 15 弘西公園 |
| ④ 本渡公園 | 16 ふじと児童遊園 |
| ⑤ 園部公園 | 17 黒田第三公園 |
| ⑥ 北消防署鳴滝出張所 | 18 杭ノ瀬北公園 |
| ⑦ 木本公園 | 19 宇須児童遊園 |
| ⑧ 湊北公園 | 20 高津公園 |
| ⑨ 中之島公園 | 21 長町公園 |
| ⑩ 岡東公園 | 22 東山東中部地区農業集落排水処理施設 |
| ⑪ 吹上連絡所 | 23 東山東支所 |
| ⑫ 田野支所 | 24 三田連絡所 |

給水栓名又は地図中の●、●をクリックすると、水質検査結果がご覧になれます。

毎日検査結果

(令和元年度)

採水地点		採水月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間			
		最大	最小	平均	色	濁り	最大	最小	平均	色	濁り	最大	最小	平均	色	濁り	最大	最小	平均
① 山口西公園	遊離 残留塩素 (mg/L)	最大	0.52	0.51	0.64	0.72	0.74	0.64	0.66	0.59	0.55	0.61	0.59	0.60	0.74				
		最小	0.36	0.37	0.34	0.42	0.48	0.42	0.45	0.46	0.44	0.38	0.46	0.48	0.34				
		平均	0.45	0.43	0.46	0.59	0.59	0.55	0.56	0.52	0.49	0.49	0.52	0.54	0.51				
	色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色			
	濁り	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし			
② 小倉支所	遊離 残留塩素 (mg/L)	最大	0.49	0.67	0.72	0.86	0.79	0.70	0.72	0.58	0.53	0.58	0.56	0.58	0.86				
		最小	0.29	0.30	0.39	0.54	0.39	0.44	0.45	0.37	0.42	0.38	0.43	0.45	0.29				
		平均	0.42	0.47	0.59	0.65	0.59	0.55	0.62	0.50	0.48	0.48	0.50	0.50	0.53				
	色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色				
	濁り	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし				
③ 紀三井寺 児童遊園西	遊離 残留塩素 (mg/L)	最大	0.50	0.45	0.64	0.73	0.74	0.62	0.67	0.58	0.56	0.55	0.66	0.65	0.74				
		最小	0.39	0.27	0.30	0.40	0.44	0.45	0.51	0.40	0.42	0.47	0.49	0.42	0.27				
		平均	0.43	0.39	0.45	0.58	0.58	0.54	0.58	0.52	0.50	0.51	0.54	0.53	0.51				
	色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色				
	濁り	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし				
④ 本渡公園	遊離 残留塩素 (mg/L)	最大	0.54	0.42	0.45	0.50	0.61	0.49	0.59	0.63	0.56	0.59	0.61	0.58	0.63				
		最小	0.36	0.28	0.26	0.22	0.28	0.14	0.32	0.34	0.36	0.35	0.45	0.40	0.14				
		平均	0.44	0.35	0.34	0.40	0.47	0.36	0.48	0.45	0.45	0.52	0.52	0.48	0.44				
	色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色				
	濁り	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし				
⑤ 園部公園	遊離 残留塩素 (mg/L)	最大	0.49	0.67	0.66	0.70	0.74	0.65	0.65	0.58	0.56	0.63	0.56	0.63	0.74				
		最小	0.39	0.41	0.43	0.49	0.43	0.48	0.42	0.46	0.32	0.40	0.42	0.40	0.32				
		平均	0.45	0.53	0.54	0.61	0.59	0.54	0.58	0.53	0.48	0.49	0.51	0.52	0.53				
	色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色				
	濁り	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし				
⑥ 北消防署 鳴滝出張所	遊離 残留塩素 (mg/L)	最大	0.52	0.61	0.67	0.71	0.73	0.65	0.63	0.58	0.54	0.61	0.58	0.56	0.73				
		最小	0.38	0.36	0.40	0.46	0.47	0.49	0.42	0.43	0.43	0.42	0.42	0.46	0.36				
		平均	0.44	0.48	0.54	0.59	0.58	0.55	0.57	0.52	0.50	0.50	0.52	0.52	0.53				
	色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色				
	濁り	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし				

①～⑫: 毎月検査採水地点と同地点

戻る

毎日検査結果

(令和元年度)

採水地点		採水月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間			
		最大	最小	平均	色	濁り	最大	最小	平均	色	濁り	最大	最小	平均	色	濁り	最大	最小	平均
⑦ 木本公園	遊離 残留塩素 (mg/L)	最大	0.61	0.87	0.89	0.98	0.81	0.77	0.78	0.65	0.68	0.63	0.69	0.66	0.98				
		最小	0.46	0.53	0.65	0.61	0.60	0.59	0.61	0.50	0.53	0.52	0.50	0.55	0.46				
		平均	0.54	0.70	0.77	0.74	0.69	0.69	0.68	0.59	0.58	0.57	0.59	0.60	0.65				
	色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色			
	濁り	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし			
⑧ 湊北公園	遊離 残留塩素 (mg/L)	最大	0.44	0.36	0.42	0.52	0.54	0.39	0.48	0.53	0.50	0.53	0.60	0.59	0.60				
		最小	0.26	0.24	0.26	0.26	0.26	0.31	0.33	0.34	0.35	0.38	0.44	0.50	0.24				
		平均	0.33	0.29	0.35	0.34	0.34	0.35	0.38	0.40	0.44	0.45	0.53	0.56	0.40				
	色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色				
	濁り	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし				
⑨ 中之島公園	遊離 残留塩素 (mg/L)	最大	0.48	0.56	0.57	0.68	0.69	0.59	0.63	0.54	0.51	0.51	0.53	0.58	0.69				
		最小	0.32	0.16	0.26	0.37	0.26	0.25	0.44	0.35	0.35	0.34	0.35	0.35	0.16				
		平均	0.38	0.32	0.42	0.52	0.50	0.41	0.54	0.45	0.42	0.44	0.47	0.46	0.45				
	色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色				
	濁り	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし				
⑩ 岡東公園	遊離 残留塩素 (mg/L)	最大	0.62	0.74	0.71	0.71	0.83	0.75	0.76	0.77	0.68	0.67	0.66	0.62	0.83				
		最小	0.45	0.46	0.49	0.58	0.46	0.44	0.59	0.47	0.45	0.49	0.51	0.49	0.44				
		平均	0.54	0.57	0.61	0.66	0.69	0.61	0.68	0.61	0.56	0.57	0.58	0.55	0.60				
	色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色				
	濁り	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし				
⑪ 吹上連絡所	遊離 残留塩素 (mg/L)	最大	0.56	0.50	0.62	0.66	0.60	0.55	0.57	0.59	0.60	0.58	0.64	0.62	0.66				
		最小	0.41	0.29	0.30	0.36	0.25	0.30	0.30	0.31	0.42	0.41	0.42	0.42	0.25				
		平均	0.49	0.44	0.51	0.52	0.44	0.46	0.48	0.49	0.52	0.51	0.53	0.53	0.49				
	色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色				
	濁り	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし				
⑫ 田野支所	遊離 残留塩素 (mg/L)	最大	0.41	0.58	0.51	0.59	0.67	0.73	0.64	0.60	0.61	0.47	0.51	0.51	0.73				
		最小	0.25	0.15	0.25	0.25	0.36	0.25	0.40	0.35	0.35	0.39	0.40	0.40	0.15				
		平均	0.34	0.30	0.41	0.51	0.54	0.42	0.52	0.45	0.41	0.43	0.47	0.46	0.44				
	色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色				
	濁り	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし				

①～⑫: 毎月検査採水地点と同地点

[戻る](#)

毎日検査結果

(令和元年度)

採水地点		採水月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
		最大	最小	平均													
13 加太支所	遊離 残留塩素 (mg/L)	最大	0.51	0.50	0.56	0.67	0.73	0.59	0.61	0.57	0.52	0.58	0.58	0.59	0.73		
		最小	0.30	0.30	0.28	0.40	0.41	0.36	0.43	0.37	0.39	0.42	0.44	0.43	0.28		
		平均	0.40	0.38	0.41	0.53	0.55	0.47	0.53	0.48	0.46	0.48	0.50	0.50	0.47		
	色	無色															
	濁り	なし															
14 和歌山市 衛生研究所	遊離 残留塩素 (mg/L)	最大	0.59	0.80	0.85	0.90	0.76	0.80	0.76	0.65	0.64	0.74	0.66	0.65	0.90		
		最小	0.45	0.48	0.60	0.56	0.55	0.58	0.54	0.51	0.52	0.46	0.51	0.54	0.45		
		平均	0.52	0.65	0.74	0.71	0.66	0.66	0.66	0.57	0.56	0.56	0.58	0.59	0.62		
	色	無色															
	濁り	なし															
15 弘西公園	遊離 残留塩素 (mg/L)	最大	0.61	0.89	0.85	0.94	0.82	0.78	0.74	0.69	0.61	0.60	0.63	0.71	0.94		
		最小	0.41	0.46	0.58	0.67	0.58	0.54	0.59	0.50	0.51	0.48	0.47	0.52	0.41		
		平均	0.54	0.67	0.74	0.75	0.69	0.68	0.67	0.58	0.56	0.55	0.57	0.59	0.63		
	色	無色															
	濁り	なし															
16 ふじと児童遊園	遊離 残留塩素 (mg/L)	最大	0.48	0.54	0.61	0.65	0.67	0.57	0.65	0.61	0.52	0.54	0.64	0.55	0.67		
		最小	0.35	0.31	0.30	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.43	0.42	0.44	0.30		
		平均	0.41	0.40	0.45	0.54	0.54	0.47	0.53	0.50	0.47	0.49	0.51	0.50	0.48		
	色	無色															
	濁り	なし															
17 黒田第三公園	遊離 残留塩素 (mg/L)	最大	0.62	0.72	0.77	0.73	0.80	0.73	0.76	0.79	0.66	0.64	0.66	0.66	0.80		
		最小	0.46	0.47	0.40	0.58	0.54	0.46	0.58	0.47	0.47	0.52	0.52	0.46	0.40		
		平均	0.54	0.55	0.60	0.66	0.68	0.58	0.67	0.61	0.56	0.58	0.58	0.57	0.60		
	色	無色															
	濁り	なし															
18 杭ノ瀬北公園	遊離 残留塩素 (mg/L)	最大	0.53	0.68	0.75	0.75	0.81	0.69	0.67	0.63	0.59	0.58	0.62	0.64	0.81		
		最小	0.40	0.42	0.43	0.53	0.35	0.46	0.50	0.45	0.44	0.45	0.49	0.47	0.35		
		平均	0.47	0.52	0.56	0.66	0.64	0.57	0.60	0.54	0.51	0.53	0.53	0.54	0.56		
	色	無色															
	濁り	なし															

毎日検査結果

(令和元年度)

採水地点		採水月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
		最大	最小	平均													
19 宇須児童遊園	遊離 残留塩素 (mg/L)	最大	0.50	0.54	0.61	0.73	0.71	0.60	0.63	0.60	0.54	0.60	0.59	0.58	0.73		
		最小	0.33	0.30	0.32	0.41	0.40	0.38	0.45	0.40	0.42	0.42	0.42	0.46	0.30		
		平均	0.41	0.37	0.44	0.55	0.55	0.49	0.54	0.50	0.49	0.50	0.52	0.51	0.49		
	色	無色															
	濁り	なし															
20 高津公園	遊離 残留塩素 (mg/L)	最大	0.52	0.83	0.84	0.82	0.83	0.73	0.72	0.64	0.59	0.65	0.64	0.62	0.84		
		最小	0.40	0.44	0.40	0.57	0.49	0.52	0.55	0.48	0.47	0.48	0.48	0.45	0.40		
		平均	0.48	0.62	0.69	0.70	0.64	0.63	0.64	0.56	0.54	0.55	0.57	0.56	0.60		
	色	無色															
	濁り	なし															
21 長町公園	遊離 残留塩素 (mg/L)	最大	0.50	0.41	0.42	0.45	0.73	0.43	0.45	0.46	0.48	0.49	0.60	0.58	0.73		
		最小	0.33	0.22	0.20	0.24	0.19	0.28	0.27	0.32	0.34	0.31	0.44	0.48	0.19		
		平均	0.43	0.30	0.32	0.34	0.35	0.36	0.37	0.37	0.42	0.40	0.51	0.53	0.39		
	色	無色															
	濁り	なし															
22 東山東中部地区 農業集落排水 処理施設	遊離 残留塩素 (mg/L)	最大	0.49	0.47	0.50	0.51	0.52	0.43	0.67	0.58	0.38	0.39	0.39	0.38	0.67		
		最小	0.32	0.29	0.18	0.31	0.27	0.21	0.33	0.30	0.24	0.26	0.27	0.27	0.18		
		平均	0.39	0.36	0.37	0.40	0.38	0.33	0.46	0.41	0.30	0.31	0.33	0.30	0.36		
	色	無色															
	濁り	なし															
23 東山東支所	遊離 残留塩素 (mg/L)	最大	0.44	0.49	0.52	0.96	1.24	0.61	0.68	0.53	0.35	0.71	1.05	0.89	1.24		
		最小	0.22	0.26	0.24	0.29	0.32	0.26	0.34	0.26	0.23	0.30	0.32	0.23	0.22		
		平均	0.28	0.36	0.41	0.41	0.48	0.44	0.47	0.37	0.29	0.38	0.40	0.36	0.39		
	色	無色															
	濁り	なし															
24 三田連絡所	遊離 残留塩素 (mg/L)	最大	0.47	0.36	0.45	0.53	0.55	0.42	0.53	0.47	0.49	0.52	0.54	0.53	0.55		
		最小	0.27	0.17	0.19	0.28	0.24	0.24	0.32	0.30	0.34	0.36	0.40	0.38	0.17		
		平均	0.36	0.25	0.31	0.40	0.43	0.35	0.41	0.41	0.41	0.43	0.46	0.45	0.39		
	色	無色															
	濁り	なし															