


## 令和6年度 毎月水質検査結果

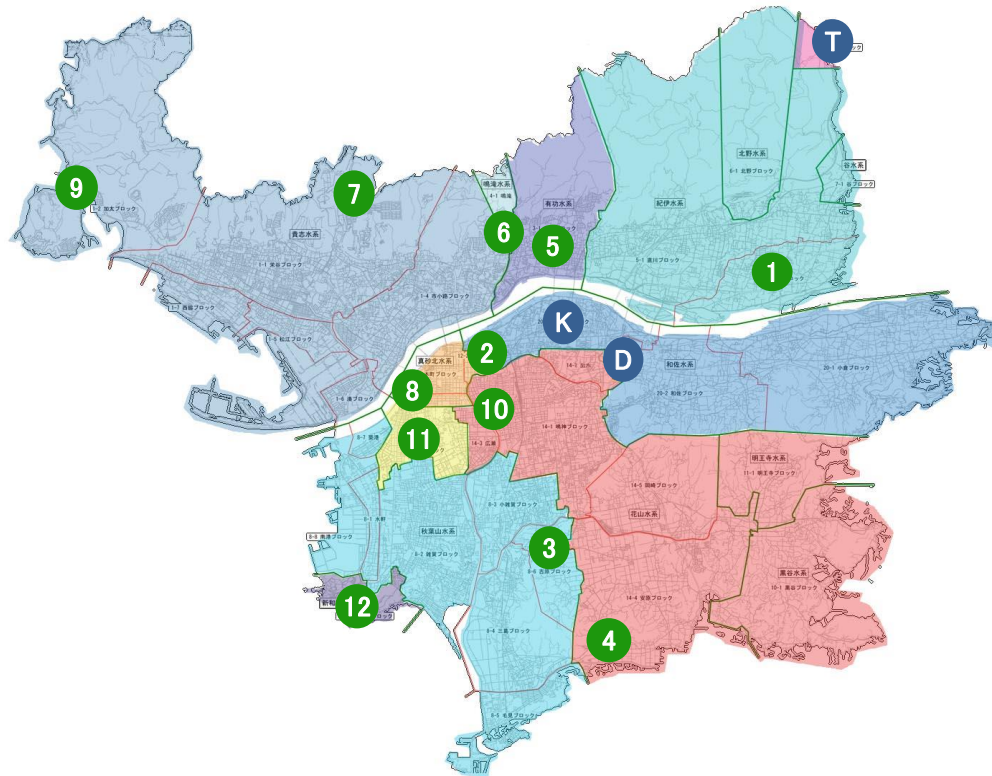

● 浄水場

K 加納浄水場  
D 出島浄水場  
T 滝畑浄水場

● 給水栓

- |             |           |
|-------------|-----------|
| ① 山口西公園     | ⑦ ふじと児童遊園 |
| ② 中之島公園     | ⑧ 湊北公園    |
| ③ 三田連絡所     | ⑨ 加太支所    |
| ④ 本渡公園      | ⑩ 岡東公園    |
| ⑤ 園部公園      | ⑪ 砂山公園    |
| ⑥ 北消防署鳴滝出張所 | ⑫ 田野支所    |

(1) 令和7年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

| K 加納浄水場 |                                      |        |          |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | K 加納浄水場  |          |          |    |
|---------|--------------------------------------|--------|----------|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|----------|----------|----------|----|
|         | 令和7年度 採水月日                           |        | 4月14日    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 最大       | 最小       | 平均       |    |
|         | 採水時刻                                 |        | 8:45     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |          |          |          |    |
|         | 天候                                   |        | 晴れ       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |          |          |          |    |
|         | 気温                                   | ℃      | 12.2     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 12.2     | 12.2     | 12.2     |    |
|         | 水温                                   | ℃      | 16.2     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 16.2     | 16.2     | 16.2     |    |
| 1       | 一般細菌                                 | cfu/mL | 0        |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 0        | 0        | 0        | 1  |
| 2       | 大腸菌                                  |        | 不検出      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |          |          |          | 2  |
| 3       | カドミウム及びその化合物                         | mg/L   | <0.0003  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 3  |
| 4       | 水銀及びその化合物                            | mg/L   | <0.00005 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4  |
| 5       | セレン及びその化合物                           | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 5  |
| 6       | 鉛及びその化合物                             | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6  |
| 7       | ヒ素及びその化合物                            | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 7  |
| 8       | 六価クロム化合物                             | mg/L   | <0.002   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 8  |
| 9       | 亜硝酸態窒素                               | mg/L   | <0.004   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 9  |
| 10      | シアン化物イオン及び塩化シアン                      | mg/L   | <0.001   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 10 |
| 11      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                        | mg/L   | 0.5      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 0.5      | 0.5      | 0.5      | 11 |
| 12      | フッ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.08    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.08    | <0.08    | <0.08    | 12 |
| 13      | ホウ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 13 |
| 14      | 四塩化炭素                                | mg/L   | <0.0002  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 14 |
| 15      | 1, 4-ジオキサン                           | mg/L   | <0.005   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 15 |
| 16      | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン | mg/L   | <0.004   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 16 |
| 17      | ジクロロメタン                              | mg/L   | <0.002   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 17 |
| 18      | テトラクロロエチレン                           | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 18 |
| 19      | トリクロロエチレン                            | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 19 |
| 20      | ベンゼン                                 | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 20 |
| 21      | 塩素酸                                  | mg/L   | <0.06    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.06    | <0.06    | <0.06    | 21 |
| 22      | クロロ酢酸                                | mg/L   | <0.002   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 22 |
| 23      | クロロホルム                               | mg/L   | 0.001    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 0.001    | 0.001    | 0.001    | 23 |
| 24      | ジクロロ酢酸                               | mg/L   | <0.003   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | <0.003   | <0.003   | <0.003   | 24 |
| 25      | ジブromクロロメタン                          | mg/L   | 0.001    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 0.001    | 0.001    | 0.001    | 25 |
| 26      | 臭素酸                                  | mg/L   | <0.001   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 26 |
| 27      | 総トリハロメタン                             | mg/L   | 0.005    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 0.005    | 0.005    | 0.005    | 27 |
| 28      | トリクロロ酢酸                              | mg/L   | <0.003   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | <0.003   | <0.003   | <0.003   | 28 |
| 29      | ブromジクロロメタン                          | mg/L   | 0.002    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 0.002    | 0.002    | 0.002    | 29 |
| 30      | ブromホルム                              | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 30 |
| 31      | ホルムアルデヒド                             | mg/L   | <0.008   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | <0.008   | <0.008   | <0.008   | 31 |
| 32      | 亜鉛及びその化合物                            | mg/L   | <0.01    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 32 |
| 33      | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.01     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 0.01     | 0.01     | 0.01     | 33 |
| 34      | 鉄及びその化合物                             | mg/L   | <0.03    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 34 |
| 35      | 銅及びその化合物                             | mg/L   | <0.01    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 35 |
| 36      | ナトリウム及びその化合物                         | mg/L   | 11.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 11.1     | 11.1     | 11.1     | 36 |
| 37      | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 37 |
| 38      | 塩化物イオン                               | mg/L   | 13       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 13       | 13       | 13       | 38 |
| 39      | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 58       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 58       | 58       | 58       | 39 |
| 40      | 蒸発残留物                                | mg/L   | 109      |   | - |  | - | - |  | - | - |  | - | 109      | 109      | 109      | 40 |
| 41      | 陰イオン界面活性剤                            | mg/L   | <0.02    | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 41 |
| 42      | ジェオスミン                               | ng/L   | <1       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <1       | <1       | <1       | 42 |
| 43      | 2-メチルイソボルネオール                        | ng/L   | 2        |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 2        | 2        | 2        | 43 |
| 44      | 非イオン界面活性剤                            | mg/L   | <0.005   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 44 |
| 45      | フェノール類                               | mg/L   | <0.0005  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  | 45 |
| 46      | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                    | mg/L   | <0.3     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.3     | <0.3     | <0.3     | 46 |
| 47      | pH値                                  |        | 7.3      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 7.3      | 7.3      | 7.3      | 47 |
| 48      | 味                                    |        | 異常なし     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |          |          |          | 48 |
| 49      | 臭気                                   |        | 異常なし     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |          |          |          | 49 |
| 50      | 色度                                   | 度      | <0.5     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.5     | <0.5     | <0.5     | 50 |
| 51      | 濁度                                   | 度      | <0.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 51 |
| 52      | アンチモン及びその化合物                         | mg/L   | <0.0015  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.0015  | <0.0015  | <0.0015  | 52 |
| 53      | ウラン及びその化合物                           | mg/L   | <0.0002  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 53 |
| 54      | ニッケル及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 54 |
| 55      | 1, 2-ジクロロエタン                         | mg/L   | <0.0004  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | 55 |
| 56      | トルエン                                 | mg/L   | <0.02    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 56 |
| 57      | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                     | mg/L   | -        |   | - |  | - | - |  | - | - |  | - | <0.008   | <0.008   | #DIV/0!  | 57 |
| 58      | 亜塩素酸                                 | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -        | -        | -        | 58 |
| 59      | 二酸化塩素                                | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -        | -        | -        | 59 |
| 60      | ジクロロアセトニトリル                          | mg/L   | -        |   | - |  | - | - |  | - | - |  | - | <0.001   | <0.001   | #DIV/0!  | 60 |
| 61      | 抱水クロラール                              | mg/L   | -        |   | - |  | - | - |  | - | - |  | - | <0.002   | <0.002   | #DIV/0!  | 61 |
| 62      | 農薬類                                  |        | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -        | -        | -        | 62 |
| 63      | 残留塩素                                 | mg/L   | 0.83     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 0.83     | 0.83     | 0.83     | 63 |
| 64      | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 58       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 58       | 58       | 58       | 64 |
| 65      | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 65 |
| 66      | 遊離炭酸                                 | mg/L   | -        |   | - |  | - | - |  | - | - |  | - | <0.1     | <0.1     | #DIV/0!  | 66 |
| 67      | 1, 1, 1-トリクロロエタン                     | mg/L   | <0.03    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 67 |
| 68      | メチル-tert-ブチルエーテル                     | mg/L   | <0.002   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 68 |
| 69      | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                  | mg/L   | -        |   | - |  | - | - |  | - | - |  | - | <0.1     | <0.1     | #DIV/0!  | 69 |
| 70      | 臭気強度(TON)                            |        | -        |   | - |  | - | - |  | - | - |  | - | <1       | <1       | #DIV/0!  | 70 |
| 71      | 蒸発残留物                                | mg/L   | 109      |   | - |  | - | - |  | - | - |  | - | 109      | 109      | 109      | 71 |
| 72      | 濁度                                   | 度      | <0.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 72 |
| 73      | pH値                                  |        | 7.3      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 7.3      | 7.3      | 7.3      | 73 |
| 74      | 腐食性(ランゲリア指数)                         |        | -        |   | - |  | - | - |  | - | - |  | - | 0.0      | 0.0      | #DIV/0!  | 74 |
| 75      | 従属栄養細菌                               | cfu/mL | 0        |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 0        | 0        | 0        | 75 |
| 76      | 1, 1-ジクロロエチレン                        | mg/L   | <0.01    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 76 |
| 77      | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.01     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 0.01     | 0.01     | 0.01     | 77 |
| 78      | PFOS及びPFOA                           | ng/L   | -        |   | - |  | - | - |  | - | - |  | - | <5       | <5       | #DIV/0!  | 78 |

(1) 令和7年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(1) 令和7年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

| D 出島浄水場 |                                          |          |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | D 出島浄水場  |          |          |    |
|---------|------------------------------------------|----------|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|----------|----------|----------|----|
|         | 令和7年度 採水月日                               | 4月14日    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | 最大       | 最小       | 平均       |    |
|         | 採水時刻                                     | 11:10    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |          |          |          |    |
|         | 天候                                       | 晴れ       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |          |          |          |    |
|         | 気温℃                                      | 16.0     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | 16.0     | 16.0     | 16.0     |    |
|         | 水温℃                                      | 15.8     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | 15.8     | 15.8     | 15.8     |    |
| 1       | 一般細菌cfu/mL                               | 0        |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | 0        | 0        | 0        | 1  |
| 2       | 大腸菌                                      | 不検出      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |          |          |          | 2  |
| 3       | カドミウム及びその化合物mg/L                         | <0.0003  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 3  |
| 4       | 水銀及びその化合物mg/L                            | <0.00005 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4  |
| 5       | セレン及びその化合物mg/L                           | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 5  |
| 6       | 鉛及びその化合物mg/L                             | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6  |
| 7       | ヒ素及びその化合物mg/L                            | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 7  |
| 8       | 六価クロム化合物mg/L                             | <0.002   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 8  |
| 9       | 亜硝酸態窒素mg/L                               | <0.004   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 9  |
| 10      | シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L                      | <0.001   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 10 |
| 11      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L                        | 0.6      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | 0.6      | 0.6      | 0.6      | 11 |
| 12      | フッ素及びその化合物mg/L                           | <0.08    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.08    | <0.08    | <0.08    | 12 |
| 13      | ホウ素及びその化合物mg/L                           | <0.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 13 |
| 14      | 四塩化炭素mg/L                                | <0.0002  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 14 |
| 15      | 1, 4-ジオキサンmg/L                           | <0.005   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 15 |
| 16      | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L | <0.004   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 16 |
| 17      | ジクロロメタンmg/L                              | <0.002   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 17 |
| 18      | テトラクロロエチレンmg/L                           | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 18 |
| 19      | トリクロロエチレンmg/L                            | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 19 |
| 20      | ベンゼンmg/L                                 | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 20 |
| 21      | 塩素酸mg/L                                  | <0.06    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.06    | <0.06    | <0.06    | 21 |
| 22      | クロロ酢酸mg/L                                | <0.002   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 22 |
| 23      | クロロホルムmg/L                               | 0.002    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | 0.002    | 0.002    | 0.002    | 23 |
| 24      | ジクロロ酢酸mg/L                               | <0.003   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | <0.003   | <0.003   | <0.003   | 24 |
| 25      | ジブromクロロメタンmg/L                          | 0.001    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | 0.001    | 0.001    | 0.001    | 25 |
| 26      | 臭素酸mg/L                                  | <0.001   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 26 |
| 27      | 総トリハロメタンmg/L                             | 0.006    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | 0.006    | 0.006    | 0.006    | 27 |
| 28      | トリクロロ酢酸mg/L                              | <0.003   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | <0.003   | <0.003   | <0.003   | 28 |
| 29      | ブromジクロロメタンmg/L                          | 0.003    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | 0.003    | 0.003    | 0.003    | 29 |
| 30      | ブromホルムmg/L                              | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 30 |
| 31      | ホルムアルデヒドmg/L                             | <0.008   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | <0.008   | <0.008   | <0.008   | 31 |
| 32      | 亜鉛及びその化合物mg/L                            | <0.01    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 32 |
| 33      | アルミニウム及びその化合物mg/L                        | 0.01     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | 0.01     | 0.01     | 0.01     | 33 |
| 34      | 鉄及びその化合物mg/L                             | <0.03    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 34 |
| 35      | 銅及びその化合物mg/L                             | <0.01    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 35 |
| 36      | ナトリウム及びその化合物mg/L                         | 13.4     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | 13.4     | 13.4     | 13.4     | 36 |
| 37      | マンガン及びその化合物mg/L                          | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 37 |
| 38      | 塩化物イオンmg/L                               | 9        |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | 9        | 9        | 9        | 38 |
| 39      | カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L                    | 49       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | 49       | 49       | 49       | 39 |
| 40      | 蒸発残留物mg/L                                | 109      |   | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | 109      | 109      | 109      | 40 |
| 41      | 陰イオン界面活性剤mg/L                            | <0.02    | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 41 |
| 42      | ジェオスミンng/L                               | <1       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <1       | <1       | <1       | 42 |
| 43      | 2-メチルイソボルネオールng/L                        | 8        |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | 8        | 8        | 8        | 43 |
| 44      | 非イオン界面活性剤mg/L                            | <0.005   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 44 |
| 45      | フェノール類mg/L                               | <0.0005  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  | 45 |
| 46      | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L                    | 0.4      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | 0.4      | 0.4      | 0.4      | 46 |
| 47      | pH値                                      | 7.4      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | 7.4      | 7.4      | 7.4      | 47 |
| 48      | 味                                        | 異常なし     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |          |          |          | 48 |
| 49      | 臭気                                       | 異常なし     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |          |          |          | 49 |
| 50      | 色度度                                      | <0.5     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.5     | <0.5     | <0.5     | 50 |
| 51      | 濁度度                                      | <0.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 51 |
| 52      | アンチモン及びその化合物mg/L                         | <0.0015  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.0015  | <0.0015  | <0.0015  | 52 |
| 53      | ウラン及びその化合物mg/L                           | <0.0002  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 53 |
| 54      | ニッケル及びその化合物mg/L                          | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 54 |
| 55      | 1, 2-ジクロロエタンmg/L                         | <0.0004  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | 55 |
| 56      | トルエンmg/L                                 | <0.02    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 56 |
| 57      | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L                     | -        |   | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | <0.008   | <0.008   | #DIV/0!  | 57 |
| 58      | 亜塩素酸mg/L                                 | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | -        | -        | -        | 58 |
| 59      | 二酸化塩素mg/L                                | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | -        | -        | -        | 59 |
| 60      | ジクロロアセトニトリルmg/L                          | -        |   | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | <0.001   | <0.001   | #DIV/0!  | 60 |
| 61      | 抱水クロラールmg/L                              | -        |   | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | <0.002   | <0.002   | #DIV/0!  | 61 |
| 62      | 農薬類                                      | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | -        | -        | -        | 62 |
| 63      | 残留塩素mg/L                                 | 0.86     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | 0.86     | 0.86     | 0.86     | 63 |
| 64      | カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L                    | 49       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | 49       | 49       | 49       | 64 |
| 65      | マンガン及びその化合物mg/L                          | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 65 |
| 66      | 遊離炭酸mg/L                                 | -        |   | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | <0.1     | <0.1     | #DIV/0!  | 66 |
| 67      | 1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L                     | <0.03    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 67 |
| 68      | メチル-tert-ブチルエーテルmg/L                     | <0.002   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 68 |
| 69      | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L                  | -        |   | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | <0.1     | <0.1     | #DIV/0!  | 69 |
| 70      | 臭気強度(TON)                                | -        |   | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | <1       | <1       | #DIV/0!  | 70 |
| 71      | 蒸発残留物mg/L                                | 109      |   | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | 109      | 109      | 109      | 71 |
| 72      | 濁度度                                      | <0.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 72 |
| 73      | pH値                                      | 7.4      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | 7.4      | 7.4      | 7.4      | 73 |
| 74      | 腐食性(ランゲリア指数)                             | -        |   | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | 0.0      | 0.0      | #DIV/0!  | 74 |
| 75      | 従属栄養細菌cfu/mL                             | 0        |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | 0        | 0        | 0        | 75 |
| 76      | 1, 1-ジクロロエチレンmg/L                        | <0.01    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 76 |
| 77      | アルミニウム及びその化合物mg/L                        | 0.01     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | 0.01     | 0.01     | 0.01     | 77 |
| 78      | PFOS及びPFOAng/L                           | -        |   | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | <5       | <5       | #DIV/0!  | 78 |

(1) 令和7年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果



(1) 令和7年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

| T 滝畑浄水場 |                                          |          |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | T 滝畑浄水場  |          |          |    |
|---------|------------------------------------------|----------|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|----------|----------|----------|----|
|         | 令和7年度 採水月日                               | 4月14日    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 最大       | 最小       | 平均       |    |
|         |                                          |          |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |          |          |          |    |
|         |                                          |          |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |          |          |          |    |
|         |                                          |          |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |          |          |          |    |
|         | 採水時刻                                     | 10:00    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |          |          |          |    |
|         | 天候                                       | 晴れ       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |          |          |          |    |
|         | 気温℃                                      | 12.5     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 12.5     | 12.5     | 12.5     |    |
|         | 水温℃                                      | 13.5     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 13.5     | 13.5     | 13.5     |    |
| 1       | 一般細菌cfu/mL                               | 0        |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 0        | 0        | 0        | 1  |
| 2       | 大腸菌                                      | 不検出      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |          |          |          | 2  |
| 3       | カドミウム及びその化合物mg/L                         | <0.0003  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 3  |
| 4       | 水銀及びその化合物mg/L                            | <0.00005 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4  |
| 5       | セレン及びその化合物mg/L                           | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 5  |
| 6       | 鉛及びその化合物mg/L                             | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6  |
| 7       | ヒ素及びその化合物mg/L                            | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 7  |
| 8       | 六価クロム化合物mg/L                             | <0.002   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 8  |
| 9       | 亜硝酸態窒素mg/L                               | <0.004   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 9  |
| 10      | シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L                      | <0.001   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 10 |
| 11      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L                        | 0.6      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 0.6      | 0.6      | 0.6      | 11 |
| 12      | フッ素及びその化合物mg/L                           | <0.08    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.08    | <0.08    | <0.08    | 12 |
| 13      | ホウ素及びその化合物mg/L                           | <0.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 13 |
| 14      | 四塩化炭素mg/L                                | <0.0002  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 14 |
| 15      | 1, 4-ジオキサンmg/L                           | <0.005   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 15 |
| 16      | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L | <0.004   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 16 |
| 17      | ジクロロメタンmg/L                              | <0.002   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 17 |
| 18      | テトラクロロエチレンmg/L                           | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 18 |
| 19      | トリクロロエチレンmg/L                            | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 19 |
| 20      | ベンゼンmg/L                                 | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 20 |
| 21      | 塩素酸mg/L                                  | <0.06    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.06    | <0.06    | <0.06    | 21 |
| 22      | クロロ酢酸mg/L                                | <0.002   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 22 |
| 23      | クロロホルムmg/L                               | 0.002    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 0.002    | 0.002    | 0.002    | 23 |
| 24      | ジクロロ酢酸mg/L                               | 0.003    | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | 0.003    | 0.003    | 0.003    | 24 |
| 25      | ジブロモクロロメタンmg/L                           | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 25 |
| 26      | 臭素酸mg/L                                  | <0.001   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 26 |
| 27      | 総トリハロメタンmg/L                             | 0.003    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 0.003    | 0.003    | 0.003    | 27 |
| 28      | トリクロロ酢酸mg/L                              | <0.003   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | <0.003   | <0.003   | <0.003   | 28 |
| 29      | ブロモジクロロメタンmg/L                           | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 29 |
| 30      | ブロモホルムmg/L                               | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 30 |
| 31      | ホルムアルデヒドmg/L                             | <0.008   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | <0.008   | <0.008   | <0.008   | 31 |
| 32      | 亜鉛及びその化合物mg/L                            | <0.01    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 32 |
| 33      | アルミニウム及びその化合物mg/L                        | <0.01    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 33 |
| 34      | 鉄及びその化合物mg/L                             | <0.03    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 34 |
| 35      | 銅及びその化合物mg/L                             | <0.01    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 35 |
| 36      | ナトリウム及びその化合物mg/L                         | 9.3      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 9.3      | 9.3      | 9.3      | 36 |
| 37      | マンガン及びその化合物mg/L                          | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 37 |
| 38      | 塩化物イオンmg/L                               | 6        |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 6        | 6        | 6        | 38 |
| 39      | カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L                    | 35       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 35       | 35       | 35       | 39 |
| 40      | 蒸発残留物mg/L                                | 83       | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | 83       | 83       | 83       | 40 |
| 41      | 陰イオン界面活性剤mg/L                            | <0.02    | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 41 |
| 42      | ジェオスミンng/L                               | <1       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <1       | <1       | <1       | 42 |
| 43      | 2-メチルイソボルネオールng/L                        | <1       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <1       | <1       | <1       | 43 |
| 44      | 非イオン界面活性剤mg/L                            | <0.005   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 44 |
| 45      | フェノール類mg/L                               | <0.0005  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  | 45 |
| 46      | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L                    | <0.3     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.3     | <0.3     | <0.3     | 46 |
| 47      | pH値                                      | 7.6      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 7.6      | 7.6      | 7.6      | 47 |
| 48      | 味                                        | 異常なし     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |          |          |          | 48 |
| 49      | 臭気                                       | 異常なし     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |          |          |          | 49 |
| 50      | 色度度                                      | <0.5     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.5     | <0.5     | <0.5     | 50 |
| 51      | 濁度度                                      | <0.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 51 |
| 52      | アンチモン及びその化合物mg/L                         | <0.0015  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.0015  | <0.0015  | <0.0015  | 52 |
| 53      | ウラン及びその化合物mg/L                           | <0.0002  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 53 |
| 54      | ニッケル及びその化合物mg/L                          | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 54 |
| 55      | 1, 2-ジクロロエタンmg/L                         | <0.0004  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | 55 |
| 56      | トルエンmg/L                                 | <0.02    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 56 |
| 57      | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L                     | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | <0.008   | <0.008   | #DIV/0!  | 57 |
| 58      | 亜塩素酸mg/L                                 | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 58 |
| 59      | 二酸化塩素mg/L                                | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 59 |
| 60      | ジクロロアセトニトリルmg/L                          | -        |   |   |  | - | - |  | - | - |  | - | - | <0.001   | <0.001   | #DIV/0!  | 60 |
| 61      | 抱水クロラールmg/L                              | -        |   |   |  | - | - |  | - | - |  | - | - | <0.002   | <0.002   | #DIV/0!  | 61 |
| 62      | 農薬類                                      | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 62 |
| 63      | 残留塩素mg/L                                 | 0.62     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 0.62     | 0.62     | 0.62     | 63 |
| 64      | カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L                    | 35       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 35       | 35       | 35       | 64 |
| 65      | マンガン及びその化合物mg/L                          | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 65 |
| 66      | 遊離炭酸mg/L                                 | -        |   |   |  | - | - |  | - | - |  | - | - | <0.1     | <0.1     | #DIV/0!  | 66 |
| 67      | 1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L                     | <0.03    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 67 |
| 68      | メチル-tert-ブチルエーテルmg/L                     | <0.002   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 68 |
| 69      | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L                  | -        |   |   |  | - | - |  | - | - |  | - | - | <0.1     | <0.1     | #DIV/0!  | 69 |
| 70      | 臭気強度(TON)                                | -        |   |   |  | - | - |  | - | - |  | - | - | <1       | <1       | #DIV/0!  | 70 |
| 71      | 蒸発残留物mg/L                                | 83       |   |   |  | - | - |  | - | - |  | - | - | 83       | 83       | 83       | 71 |
| 72      | 濁度度                                      | <0.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 72 |
| 73      | pH値                                      | 7.6      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 7.6      | 7.6      | 7.6      | 73 |
| 74      | 腐食性(ランゲリア指数)                             | -        |   |   |  | - | - |  | - | - |  | - | - | 0.0      | 0.0      | #DIV/0!  | 74 |
| 75      | 従属栄養細菌cfu/mL                             | 2        |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 2        | 2        | 2        | 75 |
| 76      | 1, 1-ジクロロエチレンmg/L                        | <0.01    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 76 |
| 77      | アルミニウム及びその化合物mg/L                        | <0.01    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 77 |
| 78      | PFOS及びPFOAng/L                           | -        |   |   |  | - | - |  | - | - |  | - | - | <5       | <5       | #DIV/0!  | 78 |

(1) 令和7年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

①山口西公園

| 令和7年度 採水月日 |                                      |        |          |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | ①山口西公園   |          |          |    |
|------------|--------------------------------------|--------|----------|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|----------|----------|----------|----|
| 4月14日      |                                      |        |          |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 最大       | 最小       | 平均       |    |
| 採水時刻       |                                      |        |          |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |          |          |          |    |
| 天候         |                                      |        |          |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |          |          |          |    |
| 気温℃        |                                      |        |          |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 15.1     | 15.1     | 15.1     |    |
| 水温℃        |                                      |        |          |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 16.3     | 16.3     | 16.3     |    |
| 1          | 一般細菌                                 | cfu/mL | 0        |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 0        | 0        | 0        | 1  |
| 2          | 大腸菌                                  |        | 不検出      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |          |          |          | 2  |
| 3          | カドミウム及びその化合物                         | mg/L   | <0.0003  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 3  |
| 4          | 水銀及びその化合物                            | mg/L   | <0.00005 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4  |
| 5          | セレン及びその化合物                           | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 5  |
| 6          | 鉛及びその化合物                             | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6  |
| 7          | ヒ素及びその化合物                            | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 7  |
| 8          | 六価クロム化合物                             | mg/L   | <0.002   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 8  |
| 9          | 亜硝酸態窒素                               | mg/L   | <0.004   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 9  |
| 10         | シアン化物イオン及び塩化シアン                      | mg/L   | <0.001   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 10 |
| 11         | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                        | mg/L   | 0.5      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 0.5      | 0.5      | 0.5      | 11 |
| 12         | フッ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.08    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.08    | <0.08    | <0.08    | 12 |
| 13         | ホウ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 13 |
| 14         | 四塩化炭素                                | mg/L   | <0.0002  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 14 |
| 15         | 1, 4-ジオキサン                           | mg/L   | <0.005   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 15 |
| 16         | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン | mg/L   | <0.004   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 16 |
| 17         | ジクロロメタン                              | mg/L   | <0.002   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 17 |
| 18         | テトラクロロエチレン                           | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 18 |
| 19         | トリクロロエチレン                            | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 19 |
| 20         | ベンゼン                                 | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 20 |
| 21         | 塩素酸                                  | mg/L   | <0.06    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.06    | <0.06    | <0.06    | 21 |
| 22         | クロロ酢酸                                | mg/L   | <0.002   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 22 |
| 23         | クロロホルム                               | mg/L   | 0.003    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 0.003    | 0.003    | 0.003    | 23 |
| 24         | ジクロロ酢酸                               | mg/L   | <0.003   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | <0.003   | <0.003   | <0.003   | 24 |
| 25         | ジブromクロロメタン                          | mg/L   | 0.002    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 0.002    | 0.002    | 0.002    | 25 |
| 26         | 臭素酸                                  | mg/L   | <0.001   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 26 |
| 27         | 総トリハロメタン                             | mg/L   | 0.009    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 0.009    | 0.009    | 0.009    | 27 |
| 28         | トリクロロ酢酸                              | mg/L   | <0.003   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | <0.003   | <0.003   | <0.003   | 28 |
| 29         | ブromジクロロメタン                          | mg/L   | 0.004    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 0.004    | 0.004    | 0.004    | 29 |
| 30         | ブromホルム                              | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 30 |
| 31         | ホルムアルデヒド                             | mg/L   | <0.008   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | <0.008   | <0.008   | <0.008   | 31 |
| 32         | 亜鉛及びその化合物                            | mg/L   | <0.01    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 32 |
| 33         | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.02     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 0.02     | 0.02     | 0.02     | 33 |
| 34         | 鉄及びその化合物                             | mg/L   | <0.03    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 34 |
| 35         | 銅及びその化合物                             | mg/L   | <0.01    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 35 |
| 36         | ナトリウム及びその化合物                         | mg/L   | 10.8     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 10.8     | 10.8     | 10.8     | 36 |
| 37         | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 37 |
| 38         | 塩化物イオン                               | mg/L   | 13       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 13       | 13       | 13       | 38 |
| 39         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 59       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 59       | 59       | 59       | 39 |
| 40         | 蒸発残留物                                | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -        | -        | -        | 40 |
| 41         | 陰イオン界面活性剤                            | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -        | -        | -        | 41 |
| 42         | ジオスミン                                | ng/L   | <1       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <1       | <1       | <1       | 42 |
| 43         | 2-メチルイソボルネオール                        | ng/L   | 2        |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 2        | 2        | 2        | 43 |
| 44         | 非イオン界面活性剤                            | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -        | -        | -        | 44 |
| 45         | フェノール類                               | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -        | -        | -        | 45 |
| 46         | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                    | mg/L   | <0.3     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.3     | <0.3     | <0.3     | 46 |
| 47         | pH値                                  |        | 7.7      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 7.7      | 7.7      | 7.7      | 47 |
| 48         | 味                                    |        | 異常なし     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |          |          |          | 48 |
| 49         | 臭気                                   |        | 異常なし     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |          |          |          | 49 |
| 50         | 色度                                   | 度      | <0.5     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.5     | <0.5     | <0.5     | 50 |
| 51         | 濁度                                   | 度      | <0.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 51 |
| 52         | アンチモン及びその化合物                         | mg/L   | <0.0015  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.0015  | <0.0015  | <0.0015  | 52 |
| 53         | ウラン及びその化合物                           | mg/L   | <0.0002  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 53 |
| 54         | ニッケル及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 54 |
| 55         | 1, 2-ジクロロエタン                         | mg/L   | <0.0004  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | 55 |
| 56         | トルエン                                 | mg/L   | <0.02    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 56 |
| 57         | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                     | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -        | -        | -        | 57 |
| 58         | 亜塩素酸                                 | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -        | -        | -        | 58 |
| 59         | 二酸化塩素                                | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -        | -        | -        | 59 |
| 60         | ジクロロアセトニトリル                          | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -        | -        | -        | 60 |
| 61         | 抱水クロラール                              | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -        | -        | -        | 61 |
| 62         | 農薬類                                  |        | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -        | -        | -        | 62 |
| 63         | 残留塩素                                 | mg/L   | 0.67     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 0.67     | 0.67     | 0.67     | 63 |
| 64         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 59       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 59       | 59       | 59       | 64 |
| 65         | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 65 |
| 66         | 遊離炭酸                                 | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -        | -        | -        | 66 |
| 67         | 1, 1, 1-トリクロロエタン                     | mg/L   | <0.03    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 67 |
| 68         | メチル-tert-ブチルエーテル                     | mg/L   | <0.002   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 68 |
| 69         | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                  | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -        | -        | -        | 69 |
| 70         | 臭気強度(TON)                            |        | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -        | -        | -        | 70 |
| 71         | 蒸発残留物                                | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -        | -        | -        | 71 |
| 72         | 濁度                                   | 度      | <0.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 72 |
| 73         | pH値                                  |        | 7.7      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 7.7      | 7.7      | 7.7      | 73 |
| 74         | 腐食性(ランゲリア指数)                         |        | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -        | -        | -        | 74 |
| 75         | 従属栄養細菌                               | cfu/mL | 0        |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 0        | 0        | 0        | 75 |
| 76         | 1, 1-ジクロロエチレン                        | mg/L   | <0.01    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 76 |
| 77         | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.02     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   | 0.02     | 0.02     | 0.02     | 77 |
| 78         | PFOS及びPFOA                           | ng/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -        | -        | -        | 78 |

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

①山口西公園

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

②中之島公園

|    | 令和7年度 採水月日                           | 4月14日  |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|--------------------------------------|--------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|    | 採水時刻                                 | 9:52   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | 天候                                   | 晴れ     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | 気温                                   | ℃      | 13.9     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | 水温                                   | ℃      | 13.7     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 1  | 一般細菌                                 | cfu/mL | 0        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 2  | 大腸菌                                  |        | 不検出      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 3  | カドミウム及びその化合物                         | mg/L   | <0.0003  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 4  | 水銀及びその化合物                            | mg/L   | <0.00005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5  | セレン及びその化合物                           | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 6  | 鉛及びその化合物                             | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 7  | ヒ素及びその化合物                            | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 8  | 六価クロム化合物                             | mg/L   | <0.002   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 9  | 亜硝酸態窒素                               | mg/L   | <0.004   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                      | mg/L   | <0.001   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                        | mg/L   | 0.5      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 12 | フッ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.08    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 13 | ホウ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.1     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 14 | 四塩化炭素                                | mg/L   | <0.0002  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 15 | 1, 4-ジオキサン                           | mg/L   | <0.005   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 16 | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン | mg/L   | <0.004   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 17 | ジクロロメタン                              | mg/L   | <0.002   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 18 | テトラクロロエチレン                           | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 19 | トリクロロエチレン                            | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 20 | ベンゼン                                 | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 21 | 塩素酸                                  | mg/L   | <0.06    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 22 | クロロ酢酸                                | mg/L   | <0.002   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 23 | クロロホルム                               | mg/L   | 0.005    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 24 | ジクロロ酢酸                               | mg/L   | <0.003   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 25 | ジブromクロロメタン                          | mg/L   | 0.003    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 26 | 臭素酸                                  | mg/L   | <0.001   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 27 | 総トリハロメタン                             | mg/L   | 0.012    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 28 | トリクロロ酢酸                              | mg/L   | <0.003   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 29 | ブromジクロロメタン                          | mg/L   | 0.004    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 30 | ブromホルム                              | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 31 | ホルムアルデヒド                             | mg/L   | <0.008   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                            | mg/L   | <0.01    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 33 | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.02     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 34 | 鉄及びその化合物                             | mg/L   | <0.03    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 35 | 銅及びその化合物                             | mg/L   | <0.01    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                         | mg/L   | 10.8     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 37 | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 38 | 塩化物イオン                               | mg/L   | 13       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 58       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 40 | 蒸発残留物                                | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                            | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 42 | ジオスミン                                | ng/L   | <1       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール                        | ng/L   | 2        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 44 | 非イオン界面活性剤                            | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 45 | フェノール類                               | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                    | mg/L   | <0.3     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 47 | pH値                                  |        | 7.6      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 48 | 味                                    |        | 異常なし     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 49 | 臭気                                   |        | 異常なし     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 50 | 色度                                   | 度      | <0.5     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 51 | 濁度                                   | 度      | <0.1     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 52 | アンチモン及びその化合物                         | mg/L   | <0.0015  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 53 | ウラン及びその化合物                           | mg/L   | <0.0002  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 54 | ニッケル及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 55 | 1, 2-ジクロロエタン                         | mg/L   | <0.0004  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 56 | トルエン                                 | mg/L   | <0.02    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 57 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                     | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 58 | 亜塩素酸                                 | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 59 | 二酸化塩素                                | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 60 | ジクロロアセトニトリル                          | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 61 | 抱水クロラール                              | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 62 | 農薬類                                  |        | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 63 | 残留塩素                                 | mg/L   | 0.59     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 64 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 58       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 65 | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 66 | 遊離炭酸                                 | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 67 | 1, 1, 1-トリクロロエタン                     | mg/L   | <0.03    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 68 | メチル-tert-ブチルエーテル                     | mg/L   | <0.002   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 69 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                  | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 70 | 臭気強度(TON)                            |        | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 71 | 蒸発残留物                                | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 72 | 濁度                                   | 度      | <0.1     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 73 | pH値                                  |        | 7.6      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 74 | 腐食性(ランゲリア指数)                         |        | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 75 | 従属栄養細菌                               | cfu/mL | 0        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 76 | 1, 1-ジクロロエチレン                        | mg/L   | <0.01    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 77 | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.02     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 78 | PFOS及びPFOA                           | ng/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

②中之島公園

|  | 最大       | 最小       | 平均       |    |
|--|----------|----------|----------|----|
|  |          |          |          |    |
|  |          |          |          |    |
|  | 13.9     | 13.9     | 13.9     |    |
|  | 13.7     | 13.7     | 13.7     |    |
|  | 0        | 0        | 0        | 1  |
|  |          |          |          | 2  |
|  | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 3  |
|  | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4  |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 5  |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6  |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 7  |
|  | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 8  |
|  | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 9  |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 10 |
|  | 0.5      | 0.5      | 0.5      | 11 |
|  | <0.08    | <0.08    | <0.08    | 12 |
|  | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 13 |
|  | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 14 |
|  | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 15 |
|  | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 16 |
|  | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 17 |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 18 |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 19 |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 20 |
|  | <0.06    | <0.06    | <0.06    | 21 |
|  | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 22 |
|  | 0.005    | 0.005    | 0.005    | 23 |
|  | <0.003   | <0.003   | <0.003   | 24 |
|  | 0.003    | 0.003    | 0.003    | 25 |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 26 |
|  | 0.012    | 0.012    | 0.012    | 27 |
|  | <0.003   | <0.003   | <0.003   | 28 |
|  | 0.004    | 0.004    | 0.004    | 29 |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 30 |
|  | <0.008   | <0.008   | <0.008   | 31 |
|  | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 32 |
|  | 0.02     | 0.02     | 0.02     | 33 |
|  | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 34 |
|  | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 35 |
|  | 10.8     | 10.8     | 10.8     | 36 |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 37 |
|  | 13       | 13       | 13       | 38 |
|  | 58       | 58       | 58       | 39 |
|  | -        | -        | -        | 40 |
|  | -        | -        | -        | 41 |
|  | <1       | <1       | <1       | 42 |
|  | 2        | 2        | 2        | 43 |
|  | -        | -        | -        | 44 |
|  | -        | -        | -        | 45 |
|  | <0.3     | <0.3     | <0.3     | 46 |
|  | 7.6      | 7.6      | 7.6      | 47 |
|  |          |          |          | 48 |
|  |          |          |          | 49 |
|  | <0.5     | <0.5     | <0.5     | 50 |
|  | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 51 |
|  | <0.0015  | <0.0015  | <0.0015  | 52 |
|  | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 53 |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 54 |
|  | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | 55 |
|  | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 56 |
|  | -        | -        | -        | 57 |
|  | -        | -        | -        | 58 |
|  | -        | -        | -        | 59 |
|  | -        | -        | -        | 60 |
|  | -        | -        | -        | 61 |
|  | -        | -        | -        | 62 |
|  | 0.59     | 0.59     | 0.59     | 63 |
|  | 58       | 58       | 58       | 64 |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 65 |
|  | -        | -        | -        | 66 |
|  | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 67 |
|  | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 68 |
|  | -        | -        | -        | 69 |
|  | -        | -        | -        | 70 |
|  | -        | -        | -        | 71 |
|  | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 72 |
|  | 7.6      | 7.6      | 7.6      | 73 |
|  | -        | -        | -        | 74 |
|  | 0        | 0        | 0        | 75 |
|  | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 76 |
|  | 0.02     | 0.02     | 0.02     | 77 |
|  | -        | -        | -        | 78 |



(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

③三田連絡所

|    |                                          |          |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |    |
|----|------------------------------------------|----------|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|--|--|----|
|    | 令和7年度 採水月日                               | 4月14日    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |    |
|    | 採水時刻                                     | 10:18    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |    |
|    | 天候                                       | 晴れ       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |    |
|    | 気温℃                                      | 14.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |    |
|    | 水温℃                                      | 16.6     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |    |
| 1  | 一般細菌cfu/mL                               | 0        |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 1  |
| 2  | 大腸菌                                      | 不検出      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 2  |
| 3  | カドミウム及びその化合物mg/L                         | <0.0003  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 3  |
| 4  | 水銀及びその化合物mg/L                            | <0.00005 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  | 4  |
| 5  | セレン及びその化合物mg/L                           | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 5  |
| 6  | 鉛及びその化合物mg/L                             | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 6  |
| 7  | ヒ素及びその化合物mg/L                            | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 7  |
| 8  | 六価クロム化合物mg/L                             | <0.002   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 8  |
| 9  | 亜硝酸態窒素mg/L                               | <0.004   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 9  |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L                      | <0.001   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  | 10 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L                        | 0.5      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 11 |
| 12 | フッ素及びその化合物mg/L                           | <0.08    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 12 |
| 13 | ホウ素及びその化合物mg/L                           | <0.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 13 |
| 14 | 四塩化炭素mg/L                                | <0.0002  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 14 |
| 15 | 1, 4-ジオキサンmg/L                           | <0.005   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 15 |
| 16 | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L | <0.004   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 16 |
| 17 | ジクロロメタンmg/L                              | <0.002   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 17 |
| 18 | テトラクロロエチレンmg/L                           | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 18 |
| 19 | トリクロロエチレンmg/L                            | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 19 |
| 20 | ベンゼンmg/L                                 | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 20 |
| 21 | 塩素酸mg/L                                  | <0.06    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 21 |
| 22 | クロロ酢酸mg/L                                | <0.002   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  | 22 |
| 23 | クロロホルムmg/L                               | 0.003    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 23 |
| 24 | ジクロロ酢酸mg/L                               | <0.003   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  | 24 |
| 25 | ジブromクロロメタンmg/L                          | 0.003    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 25 |
| 26 | 臭素酸mg/L                                  | <0.001   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  | 26 |
| 27 | 総トリハロメタンmg/L                             | 0.010    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 27 |
| 28 | トリクロロ酢酸mg/L                              | <0.003   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  | 28 |
| 29 | ブromジクロロメタンmg/L                          | 0.004    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 29 |
| 30 | ブromホルムmg/L                              | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 30 |
| 31 | ホルムアルデヒドmg/L                             | <0.008   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  | 31 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物mg/L                            | <0.01    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 32 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物mg/L                        | 0.02     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 33 |
| 34 | 鉄及びその化合物mg/L                             | <0.03    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 34 |
| 35 | 銅及びその化合物mg/L                             | <0.01    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 35 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物mg/L                         | 10.8     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 36 |
| 37 | マンガン及びその化合物mg/L                          | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 37 |
| 38 | 塩化物イオンmg/L                               | 13       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 38 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L                    | 58       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 39 |
| 40 | 蒸発残留物mg/L                                | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  | 40 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤mg/L                            | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  | 41 |
| 42 | ジオスミンng/L                                | <1       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 42 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオールng/L                        | 2        |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 43 |
| 44 | 非イオン界面活性剤mg/L                            | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  | 44 |
| 45 | フェノール類mg/L                               | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  | 45 |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L                    | <0.3     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 46 |
| 47 | pH値                                      | 7.6      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 47 |
| 48 | 味                                        | 異常なし     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 48 |
| 49 | 臭気                                       | 異常なし     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 49 |
| 50 | 色度度                                      | <0.5     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 50 |
| 51 | 濁度度                                      | <0.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 51 |
| 52 | アンチモン及びその化合物mg/L                         | <0.0015  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 52 |
| 53 | ウラン及びその化合物mg/L                           | <0.0002  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 53 |
| 54 | ニッケル及びその化合物mg/L                          | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 54 |
| 55 | 1, 2-ジクロロエタンmg/L                         | <0.0004  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 55 |
| 56 | トルエンmg/L                                 | <0.02    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 56 |
| 57 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L                     | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  | 57 |
| 58 | 亜塩素酸mg/L                                 | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  | 58 |
| 59 | 二酸化塩素mg/L                                | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  | 59 |
| 60 | ジクロロアセトニトリルmg/L                          | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  | 60 |
| 61 | 抱水クロラールmg/L                              | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  | 61 |
| 62 | 農薬類                                      | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  | 62 |
| 63 | 残留塩素mg/L                                 | 0.63     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 63 |
| 64 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L                    | 58       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 64 |
| 65 | マンガン及びその化合物mg/L                          | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 65 |
| 66 | 遊離炭酸mg/L                                 | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  | 66 |
| 67 | 1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L                     | <0.03    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 67 |
| 68 | メチル-tert-ブチルエーテルmg/L                     | <0.002   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 68 |
| 69 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L                  | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  | 69 |
| 70 | 臭気強度(TON)                                | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  | 70 |
| 71 | 蒸発残留物mg/L                                | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  | 71 |
| 72 | 濁度度                                      | <0.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 72 |
| 73 | pH値                                      | 7.6      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 73 |
| 74 | 腐食性(ランゲリア指数)                             | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  | 74 |
| 75 | 従属栄養細菌cfu/mL                             | 1        |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 75 |
| 76 | 1, 1-ジクロロエチレンmg/L                        | <0.01    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 76 |
| 77 | アルミニウム及びその化合物mg/L                        | 0.02     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  | 77 |
| 78 | PFOS及びPFOAng/L                           | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  | 78 |

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

③三田連絡所

|  | 最大       | 最小       | 平均       |    |
|--|----------|----------|----------|----|
|  |          |          |          |    |
|  |          |          |          |    |
|  | 14.1     | 14.1     | 14.1     |    |
|  | 16.6     | 16.6     | 16.6     |    |
|  | 0        | 0        | 0        | 1  |
|  | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 2  |
|  | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 3  |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 4  |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 5  |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6  |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 7  |
|  | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 8  |
|  | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 9  |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 10 |
|  | 0.5      | 0.5      | 0.5      | 11 |
|  | <0.08    | <0.08    | <0.08    | 12 |
|  | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 13 |
|  | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 14 |
|  | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 15 |
|  | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 16 |
|  | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 17 |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 18 |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 19 |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 20 |
|  | <0.06    | <0.06    | <0.06    | 21 |
|  | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 22 |
|  | 0.003    | 0.003    | 0.003    | 23 |
|  | <0.003   | <0.003   | <0.003   | 24 |
|  | 0.003    | 0.003    | 0.003    | 25 |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 26 |
|  | 0.010    | 0.010    | 0.010    | 27 |
|  | <0.003   | <0.003   | <0.003   | 28 |
|  | 0.004    | 0.004    | 0.004    | 29 |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 30 |
|  | <0.008   | <0.008   | <0.008   | 31 |
|  | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 32 |
|  | 0.02     | 0.02     | 0.02     | 33 |
|  | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 34 |
|  | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 35 |
|  | 10.8     | 10.8     | 10.8     | 36 |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 37 |
|  | 13       | 13       | 13       | 38 |
|  | 58       | 58       | 58       | 39 |
|  | -        | -        | -        | 40 |
|  | -        | -        | -        | 41 |
|  | <1       | <1       | <1       | 42 |
|  | 2        | 2        | 2        | 43 |
|  | -        | -        | -        | 44 |
|  | -        | -        | -        | 45 |
|  | <0.3     | <0.3     | <0.3     | 46 |
|  | 7.6      | 7.6      | 7.6      | 47 |
|  |          |          |          | 48 |
|  | <0.5     | <0.5     | <0.5     | 49 |
|  | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 50 |
|  | <0.0015  | <0.0015  | <0.0015  | 51 |
|  | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 52 |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 53 |
|  | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | 54 |
|  | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 55 |
|  | -        | -        | -        | 56 |
|  | -        | -        | -        | 57 |
|  | -        | -        | -        | 58 |
|  | -        | -        | -        | 59 |
|  | -        | -        | -        | 60 |
|  | -        | -        | -        | 61 |
|  | -        | -        | -        | 62 |
|  | 0.63     | 0.63     | 0.63     | 63 |
|  | 58       | 58       | 58       | 64 |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 65 |
|  | -        | -        | -        | 66 |
|  | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 67 |
|  | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 68 |
|  | -        | -        | -        | 69 |
|  | -        | -        | -        | 70 |
|  | -        | -        | -        | 71 |
|  | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 72 |
|  | 7.6      | 7.6      | 7.6      | 73 |
|  | -        | -        | -        | 74 |
|  | 1        | 1        | 1        | 75 |
|  | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 76 |
|  | 0.02     | 0.02     | 0.02     | 77 |
|  | -        | -        | -        | 78 |

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

④本渡公園

|    |                                          |          |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
|----|------------------------------------------|----------|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|
|    | 令和7年度 採水月日                               | 4月14日    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
|    | 採水時刻                                     | 10:35    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
|    | 天候                                       | 晴れ       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
|    | 気温℃                                      | 15.4     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
|    | 水温℃                                      | 16.8     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 1  | 一般細菌cfu/mL                               | 0        |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 2  | 大腸菌                                      | 不検出      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 3  | カドミウム及びその化合物mg/L                         | <0.0003  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 4  | 水銀及びその化合物mg/L                            | <0.00005 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 5  | セレン及びその化合物mg/L                           | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 6  | 鉛及びその化合物mg/L                             | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 7  | ヒ素及びその化合物mg/L                            | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 8  | 六価クロム化合物mg/L                             | <0.002   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 9  | 亜硝酸態窒素mg/L                               | <0.004   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L                      | <0.001   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L                        | 0.5      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 12 | フッ素及びその化合物mg/L                           | <0.08    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 13 | ホウ素及びその化合物mg/L                           | <0.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 14 | 四塩化炭素mg/L                                | <0.0002  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 15 | 1, 4-ジオキサンmg/L                           | <0.005   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 16 | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L | <0.004   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 17 | ジクロロメタンmg/L                              | <0.002   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 18 | テトラクロロエチレンmg/L                           | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 19 | トリクロロエチレンmg/L                            | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 20 | ベンゼンmg/L                                 | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 21 | 塩素酸mg/L                                  | <0.06    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 22 | クロロ酢酸mg/L                                | <0.002   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 23 | クロロホルムmg/L                               | 0.005    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 24 | ジクロロ酢酸mg/L                               | <0.003   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 25 | ジブロモクロロメタンmg/L                           | 0.002    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 26 | 臭素酸mg/L                                  | <0.001   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 27 | 総トリハロメタンmg/L                             | 0.012    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 28 | トリクロロ酢酸mg/L                              | <0.003   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 29 | ブロモジクロロメタンmg/L                           | 0.005    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 30 | ブロモホルムmg/L                               | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 31 | ホルムアルデヒドmg/L                             | <0.008   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 32 | 亜鉛及びその化合物mg/L                            | <0.01    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 33 | アルミニウム及びその化合物mg/L                        | 0.02     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 34 | 鉄及びその化合物mg/L                             | <0.03    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 35 | 銅及びその化合物mg/L                             | <0.01    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 36 | ナトリウム及びその化合物mg/L                         | 12.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 37 | マンガン及びその化合物mg/L                          | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 38 | 塩化物イオンmg/L                               | 11       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L                    | 51       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 40 | 蒸発残留物mg/L                                | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 41 | 陰イオン界面活性剤mg/L                            | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 42 | ジェオスミンng/L                               | <1       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 43 | 2-メチルイソボルネオールng/L                        | 5        |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 44 | 非イオン界面活性剤mg/L                            | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 45 | フェノール類mg/L                               | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L                    | 0.3      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 47 | pH値                                      | 7.6      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 48 | 味                                        | 異常なし     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 49 | 臭気                                       | 異常なし     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 50 | 色度度                                      | <0.5     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 51 | 濁度度                                      | <0.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 52 | アンチモン及びその化合物mg/L                         | <0.0015  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 53 | ウラン及びその化合物mg/L                           | <0.0002  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 54 | ニッケル及びその化合物mg/L                          | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 55 | 1, 2-ジクロロエタンmg/L                         | <0.0004  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 56 | トルエンmg/L                                 | <0.02    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 57 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L                     | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 58 | 亜塩素酸mg/L                                 | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 59 | 二酸化塩素mg/L                                | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 60 | ジクロロアセトニトリルmg/L                          | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 61 | 抱水クロラールmg/L                              | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 62 | 農薬類                                      | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 63 | 残留塩素mg/L                                 | 0.67     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 64 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L                    | 51       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 65 | マンガン及びその化合物mg/L                          | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 66 | 遊離炭酸mg/L                                 | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 67 | 1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L                     | <0.03    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 68 | メチル-tert-ブチルエーテルmg/L                     | <0.002   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 69 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L                  | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 70 | 臭気強度(TON)                                | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 71 | 蒸発残留物mg/L                                | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 72 | 濁度度                                      | <0.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 73 | pH値                                      | 7.6      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 74 | 腐食性(ランゲリア指数)                             | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 75 | 従属栄養細菌cfu/mL                             | 0        |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 76 | 1, 1-ジクロロエチレンmg/L                        | <0.01    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 77 | アルミニウム及びその化合物mg/L                        | 0.02     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
| 78 | PFOS及びPFOAng/L                           | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

④本渡公園

| 最大       | 最小       | 平均       |    |
|----------|----------|----------|----|
|          |          |          |    |
| 15.4     | 15.4     | 15.4     |    |
| 16.8     | 16.8     | 16.8     |    |
| 0        | 0        | 0        | 1  |
| <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 2  |
| <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 3  |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 4  |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 5  |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6  |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 7  |
| <0.002   | <0.002   | <0.002   | 8  |
| <0.004   | <0.004   | <0.004   | 9  |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 10 |
| 0.5      | 0.5      | 0.5      | 11 |
| <0.08    | <0.08    | <0.08    | 12 |
| <0.1     | <0.1     | <0.1     | 13 |
| <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 14 |
| <0.005   | <0.005   | <0.005   | 15 |
| <0.004   | <0.004   | <0.004   | 16 |
| <0.002   | <0.002   | <0.002   | 17 |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 18 |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 19 |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 20 |
| <0.06    | <0.06    | <0.06    | 21 |
| <0.002   | <0.002   | <0.002   | 22 |
| 0.005    | 0.005    | 0.005    | 23 |
| <0.003   | <0.003   | <0.003   | 24 |
| 0.002    | 0.002    | 0.002    | 25 |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 26 |
| 0.012    | 0.012    | 0.012    | 27 |
| <0.003   | <0.003   | <0.003   | 28 |
| 0.005    | 0.005    | 0.005    | 29 |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 30 |
| <0.008   | <0.008   | <0.008   | 31 |
| <0.01    | <0.01    | <0.01    | 32 |
| 0.02     | 0.02     | 0.02     | 33 |
| <0.03    | <0.03    | <0.03    | 34 |
| <0.01    | <0.01    | <0.01    | 35 |
| 12.1     | 12.1     | 12.1     | 36 |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 37 |
| 11       | 11       | 11       | 38 |
| 51       | 51       | 51       | 39 |
| -        | -        | -        | 40 |
| -        | -        | -        | 41 |
| <1       | <1       | <1       | 42 |
| 5        | 5        | 5        | 43 |
| -        | -        | -        | 44 |
| -        | -        | -        | 45 |
| 0.3      | 0.3      | 0.3      | 46 |
| 7.6      | 7.6      | 7.6      | 47 |
|          |          |          | 48 |
|          |          |          | 49 |
| <0.5     | <0.5     | <0.5     | 50 |
| <0.1     | <0.1     | <0.1     | 51 |
| <0.0015  | <0.0015  | <0.0015  | 52 |
| <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 53 |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 54 |
| <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | 55 |
| <0.02    | <0.02    | <0.02    | 56 |
| -        | -        | -        | 57 |
| -        | -        | -        | 58 |
| -        | -        | -        | 59 |
| -        | -        | -        | 60 |
| -        | -        | -        | 61 |
| -        | -        | -        | 62 |
| 0.67     | 0.67     | 0.67     | 63 |
| 51       | 51       | 51       | 64 |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 65 |
| -        | -        | -        | 66 |
| <0.03    | <0.03    | <0.03    | 67 |
| <0.002   | <0.002   | <0.002   | 68 |
| -        | -        | -        | 69 |
| -        | -        | -        | 70 |
| -        | -        | -        | 71 |
| <0.1     | <0.1     | <0.1     | 72 |
| 7.6      | 7.6      | 7.6      | 73 |
| -        | -        | -        | 74 |
| 0        | 0        | 0        | 75 |
| <0.01    | <0.01    | <0.01    | 76 |
| 0.02     | 0.02     | 0.02     | 77 |
| -        | -        | -        | 78 |



(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑤園部公園

| 令和7年度 採水月日 |                                      | 4月7日   |          |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
|------------|--------------------------------------|--------|----------|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|--|
|            | 採水時刻                                 | 9:25   |          |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
|            | 天候                                   | 晴れ     |          |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
|            | 気温                                   | ℃      | 16.8     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
|            | 水温                                   | ℃      | 15.8     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 1          | 一般細菌                                 | cfu/mL | 0        |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 2          | 大腸菌                                  |        | 不検出      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 3          | カドミウム及びその化合物                         | mg/L   | <0.0003  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 4          | 水銀及びその化合物                            | mg/L   | <0.00005 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 5          | セレン及びその化合物                           | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 6          | 鉛及びその化合物                             | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 7          | ヒ素及びその化合物                            | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 8          | 六価クロム化合物                             | mg/L   | <0.002   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 9          | 亜硝酸態窒素                               | mg/L   | <0.004   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 10         | シアン化物イオン及び塩化シアン                      | mg/L   | <0.001   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 11         | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                        | mg/L   | 0.7      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 12         | フッ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.08    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 13         | ホウ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 14         | 四塩化炭素                                | mg/L   | <0.0002  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 15         | 1, 4-ジオキサン                           | mg/L   | <0.005   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 16         | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン | mg/L   | <0.004   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 17         | ジクロロメタン                              | mg/L   | <0.002   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 18         | テトラクロロエチレン                           | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 19         | トリクロロエチレン                            | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 20         | ベンゼン                                 | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 21         | 塩素酸                                  | mg/L   | <0.06    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 22         | クロロ酢酸                                | mg/L   | <0.002   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 23         | クロロホルム                               | mg/L   | 0.003    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 24         | ジクロロ酢酸                               | mg/L   | <0.003   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 25         | ジブromクロロメタン                          | mg/L   | 0.002    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 26         | 臭素酸                                  | mg/L   | <0.001   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 27         | 総トリハロメタン                             | mg/L   | 0.010    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 28         | トリクロロ酢酸                              | mg/L   | <0.003   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 29         | ブromジクロロメタン                          | mg/L   | 0.004    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 30         | ブromホルム                              | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 31         | ホルムアルデヒド                             | mg/L   | <0.008   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 32         | 亜鉛及びその化合物                            | mg/L   | <0.01    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 33         | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.01     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 34         | 鉄及びその化合物                             | mg/L   | <0.03    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 35         | 銅及びその化合物                             | mg/L   | <0.01    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 36         | ナトリウム及びその化合物                         | mg/L   | 11.7     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 37         | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 38         | 塩化物イオン                               | mg/L   | 14       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 39         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 64       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 40         | 蒸発残留物                                | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 41         | 陰イオン界面活性剤                            | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 42         | ジオスミン                                | ng/L   | <1       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 43         | 2-メチルイソボルネオール                        | ng/L   | 2        |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 44         | 非イオン界面活性剤                            | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 45         | フェノール類                               | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 46         | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                    | mg/L   | <0.3     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 47         | pH値                                  |        | 7.5      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 48         | 味                                    |        | 異常なし     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 49         | 臭気                                   |        | 異常なし     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 50         | 色度                                   | 度      | <0.5     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 51         | 濁度                                   | 度      | <0.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 52         | アンチモン及びその化合物                         | mg/L   | <0.0015  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 53         | ウラン及びその化合物                           | mg/L   | <0.0002  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 54         | ニッケル及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 55         | 1, 2-ジクロロエタン                         | mg/L   | <0.0004  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 56         | トルエン                                 | mg/L   | <0.02    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 57         | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                     | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 58         | 亜塩素酸                                 | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 59         | 二酸化塩素                                | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 60         | ジクロロアセトニトリル                          | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 61         | 抱水クロラール                              | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 62         | 農薬類                                  |        | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 63         | 残留塩素                                 | mg/L   | 0.61     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 64         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 64       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 65         | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 66         | 遊離炭酸                                 | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 67         | 1, 1, 1-トリクロロエタン                     | mg/L   | <0.03    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 68         | メチル-tert-ブチルエーテル                     | mg/L   | <0.002   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 69         | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                  | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 70         | 臭気強度(TON)                            |        | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 71         | 蒸発残留物                                | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 72         | 濁度                                   | 度      | <0.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 73         | pH値                                  |        | 7.5      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 74         | 腐食性(ランゲリア指数)                         |        | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 75         | 従属栄養細菌                               | cfu/mL | 0        |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 76         | 1, 1-ジクロロエチレン                        | mg/L   | <0.01    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 77         | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.01     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 78         | PFOS及びPFOA                           | ng/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑤園部公園

| 最大       | 最小       | 平均       |    |
|----------|----------|----------|----|
|          |          |          |    |
| 16.8     | 16.8     | 16.8     |    |
| 15.8     | 15.8     | 15.8     |    |
| 0        | 0        | 0        | 1  |
| <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 2  |
| <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 3  |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 4  |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 5  |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6  |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 7  |
| <0.002   | <0.002   | <0.002   | 8  |
| <0.004   | <0.004   | <0.004   | 9  |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 10 |
| 0.7      | 0.7      | 0.7      | 11 |
| <0.08    | <0.08    | <0.08    | 12 |
| <0.1     | <0.1     | <0.1     | 13 |
| <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 14 |
| <0.005   | <0.005   | <0.005   | 15 |
| <0.004   | <0.004   | <0.004   | 16 |
| <0.002   | <0.002   | <0.002   | 17 |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 18 |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 19 |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 20 |
| <0.06    | <0.06    | <0.06    | 21 |
| <0.002   | <0.002   | <0.002   | 22 |
| 0.003    | 0.003    | 0.003    | 23 |
| <0.003   | <0.003   | <0.003   | 24 |
| 0.002    | 0.002    | 0.002    | 25 |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 26 |
| 0.010    | 0.010    | 0.010    | 27 |
| <0.003   | <0.003   | <0.003   | 28 |
| 0.004    | 0.004    | 0.004    | 29 |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 30 |
| <0.008   | <0.008   | <0.008   | 31 |
| <0.01    | <0.01    | <0.01    | 32 |
| 0.01     | 0.01     | 0.01     | 33 |
| <0.03    | <0.03    | <0.03    | 34 |
| <0.01    | <0.01    | <0.01    | 35 |
| 11.7     | 11.7     | 11.7     | 36 |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 37 |
| 14       | 14       | 14       | 38 |
| 64       | 64       | 64       | 39 |
| -        | -        | -        | 40 |
| -        | -        | -        | 41 |
| <1       | <1       | <1       | 42 |
| 2        | 2        | 2        | 43 |
| -        | -        | -        | 44 |
| -        | -        | -        | 45 |
| <0.3     | <0.3     | <0.3     | 46 |
| 7.5      | 7.5      | 7.5      | 47 |
|          |          |          | 48 |
|          |          |          | 49 |
| <0.5     | <0.5     | <0.5     | 50 |
| <0.1     | <0.1     | <0.1     | 51 |
| <0.0015  | <0.0015  | <0.0015  | 52 |
| <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 53 |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 54 |
| <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | 55 |
| <0.02    | <0.02    | <0.02    | 56 |
| -        | -        | -        | 57 |
| -        | -        | -        | 58 |
| -        | -        | -        | 59 |
| -        | -        | -        | 60 |
| -        | -        | -        | 61 |
| -        | -        | -        | 62 |
| 0.61     | 0.61     | 0.61     | 63 |
| 64       | 64       | 64       | 64 |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 65 |
| -        | -        | -        | 66 |
| <0.03    | <0.03    | <0.03    | 67 |
| <0.002   | <0.002   | <0.002   | 68 |
| -        | -        | -        | 69 |
| -        | -        | -        | 70 |
| -        | -        | -        | 71 |
| <0.1     | <0.1     | <0.1     | 72 |
| 7.5      | 7.5      | 7.5      | 73 |
| -        | -        | -        | 74 |
| 0        | 0        | 0        | 75 |
| <0.01    | <0.01    | <0.01    | 76 |
| 0.01     | 0.01     | 0.01     | 77 |
| -        | -        | -        | 78 |

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑥北消防署鳴滝出張所

| 令和7年度 採水月日 |                                      | 4月7日   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|------------|--------------------------------------|--------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|            | 採水時刻                                 | 9:41   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|            | 天候                                   | 晴れ     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|            | 気温                                   | 15.8   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|            | 水温                                   | 15.4   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 1          | 一般細菌                                 | cfu/mL | 0        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 2          | 大腸菌                                  |        | 不検出      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 3          | カドミウム及びその化合物                         | mg/L   | <0.0003  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 4          | 水銀及びその化合物                            | mg/L   | <0.00005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5          | セレン及びその化合物                           | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 6          | 鉛及びその化合物                             | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 7          | ヒ素及びその化合物                            | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 8          | 六価クロム化合物                             | mg/L   | <0.002   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 9          | 亜硝酸態窒素                               | mg/L   | <0.004   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 10         | シアン化物イオン及び塩化シアン                      | mg/L   | <0.001   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 11         | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                        | mg/L   | 0.7      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 12         | フッ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.08    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 13         | ホウ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.1     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 14         | 四塩化炭素                                | mg/L   | <0.0002  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 15         | 1, 4-ジオキサン                           | mg/L   | <0.005   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 16         | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン | mg/L   | <0.004   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 17         | ジクロロメタン                              | mg/L   | <0.002   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 18         | テトラクロロエチレン                           | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 19         | トリクロロエチレン                            | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 20         | ベンゼン                                 | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 21         | 塩素酸                                  | mg/L   | <0.06    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 22         | クロロ酢酸                                | mg/L   | <0.002   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 23         | クロロホルム                               | mg/L   | 0.004    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 24         | ジクロロ酢酸                               | mg/L   | <0.003   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 25         | ジブromクロロメタン                          | mg/L   | 0.003    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 26         | 臭素酸                                  | mg/L   | <0.001   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 27         | 総トリハロメタン                             | mg/L   | 0.011    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 28         | トリクロロ酢酸                              | mg/L   | <0.003   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 29         | ブromジクロロメタン                          | mg/L   | 0.004    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 30         | ブromホルム                              | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 31         | ホルムアルデヒド                             | mg/L   | <0.008   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 32         | 亜鉛及びその化合物                            | mg/L   | <0.01    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 33         | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.01     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 34         | 鉄及びその化合物                             | mg/L   | <0.03    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 35         | 銅及びその化合物                             | mg/L   | <0.01    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 36         | ナトリウム及びその化合物                         | mg/L   | 11.3     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 37         | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 38         | 塩化物イオン                               | mg/L   | 14       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 39         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 62       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 40         | 蒸発残留物                                | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 41         | 陰イオン界面活性剤                            | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 42         | ジオスミン                                | ng/L   | <1       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 43         | 2-メチルイソボルネオール                        | ng/L   | 2        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 44         | 非イオン界面活性剤                            | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 45         | フェノール類                               | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 46         | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                    | mg/L   | <0.3     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 47         | pH値                                  |        | 7.5      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 48         | 味                                    |        | 異常なし     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 49         | 臭気                                   |        | 異常なし     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 50         | 色度                                   | 度      | <0.5     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 51         | 濁度                                   | 度      | <0.1     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 52         | アンチモン及びその化合物                         | mg/L   | <0.0015  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 53         | ウラン及びその化合物                           | mg/L   | <0.0002  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 54         | ニッケル及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 55         | 1, 2-ジクロロエタン                         | mg/L   | <0.0004  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 56         | トルエン                                 | mg/L   | <0.02    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 57         | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                     | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 58         | 亜塩素酸                                 | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 59         | 二酸化塩素                                | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 60         | ジクロロアセトニトリル                          | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 61         | 抱水クロラール                              | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 62         | 農薬類                                  |        | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 63         | 残留塩素                                 | mg/L   | 0.65     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 64         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 62       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 65         | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 66         | 遊離炭酸                                 | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 67         | 1, 1, 1-トリクロロエタン                     | mg/L   | <0.03    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 68         | メチル-tert-ブチルエーテル                     | mg/L   | <0.002   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 69         | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                  | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 70         | 臭気強度(TON)                            |        | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 71         | 蒸発残留物                                | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 72         | 濁度                                   | 度      | <0.1     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 73         | pH値                                  |        | 7.5      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 74         | 腐食性(ランゲリア指数)                         |        | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 75         | 従属栄養細菌                               | cfu/mL | 1        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 76         | 1, 1-ジクロロエチレン                        | mg/L   | <0.01    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 77         | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.01     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 78         | PFOS及びPFOA                           | ng/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑥北消防署鳴滝出張所

| 最大       | 最小       | 平均       |    |
|----------|----------|----------|----|
|          |          |          |    |
| 15.8     | 15.8     | 15.8     |    |
| 15.4     | 15.4     | 15.4     |    |
| 0        | 0        | 0        | 1  |
| <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 2  |
| <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 3  |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 4  |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 5  |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6  |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 7  |
| <0.002   | <0.002   | <0.002   | 8  |
| <0.004   | <0.004   | <0.004   | 9  |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 10 |
| 0.7      | 0.7      | 0.7      | 11 |
| <0.08    | <0.08    | <0.08    | 12 |
| <0.1     | <0.1     | <0.1     | 13 |
| <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 14 |
| <0.005   | <0.005   | <0.005   | 15 |
| <0.004   | <0.004   | <0.004   | 16 |
| <0.002   | <0.002   | <0.002   | 17 |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 18 |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 19 |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 20 |
| <0.06    | <0.06    | <0.06    | 21 |
| <0.002   | <0.002   | <0.002   | 22 |
| 0.004    | 0.004    | 0.004    | 23 |
| <0.003   | <0.003   | <0.003   | 24 |
| 0.003    | 0.003    | 0.003    | 25 |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 26 |
| 0.011    | 0.011    | 0.011    | 27 |
| <0.003   | <0.003   | <0.003   | 28 |
| 0.004    | 0.004    | 0.004    | 29 |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 30 |
| <0.008   | <0.008   | <0.008   | 31 |
| <0.01    | <0.01    | <0.01    | 32 |
| 0.01     | 0.01     | 0.01     | 33 |
| <0.03    | <0.03    | <0.03    | 34 |
| <0.01    | <0.01    | <0.01    | 35 |
| 11.3     | 11.3     | 11.3     | 36 |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 37 |
| 14       | 14       | 14       | 38 |
| 62       | 62       | 62       | 39 |
| -        | -        | -        | 40 |
| -        | -        | -        | 41 |
| <1       | <1       | <1       | 42 |
| 2        | 2        | 2        | 43 |
| -        | -        | -        | 44 |
| -        | -        | -        | 45 |
| <0.3     | <0.3     | <0.3     | 46 |
| 7.5      | 7.5      | 7.5      | 47 |
|          |          |          | 48 |
|          |          |          | 49 |
| <0.5     | <0.5     | <0.5     | 50 |
| <0.1     | <0.1     | <0.1     | 51 |
| <0.0015  | <0.0015  | <0.0015  | 52 |
| <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 53 |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 54 |
| <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | 55 |
| <0.02    | <0.02    | <0.02    | 56 |
| -        | -        | -        | 57 |
| -        | -        | -        | 58 |
| -        | -        | -        | 59 |
| -        | -        | -        | 60 |
| -        | -        | -        | 61 |
| -        | -        | -        | 62 |
| 0.65     | 0.65     | 0.65     | 63 |
| 62       | 62       | 62       | 64 |
| <0.001   | <0.001   | <0.001   | 65 |
| -        | -        | -        | 66 |
| <0.03    | <0.03    | <0.03    | 67 |
| <0.002   | <0.002   | <0.002   | 68 |
| -        | -        | -        | 69 |
| -        | -        | -        | 70 |
| -        | -        | -        | 71 |
| <0.1     | <0.1     | <0.1     | 72 |
| 7.5      | 7.5      | 7.5      | 73 |
| -        | -        | -        | 74 |
| 1        | 1        | 1        | 75 |
| <0.01    | <0.01    | <0.01    | 76 |
| 0.01     | 0.01     | 0.01     | 77 |
| -        | -        | -        | 78 |

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑦ふじと児童遊園

|    |                                          |          |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------|----------|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|--|--|--|
|    | 令和7年度 採水月日                               | 4月7日     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
|    | 採水時刻                                     | 10:10    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
|    | 天候                                       | 晴れ       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
|    | 気温℃                                      | 15.5     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
|    | 水温℃                                      | 15.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 1  | 一般細菌cfu/mL                               | 0        |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 2  | 大腸菌                                      | 不検出      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 3  | カドミウム及びその化合物mg/L                         | <0.0003  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 4  | 水銀及びその化合物mg/L                            | <0.00005 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 5  | セレン及びその化合物mg/L                           | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 6  | 鉛及びその化合物mg/L                             | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 7  | ヒ素及びその化合物mg/L                            | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 8  | 六価クロム化合物mg/L                             | <0.002   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 9  | 亜硝酸態窒素mg/L                               | <0.004   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L                      | <0.001   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L                        | 0.7      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 12 | フッ素及びその化合物mg/L                           | <0.08    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 13 | ホウ素及びその化合物mg/L                           | <0.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 14 | 四塩化炭素mg/L                                | <0.0002  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 15 | 1, 4-ジオキサンmg/L                           | <0.005   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 16 | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L | <0.004   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 17 | ジクロロメタンmg/L                              | <0.002   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 18 | テトラクロロエチレンmg/L                           | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 19 | トリクロロエチレンmg/L                            | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 20 | ベンゼンmg/L                                 | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 21 | 塩素酸mg/L                                  | <0.06    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 22 | クロロ酢酸mg/L                                | <0.002   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 23 | クロロホルムmg/L                               | 0.004    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 24 | ジクロロ酢酸mg/L                               | <0.003   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 25 | ジブromクロロメタンmg/L                          | 0.003    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 26 | 臭素酸mg/L                                  | <0.001   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 27 | 総トリハロメタンmg/L                             | 0.011    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 28 | トリクロロ酢酸mg/L                              | <0.003   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 29 | ブromジクロロメタンmg/L                          | 0.004    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 30 | ブromホルムmg/L                              | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 31 | ホルムアルデヒドmg/L                             | <0.008   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 32 | 亜鉛及びその化合物mg/L                            | <0.01    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 33 | アルミニウム及びその化合物mg/L                        | 0.01     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 34 | 鉄及びその化合物mg/L                             | <0.03    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 35 | 銅及びその化合物mg/L                             | <0.01    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 36 | ナトリウム及びその化合物mg/L                         | 11.4     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 37 | マンガン及びその化合物mg/L                          | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 38 | 塩化物イオンmg/L                               | 14       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L                    | 63       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 40 | 蒸発残留物mg/L                                | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 41 | 陰イオン界面活性剤mg/L                            | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 42 | ジオスミンng/L                                | <1       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 43 | 2-メチルイソボルネオールng/L                        | 2        |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 44 | 非イオン界面活性剤mg/L                            | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 45 | フェノール類mg/L                               | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L                    | <0.3     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 47 | pH値                                      | 7.6      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 48 | 味                                        | 異常なし     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 49 | 臭気                                       | 異常なし     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 50 | 色度度                                      | <0.5     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 51 | 濁度度                                      | <0.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 52 | アンチモン及びその化合物mg/L                         | <0.0015  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 53 | ウラン及びその化合物mg/L                           | <0.0002  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 54 | ニッケル及びその化合物mg/L                          | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 55 | 1, 2-ジクロロエタンmg/L                         | <0.0004  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 56 | トルエンmg/L                                 | <0.02    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 57 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L                     | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 58 | 亜塩素酸mg/L                                 | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 59 | 二酸化塩素mg/L                                | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 60 | ジクロロアセトニトリルmg/L                          | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 61 | 抱水クロラールmg/L                              | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 62 | 農薬類                                      | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 63 | 残留塩素mg/L                                 | 0.63     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 64 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L                    | 63       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 65 | マンガン及びその化合物mg/L                          | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 66 | 遊離炭酸mg/L                                 | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 67 | 1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L                     | <0.03    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 68 | メチル-tert-ブチルエーテルmg/L                     | <0.002   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 69 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L                  | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 70 | 臭気強度(TON)                                | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 71 | 蒸発残留物mg/L                                | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 72 | 濁度度                                      | <0.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 73 | pH値                                      | 7.6      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 74 | 腐食性(ランゲリア指数)                             | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 75 | 従属栄養細菌cfu/mL                             | 0        |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 76 | 1, 1-ジクロロエチレンmg/L                        | <0.01    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 77 | アルミニウム及びその化合物mg/L                        | 0.01     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 78 | PFOS及びPFOAng/L                           | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑦ふじと児童遊園

|  | 最大       | 最小       | 平均       |    |
|--|----------|----------|----------|----|
|  |          |          |          |    |
|  |          |          |          |    |
|  | 15.5     | 15.5     | 15.5     |    |
|  | 15.1     | 15.1     | 15.1     |    |
|  | 0        | 0        | 0        | 1  |
|  |          |          |          | 2  |
|  | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 3  |
|  | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4  |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 5  |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6  |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 7  |
|  | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 8  |
|  | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 9  |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 10 |
|  | 0.7      | 0.7      | 0.7      | 11 |
|  | <0.08    | <0.08    | <0.08    | 12 |
|  | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 13 |
|  | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 14 |
|  | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 15 |
|  | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 16 |
|  | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 17 |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 18 |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 19 |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 20 |
|  | <0.06    | <0.06    | <0.06    | 21 |
|  | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 22 |
|  | 0.004    | 0.004    | 0.004    | 23 |
|  | <0.003   | <0.003   | <0.003   | 24 |
|  | 0.003    | 0.003    | 0.003    | 25 |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 26 |
|  | 0.011    | 0.011    | 0.011    | 27 |
|  | <0.003   | <0.003   | <0.003   | 28 |
|  | 0.004    | 0.004    | 0.004    | 29 |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 30 |
|  | <0.008   | <0.008   | <0.008   | 31 |
|  | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 32 |
|  | 0.01     | 0.01     | 0.01     | 33 |
|  | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 34 |
|  | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 35 |
|  | 11.4     | 11.4     | 11.4     | 36 |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 37 |
|  | 14       | 14       | 14       | 38 |
|  | 63       | 63       | 63       | 39 |
|  | -        | -        | -        | 40 |
|  | -        | -        | -        | 41 |
|  | <1       | <1       | <1       | 42 |
|  | 2        | 2        | 2        | 43 |
|  | -        | -        | -        | 44 |
|  | -        | -        | -        | 45 |
|  | <0.3     | <0.3     | <0.3     | 46 |
|  | 7.6      | 7.6      | 7.6      | 47 |
|  |          |          |          | 48 |
|  |          |          |          | 49 |
|  | <0.5     | <0.5     | <0.5     | 50 |
|  | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 51 |
|  | <0.0015  | <0.0015  | <0.0015  | 52 |
|  | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 53 |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 54 |
|  | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | 55 |
|  | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 56 |
|  | -        | -        | -        | 57 |
|  | -        | -        | -        | 58 |
|  | -        | -        | -        | 59 |
|  | -        | -        | -        | 60 |
|  | -        | -        | -        | 61 |
|  | -        | -        | -        | 62 |
|  | 0.63     | 0.63     | 0.63     | 63 |
|  | 63       | 63       | 63       | 64 |
|  | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 65 |
|  | -        | -        | -        | 66 |
|  | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 67 |
|  | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 68 |
|  | -        | -        | -        | 69 |
|  | -        | -        | -        | 70 |
|  | -        | -        | -        | 71 |
|  | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 72 |
|  | 7.6      | 7.6      | 7.6      | 73 |
|  | -        | -        | -        | 74 |
|  | 0        | 0        | 0        | 75 |
|  | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 76 |
|  | 0.01     | 0.01     | 0.01     | 77 |
|  | -        | -        | -        | 78 |



(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑧湊北公園

| 令和7年度 採水月日 |                                      |        |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ⑧湊北公園    |          |          |    |
|------------|--------------------------------------|--------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|----------|----|
| 採水時刻       |                                      |        |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 最大       | 最小       | 平均       |    |
| 天候         |                                      |        |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |          |          |    |
| 気温         |                                      |        |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15.3     | 15.3     | 15.3     |    |
| 水温         |                                      |        |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 14.6     | 14.6     | 14.6     |    |
| 1          | 一般細菌                                 | cfu/mL | 0        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0        | 0        | 0        | 1  |
| 2          | 大腸菌                                  |        | 不検出      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |          |          | 2  |
| 3          | カドミウム及びその化合物                         | mg/L   | <0.0003  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 3  |
| 4          | 水銀及びその化合物                            | mg/L   | <0.00005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4  |
| 5          | セレン及びその化合物                           | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 5  |
| 6          | 鉛及びその化合物                             | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6  |
| 7          | ヒ素及びその化合物                            | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 7  |
| 8          | 六価クロム化合物                             | mg/L   | <0.002   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 8  |
| 9          | 亜硝酸態窒素                               | mg/L   | <0.004   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 9  |
| 10         | シアン化物イオン及び塩化シアン                      | mg/L   | <0.001   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 10 |
| 11         | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                        | mg/L   | 0.7      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.7      | 0.7      | 0.7      | 11 |
| 12         | フッ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.08    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.08    | <0.08    | <0.08    | 12 |
| 13         | ホウ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.1     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 13 |
| 14         | 四塩化炭素                                | mg/L   | <0.0002  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 14 |
| 15         | 1, 4-ジオキサン                           | mg/L   | <0.005   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 15 |
| 16         | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン | mg/L   | <0.004   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 16 |
| 17         | ジクロロメタン                              | mg/L   | <0.002   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 17 |
| 18         | テトラクロロエチレン                           | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 18 |
| 19         | トリクロロエチレン                            | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 19 |
| 20         | ベンゼン                                 | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 20 |
| 21         | 塩素酸                                  | mg/L   | <0.06    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.06    | <0.06    | <0.06    | 21 |
| 22         | クロロ酢酸                                | mg/L   | <0.002   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 22 |
| 23         | クロロホルム                               | mg/L   | 0.003    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.003    | 0.003    | 0.003    | 23 |
| 24         | ジクロロ酢酸                               | mg/L   | <0.003   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.003   | <0.003   | <0.003   | 24 |
| 25         | ジブromクロロメタン                          | mg/L   | 0.003    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.003    | 0.003    | 0.003    | 25 |
| 26         | 臭素酸                                  | mg/L   | <0.001   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 26 |
| 27         | 総トリハロメタン                             | mg/L   | 0.010    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.010    | 0.010    | 0.010    | 27 |
| 28         | トリクロロ酢酸                              | mg/L   | <0.003   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.003   | <0.003   | <0.003   | 28 |
| 29         | ブromジクロロメタン                          | mg/L   | 0.004    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.004    | 0.004    | 0.004    | 29 |
| 30         | ブromホルム                              | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 30 |
| 31         | ホルムアルデヒド                             | mg/L   | <0.008   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.008   | <0.008   | <0.008   | 31 |
| 32         | 亜鉛及びその化合物                            | mg/L   | <0.01    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 32 |
| 33         | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.01     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.01     | 0.01     | 0.01     | 33 |
| 34         | 鉄及びその化合物                             | mg/L   | <0.03    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 34 |
| 35         | 銅及びその化合物                             | mg/L   | <0.01    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 35 |
| 36         | ナトリウム及びその化合物                         | mg/L   | 11.3     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11.3     | 11.3     | 11.3     | 36 |
| 37         | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 37 |
| 38         | 塩化物イオン                               | mg/L   | 14       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 14       | 14       | 14       | 38 |
| 39         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 62       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 62       | 62       | 62       | 39 |
| 40         | 蒸発残留物                                | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 40 |
| 41         | 陰イオン界面活性剤                            | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 41 |
| 42         | ジオスミン                                | ng/L   | <1       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <1       | <1       | <1       | 42 |
| 43         | 2-メチルイソボルネオール                        | ng/L   | 3        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3        | 3        | 3        | 43 |
| 44         | 非イオン界面活性剤                            | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 44 |
| 45         | フェノール類                               | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 45 |
| 46         | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                    | mg/L   | <0.3     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.3     | <0.3     | <0.3     | 46 |
| 47         | pH値                                  |        | 7.5      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7.5      | 7.5      | 7.5      | 47 |
| 48         | 味                                    |        | 異常なし     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |          |          | 48 |
| 49         | 臭気                                   |        | 異常なし     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |          |          | 49 |
| 50         | 色度                                   | 度      | <0.5     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.5     | <0.5     | <0.5     | 50 |
| 51         | 濁度                                   | 度      | <0.1     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 51 |
| 52         | アンチモン及びその化合物                         | mg/L   | <0.0015  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.0015  | <0.0015  | <0.0015  | 52 |
| 53         | ウラン及びその化合物                           | mg/L   | <0.0002  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 53 |
| 54         | ニッケル及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 54 |
| 55         | 1, 2-ジクロロエタン                         | mg/L   | <0.0004  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | 55 |
| 56         | トルエン                                 | mg/L   | <0.02    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 56 |
| 57         | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                     | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 57 |
| 58         | 亜塩素酸                                 | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 58 |
| 59         | 二酸化塩素                                | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 59 |
| 60         | ジクロロアセトニトリル                          | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 60 |
| 61         | 抱水クロラール                              | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 61 |
| 62         | 農薬類                                  |        | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 62 |
| 63         | 残留塩素                                 | mg/L   | 0.66     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.66     | 0.66     | 0.66     | 63 |
| 64         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 62       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 62       | 62       | 62       | 64 |
| 65         | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 65 |
| 66         | 遊離炭酸                                 | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 66 |
| 67         | 1, 1, 1-トリクロロエタン                     | mg/L   | <0.03    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 67 |
| 68         | メチル-tert-ブチルエーテル                     | mg/L   | <0.002   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 68 |
| 69         | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                  | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 69 |
| 70         | 臭気強度(TON)                            |        | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 70 |
| 71         | 蒸発残留物                                | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 71 |
| 72         | 濁度                                   | 度      | <0.1     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 72 |
| 73         | pH値                                  |        | 7.5      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7.5      | 7.5      | 7.5      | 73 |
| 74         | 腐食性(ランゲリア指数)                         |        | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 74 |
| 75         | 従属栄養細菌                               | cfu/mL | 0        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0        | 0        | 0        | 75 |
| 76         | 1, 1-ジクロロエチレン                        | mg/L   | <0.01    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 76 |
| 77         | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.01     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.01     | 0.01     | 0.01     | 77 |
| 78         | PFOS及びPFOA                           | ng/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 78 |

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑨加太支所

| 令和7年度 採水月日 |                                           | 4月7日     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 最大       | 最小       | 平均      |    |
|------------|-------------------------------------------|----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|----------|---------|----|
| 採水時刻       |                                           | 10:55    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |          |          |         |    |
| 天候         |                                           | 晴れ       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |          |          |         |    |
| 気温 ℃       |                                           | 14.2     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 14.2     | 14.2     | 14.2    |    |
| 水温 ℃       |                                           | 14.8     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 14.8     | 14.8     | 14.8    |    |
| 1          | 一般細菌 cfu/mL                               | 0        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0        | 0        | 0       | 1  |
| 2          | 大腸菌                                       | 不検出      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |          |          |         | 2  |
| 3          | カドミウム及びその化合物 mg/L                         | <0.0003  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003 | 3  |
| 4          | 水銀及びその化合物 mg/L                            | <0.00005 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4       |    |
| 5          | セレン及びその化合物 mg/L                           | <0.001   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.001   | <0.001   | <0.001  | 5  |
| 6          | 鉛及びその化合物 mg/L                             | <0.001   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.001   | <0.001   | <0.001  | 6  |
| 7          | ヒ素及びその化合物 mg/L                            | <0.001   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.001   | <0.001   | <0.001  | 7  |
| 8          | 六価クロム化合物 mg/L                             | <0.002   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.002   | <0.002   | <0.002  | 8  |
| 9          | 亜硝酸態窒素 mg/L                               | <0.004   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.004   | <0.004   | <0.004  | 9  |
| 10         | シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L                      | <0.001   |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 10      |    |
| 11         | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L                        | 0.7      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0.7      | 0.7      | 0.7     | 11 |
| 12         | フッ素及びその化合物 mg/L                           | <0.08    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.08    | <0.08    | <0.08   | 12 |
| 13         | ホウ素及びその化合物 mg/L                           | <0.1     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.1     | <0.1     | <0.1    | 13 |
| 14         | 四塩化炭素 mg/L                                | <0.0002  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002 | 14 |
| 15         | 1, 4-ジオキサン mg/L                           | <0.005   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.005   | <0.005   | <0.005  | 15 |
| 16         | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L | <0.004   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.004   | <0.004   | <0.004  | 16 |
| 17         | ジクロロメタン mg/L                              | <0.002   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.002   | <0.002   | <0.002  | 17 |
| 18         | テトラクロロエチレン mg/L                           | <0.001   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.001   | <0.001   | <0.001  | 18 |
| 19         | トリクロロエチレン mg/L                            | <0.001   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.001   | <0.001   | <0.001  | 19 |
| 20         | ベンゼン mg/L                                 | <0.001   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.001   | <0.001   | <0.001  | 20 |
| 21         | 塩素酸 mg/L                                  | <0.06    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.06    | <0.06    | <0.06   | 21 |
| 22         | クロロ酢酸 mg/L                                | <0.002   |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 22      |    |
| 23         | クロロホルム mg/L                               | 0.003    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0.003    | 0.003    | 0.003   | 23 |
| 24         | ジクロロ酢酸 mg/L                               | <0.003   |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.003   | <0.003   | <0.003   | 24      |    |
| 25         | ジブromクロロメタン mg/L                          | 0.003    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0.003    | 0.003    | 0.003   | 25 |
| 26         | 臭素酸 mg/L                                  | <0.001   |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 26      |    |
| 27         | 総トリハロメタン mg/L                             | 0.011    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0.011    | 0.011    | 0.011   | 27 |
| 28         | トリクロロ酢酸 mg/L                              | <0.003   |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.003   | <0.003   | <0.003   | 28      |    |
| 29         | ブromジクロロメタン mg/L                          | 0.004    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0.004    | 0.004    | 0.004   | 29 |
| 30         | ブromホルム mg/L                              | <0.001   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.001   | <0.001   | <0.001  | 30 |
| 31         | ホルムアルデヒド mg/L                             | <0.008   |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.008   | <0.008   | <0.008   | 31      |    |
| 32         | 亜鉛及びその化合物 mg/L                            | <0.01    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.01    | <0.01    | <0.01   | 32 |
| 33         | アルミニウム及びその化合物 mg/L                        | 0.01     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0.01     | 0.01     | 0.01    | 33 |
| 34         | 鉄及びその化合物 mg/L                             | <0.03    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.03    | <0.03    | <0.03   | 34 |
| 35         | 銅及びその化合物 mg/L                             | <0.01    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.01    | <0.01    | <0.01   | 35 |
| 36         | ナトリウム及びその化合物 mg/L                         | 11.4     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 11.4     | 11.4     | 11.4    | 36 |
| 37         | マンガン及びその化合物 mg/L                          | <0.001   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.001   | <0.001   | <0.001  | 37 |
| 38         | 塩化物イオン mg/L                               | 14       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 14       | 14       | 14      | 38 |
| 39         | カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L                    | 63       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 63       | 63       | 63      | 39 |
| 40         | 蒸発残留物 mg/L                                | -        |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 40      |    |
| 41         | 陰イオン界面活性剤 mg/L                            | -        |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 41      |    |
| 42         | ジオスミン ng/L                                | <1       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <1       | <1       | <1      | 42 |
| 43         | 2-メチルイソボルネオール ng/L                        | 2        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 2        | 2        | 2       | 43 |
| 44         | 非イオン界面活性剤 mg/L                            | -        |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 44      |    |
| 45         | フェノール類 mg/L                               | -        |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 45      |    |
| 46         | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L                    | <0.3     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.3     | <0.3     | <0.3    | 46 |
| 47         | pH値                                       | 7.5      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 7.5      | 7.5      | 7.5     | 47 |
| 48         | 味                                         | 異常なし     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |          |          |         | 48 |
| 49         | 臭気                                        | 異常なし     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |          |          |         | 49 |
| 50         | 色度 度                                      | <0.5     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.5     | <0.5     | <0.5    | 50 |
| 51         | 濁度 度                                      | <0.1     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.1     | <0.1     | <0.1    | 51 |
| 52         | アンチモン及びその化合物 mg/L                         | <0.0015  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.0015  | <0.0015  | <0.0015 | 52 |
| 53         | ウラン及びその化合物 mg/L                           | <0.0002  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002 | 53 |
| 54         | ニッケル及びその化合物 mg/L                          | <0.001   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.001   | <0.001   | <0.001  | 54 |
| 55         | 1, 2-ジクロロエタン mg/L                         | <0.0004  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004 | 55 |
| 56         | トルエン mg/L                                 | <0.02    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.02    | <0.02    | <0.02   | 56 |
| 57         | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L                     | -        |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 57      |    |
| 58         | 亜塩素酸 mg/L                                 | -        |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 58      |    |
| 59         | 二酸化塩素 mg/L                                | -        |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 59      |    |
| 60         | ジクロロアセトニトリル mg/L                          | -        |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 60      |    |
| 61         | 抱水クロラール mg/L                              | -        |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 61      |    |
| 62         | 農薬類                                       | -        |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 62      |    |
| 63         | 残留塩素 mg/L                                 | 0.63     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0.63     | 0.63     | 0.63    | 63 |
| 64         | カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L                    | 63       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 63       | 63       | 63      | 64 |
| 65         | マンガン及びその化合物 mg/L                          | <0.001   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.001   | <0.001   | <0.001  | 65 |
| 66         | 遊離炭酸 mg/L                                 | -        |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 66      |    |
| 67         | 1, 1, 1-トリクロロエタン mg/L                     | <0.03    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.03    | <0.03    | <0.03   | 67 |
| 68         | メチル-tert-ブチルエーテル mg/L                     | <0.002   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.002   | <0.002   | <0.002  | 68 |
| 69         | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L                  | -        |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 69      |    |
| 70         | 臭気強度(TON)                                 | -        |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 70      |    |
| 71         | 蒸発残留物 mg/L                                | -        |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 71      |    |
| 72         | 濁度 度                                      | <0.1     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.1     | <0.1     | <0.1    | 72 |
| 73         | pH値                                       | 7.5      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 7.5      | 7.5      | 7.5     | 73 |
| 74         | 腐食性(ランゲリア指数)                              | -        |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 74      |    |
| 75         | 従属栄養細菌 cfu/mL                             | 0        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0        | 0        | 0       | 75 |
| 76         | 1, 1-ジクロロエチレン mg/L                        | <0.01    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | <0.01    | <0.01    | <0.01   | 76 |
| 77         | アルミニウム及びその化合物 mg/L                        | 0.01     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0.01     | 0.01     | 0.01    | 77 |
| 78         | PFOS及びPFOA ng/L                           | -        |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 78      |    |

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

| ⑩岡東公園      |                                      |        |          |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | ⑩岡東公園    |          |          |    |
|------------|--------------------------------------|--------|----------|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|----------|----------|----------|----|
| 令和7年度 採水月日 |                                      |        | 4月7日     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 最大       | 最小       | 平均       |    |
| 採水時刻       |                                      |        | 10:40    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |          |          |          |    |
| 天候         |                                      |        | 晴れ       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |          |          |          |    |
| 気温         |                                      |        | 17.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 17.1     | 17.1     | 17.1     |    |
| 水温         |                                      |        | 15.0     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 15.0     | 15.0     | 15.0     |    |
| 1          | 一般細菌                                 | cfu/mL | 0        |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 0        | 0        | 0        | 1  |
| 2          | 大腸菌                                  |        | 不検出      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |          |          |          | 2  |
| 3          | カドミウム及びその化合物                         | mg/L   | <0.0003  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 3  |
| 4          | 水銀及びその化合物                            | mg/L   | <0.00005 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4  |
| 5          | セレン及びその化合物                           | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 5  |
| 6          | 鉛及びその化合物                             | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6  |
| 7          | ヒ素及びその化合物                            | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 7  |
| 8          | 六価クロム化合物                             | mg/L   | <0.002   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 8  |
| 9          | 亜硝酸態窒素                               | mg/L   | <0.004   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 9  |
| 10         | シアン化物イオン及び塩化シアン                      | mg/L   | <0.001   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 10 |
| 11         | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                        | mg/L   | 0.7      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 0.7      | 0.7      | 0.7      | 11 |
| 12         | フッ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.08    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.08    | <0.08    | <0.08    | 12 |
| 13         | ホウ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 13 |
| 14         | 四塩化炭素                                | mg/L   | <0.0002  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 14 |
| 15         | 1, 4-ジオキサン                           | mg/L   | <0.005   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 15 |
| 16         | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン | mg/L   | <0.004   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 16 |
| 17         | ジクロロメタン                              | mg/L   | <0.002   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 17 |
| 18         | テトラクロロエチレン                           | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 18 |
| 19         | トリクロロエチレン                            | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 19 |
| 20         | ベンゼン                                 | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 20 |
| 21         | 塩素酸                                  | mg/L   | <0.06    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.06    | <0.06    | <0.06    | 21 |
| 22         | クロロ酢酸                                | mg/L   | <0.002   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 22 |
| 23         | クロロホルム                               | mg/L   | 0.003    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 0.003    | 0.003    | 0.003    | 23 |
| 24         | ジクロロ酢酸                               | mg/L   | <0.003   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | <0.003   | <0.003   | <0.003   | 24 |
| 25         | ジブromクロロメタン                          | mg/L   | 0.002    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 0.002    | 0.002    | 0.002    | 25 |
| 26         | 臭素酸                                  | mg/L   | <0.001   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 26 |
| 27         | 総トリハロメタン                             | mg/L   | 0.009    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 0.009    | 0.009    | 0.009    | 27 |
| 28         | トリクロロ酢酸                              | mg/L   | <0.003   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | <0.003   | <0.003   | <0.003   | 28 |
| 29         | ブromジクロロメタン                          | mg/L   | 0.004    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 0.004    | 0.004    | 0.004    | 29 |
| 30         | ブromホルム                              | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 30 |
| 31         | ホルムアルデヒド                             | mg/L   | <0.008   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | <0.008   | <0.008   | <0.008   | 31 |
| 32         | 亜鉛及びその化合物                            | mg/L   | <0.01    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 32 |
| 33         | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.01     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 0.01     | 0.01     | 0.01     | 33 |
| 34         | 鉄及びその化合物                             | mg/L   | <0.03    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 34 |
| 35         | 銅及びその化合物                             | mg/L   | <0.01    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 35 |
| 36         | ナトリウム及びその化合物                         | mg/L   | 12.6     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 12.6     | 12.6     | 12.6     | 36 |
| 37         | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 37 |
| 38         | 塩化物イオン                               | mg/L   | 11       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 11       | 11       | 11       | 38 |
| 39         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 55       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 55       | 55       | 55       | 39 |
| 40         | 蒸発残留物                                | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 40 |
| 41         | 陰イオン界面活性剤                            | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 41 |
| 42         | ジオスミン                                | ng/L   | <1       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <1       | <1       | <1       | 42 |
| 43         | 2-メチルイソボルネオール                        | ng/L   | 4        |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 4        | 4        | 4        | 43 |
| 44         | 非イオン界面活性剤                            | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 44 |
| 45         | フェノール類                               | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 45 |
| 46         | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                    | mg/L   | 0.3      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 0.3      | 0.3      | 0.3      | 46 |
| 47         | pH値                                  |        | 7.5      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 7.5      | 7.5      | 7.5      | 47 |
| 48         | 味                                    |        | 異常なし     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |          |          |          | 48 |
| 49         | 臭気                                   |        | 異常なし     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |          |          |          | 49 |
| 50         | 色度                                   | 度      | <0.5     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.5     | <0.5     | <0.5     | 50 |
| 51         | 濁度                                   | 度      | <0.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 51 |
| 52         | アンチモン及びその化合物                         | mg/L   | <0.0015  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.0015  | <0.0015  | <0.0015  | 52 |
| 53         | ウラン及びその化合物                           | mg/L   | <0.0002  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 53 |
| 54         | ニッケル及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 54 |
| 55         | 1, 2-ジクロロエタン                         | mg/L   | <0.0004  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | 55 |
| 56         | トルエン                                 | mg/L   | <0.02    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 56 |
| 57         | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                     | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 57 |
| 58         | 亜塩素酸                                 | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 58 |
| 59         | 二酸化塩素                                | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 59 |
| 60         | ジクロロアセトニトリル                          | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 60 |
| 61         | 抱水クロラール                              | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 61 |
| 62         | 農薬類                                  |        | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 62 |
| 63         | 残留塩素                                 | mg/L   | 0.75     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 0.75     | 0.75     | 0.75     | 63 |
| 64         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 55       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 55       | 55       | 55       | 64 |
| 65         | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 65 |
| 66         | 遊離炭酸                                 | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 66 |
| 67         | 1, 1, 1-トリクロロエタン                     | mg/L   | <0.03    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 67 |
| 68         | メチル-tert-ブチルエーテル                     | mg/L   | <0.002   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 68 |
| 69         | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                  | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 69 |
| 70         | 臭気強度(TON)                            |        | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 70 |
| 71         | 蒸発残留物                                | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 71 |
| 72         | 濁度                                   | 度      | <0.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 72 |
| 73         | pH値                                  |        | 7.5      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 7.5      | 7.5      | 7.5      | 73 |
| 74         | 腐食性(ランゲリア指数)                         |        | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 74 |
| 75         | 従属栄養細菌                               | cfu/mL | 1        |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 1        | 1        | 1        | 75 |
| 76         | 1, 1-ジクロロエチレン                        | mg/L   | <0.01    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 76 |
| 77         | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.01     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 0.01     | 0.01     | 0.01     | 77 |
| 78         | PFOS及びPFOA                           | ng/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 78 |

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果



(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

| ⑪砂山公園 |                                      |        |          |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | ⑪砂山公園    |          |          |    |
|-------|--------------------------------------|--------|----------|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|----------|----------|----------|----|
|       | 令和7年度 採水月日                           |        | 4月7日     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 最大       | 最小       | 平均       |    |
|       | 採水時刻                                 |        | 9:45     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |          |          |          |    |
|       | 天候                                   |        | 晴れ       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |          |          |          |    |
|       | 気温                                   |        | 15.5     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 15.5     | 15.5     | 15.5     |    |
|       | 水温                                   |        | 14.8     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 14.8     | 14.8     | 14.8     |    |
| 1     | 一般細菌                                 | cfu/mL | 0        |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 0        | 0        | 0        | 1  |
| 2     | 大腸菌                                  |        | 不検出      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |          |          |          | 2  |
| 3     | カドミウム及びその化合物                         | mg/L   | <0.0003  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 3  |
| 4     | 水銀及びその化合物                            | mg/L   | <0.00005 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4  |
| 5     | セレン及びその化合物                           | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 5  |
| 6     | 鉛及びその化合物                             | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6  |
| 7     | ヒ素及びその化合物                            | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 7  |
| 8     | 六価クロム化合物                             | mg/L   | <0.002   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 8  |
| 9     | 亜硝酸態窒素                               | mg/L   | <0.004   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 9  |
| 10    | シアン化物イオン及び塩化シアン                      | mg/L   | <0.001   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 10 |
| 11    | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                        | mg/L   | 0.7      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 0.7      | 0.7      | 0.7      | 11 |
| 12    | フッ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.08    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.08    | <0.08    | <0.08    | 12 |
| 13    | ホウ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 13 |
| 14    | 四塩化炭素                                | mg/L   | <0.0002  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 14 |
| 15    | 1, 4-ジオキサン                           | mg/L   | <0.005   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 15 |
| 16    | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン | mg/L   | <0.004   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 16 |
| 17    | ジクロロメタン                              | mg/L   | <0.002   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 17 |
| 18    | テトラクロロエチレン                           | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 18 |
| 19    | トリクロロエチレン                            | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 19 |
| 20    | ベンゼン                                 | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 20 |
| 21    | 塩素酸                                  | mg/L   | <0.06    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.06    | <0.06    | <0.06    | 21 |
| 22    | クロロ酢酸                                | mg/L   | <0.002   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 22 |
| 23    | クロロホルム                               | mg/L   | 0.003    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 0.003    | 0.003    | 0.003    | 23 |
| 24    | ジクロロ酢酸                               | mg/L   | <0.003   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | <0.003   | <0.003   | <0.003   | 24 |
| 25    | ジブromクロロメタン                          | mg/L   | 0.003    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 0.003    | 0.003    | 0.003    | 25 |
| 26    | 臭素酸                                  | mg/L   | <0.001   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 26 |
| 27    | 総トリハロメタン                             | mg/L   | 0.011    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 0.011    | 0.011    | 0.011    | 27 |
| 28    | トリクロロ酢酸                              | mg/L   | <0.003   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | <0.003   | <0.003   | <0.003   | 28 |
| 29    | ブromジクロロメタン                          | mg/L   | 0.004    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 0.004    | 0.004    | 0.004    | 29 |
| 30    | ブromホルム                              | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 30 |
| 31    | ホルムアルデヒド                             | mg/L   | <0.008   | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | <0.008   | <0.008   | <0.008   | 31 |
| 32    | 亜鉛及びその化合物                            | mg/L   | <0.01    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 32 |
| 33    | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.01     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 0.01     | 0.01     | 0.01     | 33 |
| 34    | 鉄及びその化合物                             | mg/L   | <0.03    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 34 |
| 35    | 銅及びその化合物                             | mg/L   | <0.01    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 35 |
| 36    | ナトリウム及びその化合物                         | mg/L   | 11.3     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 11.3     | 11.3     | 11.3     | 36 |
| 37    | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 37 |
| 38    | 塩化物イオン                               | mg/L   | 14       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 14       | 14       | 14       | 38 |
| 39    | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 62       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 62       | 62       | 62       | 39 |
| 40    | 蒸発残留物                                | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 40 |
| 41    | 陰イオン界面活性剤                            | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 41 |
| 42    | ジオスミン                                | ng/L   | <1       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <1       | <1       | <1       | 42 |
| 43    | 2-メチルイソボルネオール                        | ng/L   | 3        |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 3        | 3        | 3        | 43 |
| 44    | 非イオン界面活性剤                            | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 44 |
| 45    | フェノール類                               | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 45 |
| 46    | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                    | mg/L   | <0.3     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.3     | <0.3     | <0.3     | 46 |
| 47    | pH値                                  |        | 7.6      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 7.6      | 7.6      | 7.6      | 47 |
| 48    | 味                                    |        | 異常なし     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |          |          |          | 48 |
| 49    | 臭気                                   |        | 異常なし     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |          |          |          | 49 |
| 50    | 色度                                   | 度      | <0.5     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.5     | <0.5     | <0.5     | 50 |
| 51    | 濁度                                   | 度      | <0.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 51 |
| 52    | アンチモン及びその化合物                         | mg/L   | <0.0015  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.0015  | <0.0015  | <0.0015  | 52 |
| 53    | ウラン及びその化合物                           | mg/L   | <0.0002  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 53 |
| 54    | ニッケル及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 54 |
| 55    | 1, 2-ジクロロエタン                         | mg/L   | <0.0004  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | 55 |
| 56    | トルエン                                 | mg/L   | <0.02    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 56 |
| 57    | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                     | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 57 |
| 58    | 亜塩素酸                                 | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 58 |
| 59    | 二酸化塩素                                | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 59 |
| 60    | ジクロロアセトニトリル                          | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 60 |
| 61    | 抱水クロラール                              | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 61 |
| 62    | 農薬類                                  |        | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 62 |
| 63    | 残留塩素                                 | mg/L   | 0.60     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 0.60     | 0.60     | 0.60     | 63 |
| 64    | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 62       |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 62       | 62       | 62       | 64 |
| 65    | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 65 |
| 66    | 遊離炭酸                                 | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 66 |
| 67    | 1, 1, 1-トリクロロエタン                     | mg/L   | <0.03    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 67 |
| 68    | メチル-tert-ブチルエーテル                     | mg/L   | <0.002   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 68 |
| 69    | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                  | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 69 |
| 70    | 臭気強度(TON)                            |        | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 70 |
| 71    | 蒸発残留物                                | mg/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 71 |
| 72    | 濁度                                   | 度      | <0.1     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 72 |
| 73    | pH値                                  |        | 7.6      |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 7.6      | 7.6      | 7.6      | 73 |
| 74    | 腐食性(ランゲリア指数)                         |        | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 74 |
| 75    | 従属栄養細菌                               | cfu/mL | 0        |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 0        | 0        | 0        | 75 |
| 76    | 1, 1-ジクロロエチレン                        | mg/L   | <0.01    |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 76 |
| 77    | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.01     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 0.01     | 0.01     | 0.01     | 77 |
| 78    | PFOS及びPFOA                           | ng/L   | -        | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -        | -        | -        | 78 |

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑫ 田野支所

| 令和7年度 採水月日 |                                      |        |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ⑫ 田野支所   |          |          |    |
|------------|--------------------------------------|--------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|----------|----|
| 採水時刻       |                                      |        |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 最大       | 最小       | 平均       |    |
| 天候         |                                      |        |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |          |          |    |
| 気温℃        |                                      |        |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15.4     | 15.4     | 15.4     |    |
| 水温℃        |                                      |        |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 14.6     | 14.6     | 14.6     |    |
| 1          | 一般細菌                                 | cfu/mL | 0        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0        | 0        | 0        | 1  |
| 2          | 大腸菌                                  |        | 不検出      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |          |          | 2  |
| 3          | カドミウム及びその化合物                         | mg/L   | <0.0003  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 3  |
| 4          | 水銀及びその化合物                            | mg/L   | <0.00005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4  |
| 5          | セレン及びその化合物                           | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 5  |
| 6          | 鉛及びその化合物                             | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 6  |
| 7          | ヒ素及びその化合物                            | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 7  |
| 8          | 六価クロム化合物                             | mg/L   | <0.002   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 8  |
| 9          | 亜硝酸態窒素                               | mg/L   | <0.004   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 9  |
| 10         | シアン化物イオン及び塩化シアン                      | mg/L   | <0.001   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 10 |
| 11         | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                        | mg/L   | 0.7      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.7      | 0.7      | 0.7      | 11 |
| 12         | フッ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.08    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.08    | <0.08    | <0.08    | 12 |
| 13         | ホウ素及びその化合物                           | mg/L   | <0.1     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 13 |
| 14         | 四塩化炭素                                | mg/L   | <0.0002  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 14 |
| 15         | 1, 4-ジオキサン                           | mg/L   | <0.005   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 15 |
| 16         | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン | mg/L   | <0.004   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 16 |
| 17         | ジクロロメタン                              | mg/L   | <0.002   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 17 |
| 18         | テトラクロロエチレン                           | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 18 |
| 19         | トリクロロエチレン                            | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 19 |
| 20         | ベンゼン                                 | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 20 |
| 21         | 塩素酸                                  | mg/L   | <0.06    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.06    | <0.06    | <0.06    | 21 |
| 22         | クロロ酢酸                                | mg/L   | <0.002   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 22 |
| 23         | クロロホルム                               | mg/L   | 0.005    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.005    | 0.005    | 0.005    | 23 |
| 24         | ジクロロ酢酸                               | mg/L   | <0.003   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.003   | <0.003   | <0.003   | 24 |
| 25         | ジブromクロロメタン                          | mg/L   | 0.003    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.003    | 0.003    | 0.003    | 25 |
| 26         | 臭素酸                                  | mg/L   | <0.001   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 26 |
| 27         | 総トリハロメタン                             | mg/L   | 0.013    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.013    | 0.013    | 0.013    | 27 |
| 28         | トリクロロ酢酸                              | mg/L   | <0.003   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.003   | <0.003   | <0.003   | 28 |
| 29         | ブromジクロロメタン                          | mg/L   | 0.005    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.005    | 0.005    | 0.005    | 29 |
| 30         | ブromホルム                              | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 30 |
| 31         | ホルムアルデヒド                             | mg/L   | <0.008   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.008   | <0.008   | <0.008   | 31 |
| 32         | 亜鉛及びその化合物                            | mg/L   | <0.01    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 32 |
| 33         | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.01     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.01     | 0.01     | 0.01     | 33 |
| 34         | 鉄及びその化合物                             | mg/L   | <0.03    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 34 |
| 35         | 銅及びその化合物                             | mg/L   | <0.01    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 35 |
| 36         | ナトリウム及びその化合物                         | mg/L   | 11.0     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 36 |
| 37         | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 37 |
| 38         | 塩化物イオン                               | mg/L   | 14       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 14       | 14       | 14       | 38 |
| 39         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 61       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 61       | 61       | 61       | 39 |
| 40         | 蒸発残留物                                | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 40 |
| 41         | 陰イオン界面活性剤                            | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 41 |
| 42         | ジオスミン                                | ng/L   | <1       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <1       | <1       | <1       | 42 |
| 43         | 2-メチルイソボルネオール                        | ng/L   | 2        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2        | 2        | 2        | 43 |
| 44         | 非イオン界面活性剤                            | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 44 |
| 45         | フェノール類                               | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 45 |
| 46         | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                    | mg/L   | <0.3     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.3     | <0.3     | <0.3     | 46 |
| 47         | pH値                                  |        | 7.5      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7.5      | 7.5      | 7.5      | 47 |
| 48         | 味                                    |        | 異常なし     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |          |          | 48 |
| 49         | 臭気                                   |        | 異常なし     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |          |          | 49 |
| 50         | 色度                                   | 度      | <0.5     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.5     | <0.5     | <0.5     | 50 |
| 51         | 濁度                                   | 度      | <0.1     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 51 |
| 52         | アンチモン及びその化合物                         | mg/L   | <0.0015  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.0015  | <0.0015  | <0.0015  | 52 |
| 53         | ウラン及びその化合物                           | mg/L   | <0.0002  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 53 |
| 54         | ニッケル及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 54 |
| 55         | 1, 2-ジクロロエタン                         | mg/L   | <0.0004  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | 55 |
| 56         | トルエン                                 | mg/L   | <0.02    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 56 |
| 57         | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                     | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 57 |
| 58         | 亜塩素酸                                 | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 58 |
| 59         | 二酸化塩素                                | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 59 |
| 60         | ジクロロアセトニトリル                          | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 60 |
| 61         | 抱水クロラール                              | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 61 |
| 62         | 農薬類                                  |        | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 62 |
| 63         | 残留塩素                                 | mg/L   | 0.59     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.59     | 0.59     | 0.59     | 63 |
| 64         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L   | 61       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 61       | 61       | 61       | 64 |
| 65         | マンガン及びその化合物                          | mg/L   | <0.001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 65 |
| 66         | 遊離炭酸                                 | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 66 |
| 67         | 1, 1, 1-トリクロロエタン                     | mg/L   | <0.03    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 67 |
| 68         | メチル-tert-ブチルエーテル                     | mg/L   | <0.002   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 68 |
| 69         | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                  | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 69 |
| 70         | 臭気強度(TON)                            |        | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 70 |
| 71         | 蒸発残留物                                | mg/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 71 |
| 72         | 濁度                                   | 度      | <0.1     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 72 |
| 73         | pH値                                  |        | 7.5      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7.5      | 7.5      | 7.5      | 73 |
| 74         | 腐食性(ランゲリア指数)                         |        | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 74 |
| 75         | 従属栄養細菌                               | cfu/mL | 0        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0        | 0        | 0        | 75 |
| 76         | 1, 1-ジクロロエチレン                        | mg/L   | <0.01    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 76 |
| 77         | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L   | 0.01     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.01     | 0.01     | 0.01     | 77 |
| 78         | PFOS及びPFOA                           | ng/L   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | 78 |

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果