


令和6年度 毎月水質検査結果

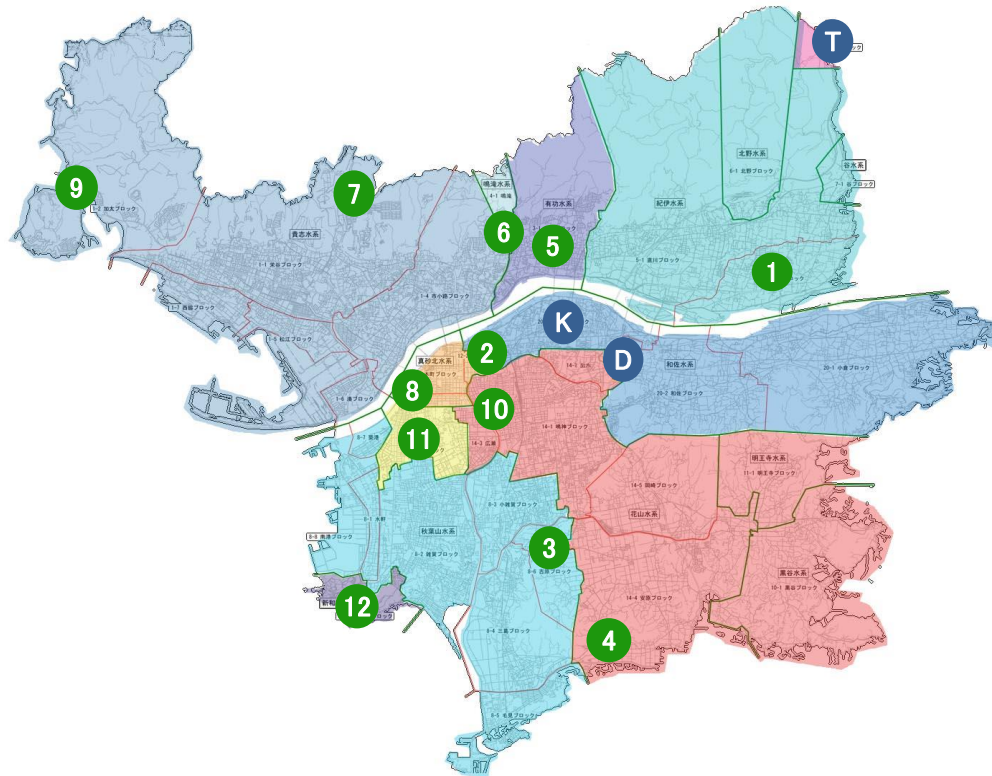

● 浄水場

K 加納浄水場
D 出島浄水場
T 滝畑浄水場

● 給水栓

- | | |
|-------------|-----------|
| ① 山口西公園 | ⑦ ふじと児童遊園 |
| ② 中之島公園 | ⑧ 湊北公園 |
| ③ 三田連絡所 | ⑨ 加太支所 |
| ④ 本渡公園 | ⑩ 岡東公園 |
| ⑤ 園部公園 | ⑪ 砂山公園 |
| ⑥ 北消防署鳴滝出張所 | ⑫ 田野支所 |

(1) 令和7年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

K 加納浄水場														K 加納浄水場			
	令和7年度 採水月日		4月14日	5月12日										最大	最小	平均	
	採水時刻		8:45	9:40													
	天候		晴れ	曇り													
	気温	℃	12.2	17.1										17.1	12.2	14.7	
	水温	℃	16.2	18.9										18.9	16.2	17.6	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0										0	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出													2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	0.5										0.5	0.5	0.5	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	21
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルム	mg/L	0.001	0.005										0.005	0.001	0.003	23
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	24
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	<0.001										0.001	<0.001	<0.001	25
26	臭素酸	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタン	mg/L	0.005	0.010										0.010	0.005	0.007	27
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	28
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.003										0.003	0.002	0.003	29
30	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.01										0.01	0.01	0.01	33
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.1	7.1										11.1	7.1	9.1	36
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオン	mg/L	13	10										13	10	12	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	58	52										58	52	55	39
40	蒸発残留物	mg/L	109	91			-	-	-	-	-	-	-	109	91	100	40
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	41
42	ジオスミン	ng/L	<1	<1										<1	<1	<1	42
43	2-メチルイソボルネオール	ng/L	2	2										2	2	2	43
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	44
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.5										0.5	<0.3	<0.3	46
47	pH値		7.3	7.3										7.3	7.3	7.3	47
48	味		異常なし	異常なし													48
49	臭気		異常なし	異常なし													49
50	色度	度	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度	度	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015										<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	<0.008		-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	57
58	亜塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
59	二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
60	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	<0.001		-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	60
61	抱水クロラール	mg/L	-	<0.002		-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	61
62	農薬類		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
63	残留塩素	mg/L	0.83	0.94										0.94	0.83	0.89	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	58	52										58	52	55	64
65	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸	mg/L	-	4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	4.1	4.1	4.1	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	1.4		-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.4	1.4	69
70	臭気強度(TON)		-	<1		-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1	70
71	蒸発残留物	mg/L	109	91										109	91	100	71
72	濁度	度	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値		7.3	7.3										7.3	7.3	7.3	73
74	腐食性(ランゲリア指数)		-	-1.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-1.4	-1.4	-1.4	74
75	従属栄養細菌	cfu/mL	0	0										0	0	0	75
76	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.01										0.01	0.01	0.01	77
78	PFOS及びPFOA	ng/L	-	<5		-	-	-	-	-	-	-	-	<5	<5	<5	78

(1) 令和7年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(1) 令和7年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

D 出島浄水場														D 出島浄水場			
	令和7年度 採水月日		4月14日	5月12日										最大	最小	平均	
	採水時刻		11:10	10:28													
	天候		晴れ	曇り													
	気温	℃	16.0	22.0										22.0	16.0	19.0	
	水温	℃	15.8	18.4										18.4	15.8	17.1	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0										0	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出													2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.6	0.5										0.6	0.5	0.6	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.08										0.08	<0.06	<0.06	21
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルム	mg/L	0.002	0.004										0.004	0.002	0.003	23
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	24
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001	<0.001										0.001	<0.001	<0.001	25
26	臭素酸	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタン	mg/L	0.006	0.008										0.008	0.006	0.007	27
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	28
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.003	0.003										0.003	0.003	0.003	29
30	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.01										0.01	0.01	0.01	33
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	13.4	10.3										13.4	10.3	11.9	36
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオン	mg/L	9	6										9	6	7	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	49	43										49	43	46	39
40	蒸発残留物	mg/L	109	94			-	-	-	-	-	-	-	109	94	102	40
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	41
42	ジオスミン	ng/L	<1	<1										<1	<1	<1	42
43	2-メチルイソボルネオール	ng/L	8	1										8	1	5	43
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	44
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.4										0.4	0.4	0.4	46
47	pH値		7.4	7.5										7.5	7.4	7.4	47
48	味		異常なし	異常なし													48
49	臭気		異常なし	異常なし													49
50	色度	度	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度	度	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015										<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	<0.008		-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	57
58	亜塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
59	二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
60	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	<0.001		-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	60
61	抱水クロラール	mg/L	-	<0.002		-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	61
62	農薬類		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
63	残留塩素	mg/L	0.86	0.95										0.95	0.86	0.91	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	49	43										49	43	46	64
65	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸	mg/L	-	2.7		-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	2.7	2.7	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	2.0		-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	2.0	2.0	69
70	臭気強度(TON)		-	<1		-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1	70
71	蒸発残留物	mg/L	109	94										109	94	102	71
72	濁度	度	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値		7.4	7.5										7.5	7.4	7.4	73
74	腐食性(ランゲリア指数)		-	-1.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-1.4	-1.4	-1.4	74
75	従属栄養細菌	cfu/mL	0	0										0	0	0	75
76	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.01										0.01	0.01	0.01	77
78	PFOS及びPFOA	ng/L	-	<5		-	-	-	-	-	-	-	-	<5	<5	<5	78

(1) 令和7年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(1) 令和7年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

T 滝畑浄水場

	令和7年度 採水月日	4月14日	5月12日											T 滝畑浄水場			
														最大	最小	平均	
	採水時刻	10:00	9:33														
	天候	晴れ	曇り														
	気温℃	12.5	17.7											17.7	12.5	15.1	
	水温℃	13.5	15.7											15.7	13.5	14.6	
1	一般細菌cfu/mL	0	0											0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出														2
3	カドミウム及びその化合物mg/L	<0.0003	<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物mg/L	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物mg/L	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素mg/L	<0.004	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	0.6	0.8											0.8	0.6	0.7	11
12	フッ素及びその化合物mg/L	<0.08	<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物mg/L	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素mg/L	<0.0002	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサンmg/L	<0.005	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L	<0.004	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタンmg/L	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼンmg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸mg/L	<0.06	0.06											0.06	<0.06	<0.06	21
22	クロロ酢酸mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルムmg/L	0.002	0.011											0.011	0.002	0.006	23
24	ジクロロ酢酸mg/L	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003	24
25	ジブロモクロロメタンmg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	25
26	臭素酸mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタンmg/L	0.003	0.013											0.013	0.003	0.008	27
28	トリクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	28
29	ブロモジクロロメタンmg/L	<0.001	0.002											0.002	<0.001	<0.001	29
30	ブロモホルムmg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒドmg/L	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	33
34	鉄及びその化合物mg/L	<0.03	<0.03											<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	9.3	8.4											9.3	8.4	8.9	36
37	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオンmg/L	6	5											6	5	5	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	35	31											35	31	33	39
40	蒸発残留物mg/L	83	80			-			-		-		-	83	80	82	40
41	陰イオン界面活性剤mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	41
42	ジオスミンng/L	<1	<1											<1	<1	<1	42
43	2-メチルイソボルネオールng/L	<1	<1											<1	<1	<1	43
44	非イオン界面活性剤mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	44
45	フェノール類mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	<0.3	1.1											1.1	<0.3	0.5	46
47	pH値	7.6	7.5											7.6	7.5	7.6	47
48	味	異常なし	異常なし														48
49	臭気	異常なし	異常なし														49
50	色度度	<0.5	0.8											0.8	<0.5	<0.5	50
51	濁度度	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物mg/L	<0.0015	<0.0015											<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物mg/L	<0.0002	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタンmg/L	<0.0004	<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエンmg/L	<0.02	<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L	-	<0.008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	57
58	亜塩素酸mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
59	二酸化塩素mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
60	ジクロロアセトニトリルmg/L	-	0.001		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001	60
61	抱水クロラールmg/L	-	0.004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004	61
62	農薬類	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
63	残留塩素mg/L	0.62	0.59											0.62	0.59	0.61	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	35	31											35	31	33	64
65	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸mg/L	-	2.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.8	2.8	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L	<0.03	<0.03											<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテルmg/L	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L	-	2.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.8	2.8	69
70	臭気強度(TON)	-	<1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1	70
71	蒸発残留物mg/L	83	80											83	80	82	71
72	濁度度	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値	7.6	7.5											7.6	7.5	7.6	73
74	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.5	-1.5	-1.5	74
75	従属栄養細菌cfu/mL	2	89											89	2	45	75
76	1, 1-ジクロロエチレンmg/L	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	77
78	PFOS及びPFOAng/L	-	<5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	<5	<5	<5	78

(1) 令和7年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

①山口西公園

令和7年度 採水月日		4月14日	5月12日											最大	最小	平均	
採水時刻		10:35	10:05														
天候		晴れ	曇り														
気温℃		15.1	19.4											19.4	15.1	17.3	
水温℃		16.3	19.2											19.2	16.3	17.8	
1	一般細菌cfu/mL	0	1											1	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出														2
3	カドミウム及びその化合物mg/L	<0.0003	<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物mg/L	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物mg/L	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素mg/L	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	0.5	0.5										0.5	0.5	0.5	0.5	11
12	フッ素及びその化合物mg/L	<0.08	<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物mg/L	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素mg/L	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサンmg/L	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタンmg/L	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼンmg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸mg/L	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	21
22	クロロ酢酸mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルムmg/L	0.003	0.009										0.009	0.003	0.006	0.006	23
24	ジクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	24
25	ジブromクロロメタンmg/L	0.002	0.001										0.002	0.001	0.002	0.002	25
26	臭素酸mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタンmg/L	0.009	0.016										0.016	0.009	0.012	0.012	27
28	トリクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	28
29	ブromジクロロメタンmg/L	0.004	0.005										0.005	0.004	0.004	0.004	29
30	ブromホルムmg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒドmg/L	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.02	0.01										0.02	0.01	0.01	0.01	33
34	鉄及びその化合物mg/L	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	10.8	7.2										10.8	7.2	9.0	9.0	36
37	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオンmg/L	13	10										13	10	12	12	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	59	50										59	50	54	54	39
40	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
41	陰イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
42	ジオスミンng/L	<1	<1										<1	<1	<1	<1	42
43	2-メチルイソボルネオールng/L	2	2										2	2	2	2	43
44	非イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
45	フェノール類mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	<0.3	0.5										0.5	<0.3	<0.3	<0.3	46
47	pH値	7.7	7.5										7.7	7.5	7.6	7.6	47
48	味	異常なし	異常なし														48
49	臭気	異常なし	異常なし														49
50	色度度	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度度	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物mg/L	<0.0015	<0.0015										<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物mg/L	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタンmg/L	<0.0004	<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエンmg/L	<0.02	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
58	亜塩素酸mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
59	二酸化塩素mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
60	ジクロロアセトニトリルmg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
61	抱水クロラールmg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
62	農薬類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
63	残留塩素mg/L	0.67	0.64										0.67	0.64	0.66	0.66	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	59	50										59	50	54	54	64
65	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテルmg/L	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
70	臭気強度(TON)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
71	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
72	濁度度	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値	7.7	7.5										7.7	7.5	7.6	7.6	73
74	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
75	従属栄養細菌cfu/mL	0	1										1	0	1	1	75
76	1, 1-ジクロロエチレンmg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.02	0.01										0.02	0.01	0.01	0.01	77
78	PFOS及びPFOAng/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

①山口西公園

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

②中之島公園

令和7年度 採水月日		4月14日	5月12日											最大	最小	平均	
採水時刻		9:52	10:05														
天候		晴れ	曇り														
気温℃		13.9	17.6											17.6	13.9	15.8	
水温℃		13.7	18.6											18.6	13.7	16.2	
1	一般細菌cfu/mL	0	0											0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出														2
3	カドミウム及びその化合物mg/L	<0.0003	<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物mg/L	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
5	セレン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	5	
6	鉛及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	6	
7	ヒ素及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	7	
8	六価クロム化合物mg/L	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	8	
9	亜硝酸態窒素mg/L	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	9	
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	0.5	0.6										0.6	0.5	0.6	11	
12	フッ素及びその化合物mg/L	<0.08	<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	12	
13	ホウ素及びその化合物mg/L	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	13	
14	四塩化炭素mg/L	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	14	
15	1, 4-ジオキサンmg/L	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	15	
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	16	
17	ジクロロメタンmg/L	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	17	
18	テトラクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	18	
19	トリクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	19	
20	ベンゼンmg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	20	
21	塩素酸mg/L	<0.06	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	21	
22	クロロ酢酸mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	22	
23	クロロホルムmg/L	0.005	0.014										0.014	0.005	0.009	23	
24	ジクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	24	
25	ジブromクロロメタンmg/L	0.003	0.002										0.003	0.002	0.002	25	
26	臭素酸mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	26	
27	総トリハロメタンmg/L	0.012	0.023										0.023	0.012	0.017	27	
28	トリクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	28	
29	ブromジクロロメタンmg/L	0.004	0.007										0.007	0.004	0.006	29	
30	ブromホルムmg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	30	
31	ホルムアルデヒドmg/L	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	31	
32	亜鉛及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	32	
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.02	0.01										0.02	0.01	0.01	33	
34	鉄及びその化合物mg/L	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	34	
35	銅及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	35	
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	10.8	7.9										10.8	7.9	9.4	36	
37	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	37	
38	塩化物イオンmg/L	13	11										13	11	12	38	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	58	55										58	55	56	39	
40	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	
41	陰イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	
42	ジオスミンng/L	<1	<1										<1	<1	<1	42	
43	2-メチルイソボルネオールng/L	2	2										2	2	2	43	
44	非イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	
45	フェノール類mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	<0.3	0.7										0.7	<0.3	0.3	46	
47	pH値	7.6	7.4										7.6	7.4	7.5	47	
48	味	異常なし	異常なし													48	
49	臭気	異常なし	異常なし													49	
50	色度度	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	50	
51	濁度度	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	51	
52	アンチモン及びその化合物mg/L	<0.0015	<0.0015										<0.0015	<0.0015	<0.0015	52	
53	ウラン及びその化合物mg/L	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	53	
54	ニッケル及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	54	
55	1, 2-ジクロロエタンmg/L	<0.0004	<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	55	
56	トルエンmg/L	<0.02	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	56	
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	
58	亜塩素酸mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	
59	二酸化塩素mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	
60	ジクロロアセトニトリルmg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	
61	抱水クロラールmg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	
62	農薬類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	
63	残留塩素mg/L	0.59	0.41										0.59	0.41	0.50	63	
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	58	55										58	55	56	64	
65	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	65	
66	遊離炭酸mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	
67	1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	67	
68	メチル-tert-ブチルエーテルmg/L	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	68	
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	
70	臭気強度(TON)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	
71	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	
72	濁度度	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	72	
73	pH値	7.6	7.4										7.6	7.4	7.5	73	
74	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	
75	従属栄養細菌cfu/mL	0	0										0	0	0	75	
76	1, 1-ジクロロエチレンmg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	76	
77	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.02	0.01										0.02	0.01	0.01	77	
78	PFOS及びPFOAng/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

②中之島公園

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

③三田連絡所

令和7年度 採水月日		4月14日	5月12日											最大	最小	平均	
	採水時刻	10:18	10:36														
	天候	晴れ	曇り														
	気温℃	14.1	18.3											18.3	14.1	16.2	
	水温℃	16.6	19.4											19.4	16.6	18.0	
1	一般細菌cfu/mL	0	0											0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出														2
3	カドミウム及びその化合物mg/L	<0.0003	<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物mg/L	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物mg/L	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素mg/L	<0.004	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	0.5	0.6											0.6	0.5	0.5	11
12	フッ素及びその化合物mg/L	<0.08	<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物mg/L	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素mg/L	<0.0002	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサンmg/L	<0.005	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L	<0.004	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタンmg/L	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼンmg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸mg/L	<0.06	<0.06											<0.06	<0.06	<0.06	21
22	クロロ酢酸mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルムmg/L	0.003	0.011											0.011	0.003	0.007	23
24	ジクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	24
25	ジブromクロロメタンmg/L	0.003	0.001											0.003	0.001	0.002	25
26	臭素酸mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタンmg/L	0.010	0.018											0.018	0.010	0.014	27
28	トリクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	28
29	ブromジクロロメタンmg/L	0.004	0.006											0.006	0.004	0.005	29
30	ブromホルムmg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒドmg/L	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.02	0.01											0.02	0.01	0.01	33
34	鉄及びその化合物mg/L	<0.03	<0.03											<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	10.8	7.4											10.8	7.4	9.1	36
37	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオンmg/L	13	11											13	11	12	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	58	52											58	52	55	39
40	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
41	陰イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
42	ジェオスミンng/L	<1	<1											<1	<1	<1	42
43	2-メチルイソボルネオールng/L	2	2											2	2	2	43
44	非イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
45	フェノール類mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	<0.3	0.5											0.5	<0.3	<0.3	46
47	pH値	7.6	7.4											7.6	7.4	7.5	47
48	味	異常なし	異常なし														48
49	臭気	異常なし	異常なし														49
50	色度度	<0.5	<0.5											<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度度	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物mg/L	<0.0015	<0.0015											<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物mg/L	<0.0002	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタンmg/L	<0.0004	<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエンmg/L	<0.02	<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
58	亜塩素酸mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
59	二酸化塩素mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
60	ジクロロアセトニトリルmg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
61	抱水クロラールmg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
62	農薬類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
63	残留塩素mg/L	0.63	0.53											0.63	0.53	0.58	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	58	52											58	52	55	64
65	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L	<0.03	<0.03											<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテルmg/L	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
70	臭気強度(TON)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
71	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
72	濁度度	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値	7.6	7.4											7.6	7.4	7.5	73
74	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
75	従属栄養細菌cfu/mL	1	0											1	0	0	75
76	1, 1-ジクロロエチレンmg/L	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.02	0.01											0.02	0.01	0.01	77
78	PFOS及びPFOAng/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

③三田連絡所

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

④本渡公園

令和7年度 採水月日		4月14日	5月12日											④本渡公園	最大	最小	平均	
	採水時刻	10:35	11:01															
	天候	晴れ	曇り															
	気温℃	15.4	18.0												18.0	15.4	16.7	
	水温℃	16.8	19.8												19.8	16.8	18.3	
1	一般細菌cfu/mL	0	0												0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出															2
3	カドミウム及びその化合物mg/L	<0.0003	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物mg/L	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物mg/L	<0.002	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素mg/L	<0.004	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	0.5	0.5												0.5	0.5	0.5	11
12	フッ素及びその化合物mg/L	<0.08	<0.08												<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物mg/L	<0.1	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素mg/L	<0.0002	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサンmg/L	<0.005	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L	<0.004	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタンmg/L	<0.002	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼンmg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸mg/L	<0.06	0.07												0.07	<0.06	<0.06	21
22	クロロ酢酸mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルムmg/L	0.005	0.010												0.010	0.005	0.008	23
24	ジクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.003	<0.003	<0.003	24
25	ジブロモクロロメタンmg/L	0.002	0.001												0.002	0.001	0.002	25
26	臭素酸mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタンmg/L	0.012	0.018												0.018	0.012	0.015	27
28	トリクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.003	<0.003	<0.003	28
29	ブロモジクロロメタンmg/L	0.005	0.006												0.006	0.005	0.005	29
30	ブロモホルムmg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒドmg/L	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.02	0.01												0.02	0.01	0.02	33
34	鉄及びその化合物mg/L	<0.03	<0.03												<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	12.1	9.0												12.1	9.0	10.6	36
37	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオンmg/L	11	8												11	8	9	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	51	46												51	46	48	39
40	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	40
41	陰イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	41
42	ジオスミンng/L	<1	<1												<1	<1	<1	42
43	2-メチルイソボルネオールng/L	5	2												5	2	3	43
44	非イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	44
45	フェノール類mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	0.3	0.5												0.5	0.3	0.4	46
47	pH値	7.6	7.5												7.6	7.5	7.6	47
48	味	異常なし	異常なし															48
49	臭気	異常なし	異常なし															49
50	色度度	<0.5	<0.5												<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度度	<0.1	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物mg/L	<0.0015	<0.0015												<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物mg/L	<0.0002	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタンmg/L	<0.0004	<0.0004												<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエンmg/L	<0.02	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	57
58	亜塩素酸mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	58
59	二酸化塩素mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	59
60	ジクロロアセトニトリルmg/L	-	-												-	-	-	60
61	抱水クロラールmg/L	-	-												-	-	-	61
62	農薬類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	62
63	残留塩素mg/L	0.67	0.59												0.67	0.59	0.63	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	51	46												51	46	48	64
65	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸mg/L	-	-												-	-	-	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L	<0.03	<0.03												<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテルmg/L	<0.002	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	69
70	臭気強度(TON)	-	-												-	-	-	70
71	蒸発残留物mg/L	-	-												-	-	-	71
72	濁度度	<0.1	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値	7.6	7.5												7.6	7.5	7.6	73
74	腐食性(ランゲリア指数)	-	-												-	-	-	74
75	従属栄養細菌cfu/mL	0	0												0	0	0	75
76	1, 1-ジクロロエチレンmg/L	<0.01	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.02	0.01												0.02	0.01	0.02	77
78	PFOS及びPFOAng/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	78

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

④本渡公園

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑤園部公園

令和7年度 採水月日		4月7日	5月19日											⑤園部公園	最大	最小	平均	
	採水時刻	9:25	9:42															
	天候	晴れ	曇り															
	気温℃	16.8	21.9												21.9	16.8	19.4	
	水温℃	15.8	20.4												20.4	15.8	18.1	
1	一般細菌cfu/mL	0	0												0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出															2
3	カドミウム及びその化合物mg/L	<0.0003	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物mg/L	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物mg/L	<0.002	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素mg/L	<0.004	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	0.7	0.5												0.7	0.5	0.6	11
12	フッ素及びその化合物mg/L	<0.08	<0.08												<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物mg/L	<0.1	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素mg/L	<0.0002	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサンmg/L	<0.005	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L	<0.004	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタンmg/L	<0.002	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼンmg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸mg/L	<0.06	0.06												0.06	<0.06	<0.06	21
22	クロロ酢酸mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルムmg/L	0.003	0.016												0.016	0.003	0.010	23
24	ジクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.003	<0.003	<0.003	24
25	ジブromクロロメタンmg/L	0.002	0.002												0.002	0.002	0.002	25
26	臭素酸mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタンmg/L	0.010	0.025												0.025	0.010	0.017	27
28	トリクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.003	<0.003	<0.003	28
29	ブromジクロロメタンmg/L	0.004	0.007												0.007	0.004	0.005	29
30	ブromホルムmg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒドmg/L	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.01	0.02												0.02	0.01	0.02	33
34	鉄及びその化合物mg/L	<0.03	<0.03												<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物mg/L	<0.01	0.02												0.02	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	11.7	8.9												11.7	8.9	10.3	36
37	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオンmg/L	14	11												14	11	12	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	64	58												64	58	61	39
40	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	40
41	陰イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	41
42	ジオスミンng/L	<1	2												2	<1	<1	42
43	2-メチルイソボルネオールng/L	2	2												2	2	2	43
44	非イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	44
45	フェノール類mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	<0.3	0.6												0.6	<0.3	0.3	46
47	pH値	7.5	7.4												7.5	7.4	7.4	47
48	味	異常なし	異常なし															48
49	臭気	異常なし	異常なし															49
50	色度度	<0.5	<0.5												<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度度	<0.1	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物mg/L	<0.0015	<0.0015												<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物mg/L	<0.0002	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタンmg/L	<0.0004	<0.0004												<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエンmg/L	<0.02	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	57
58	亜塩素酸mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	58
59	二酸化塩素mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	59
60	ジクロロアセトニトリルmg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	60
61	抱水クロラールmg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	61
62	農薬類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	62
63	残留塩素mg/L	0.61	0.57												0.61	0.57	0.59	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	64	58												64	58	61	64
65	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L	<0.03	<0.03												<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテルmg/L	<0.002	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	69
70	臭気強度(TON)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	70
71	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	71
72	濁度度	<0.1	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値	7.5	7.4												7.5	7.4	7.4	73
74	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	74
75	従属栄養細菌cfu/mL	0	0												0	0	0	75
76	1, 1-ジクロロエチレンmg/L	<0.01	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.01	0.02												0.02	0.01	0.02	77
78	PFOS及びPFOAng/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	78

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑥北消防署鳴滝出張所

令和7年度 採水月日		4月7日	5月19日											最大	最小	平均	
	採水時刻	9:41	9:57														
	天候	晴れ	曇り														
	気温℃	15.8	23.1											23.1	15.8	19.5	
	水温℃	15.4	21.6											21.6	15.4	18.5	
1	一般細菌cfu/mL	0	0											0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出														2
3	カドミウム及びその化合物mg/L	<0.0003	<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物mg/L	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物mg/L	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素mg/L	<0.004	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	0.7	0.5											0.7	0.5	0.6	11
12	フッ素及びその化合物mg/L	<0.08	<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物mg/L	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素mg/L	<0.0002	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサンmg/L	<0.005	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L	<0.004	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタンmg/L	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼンmg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸mg/L	<0.06	<0.06											<0.06	<0.06	<0.06	21
22	クロロ酢酸mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルムmg/L	0.004	0.016											0.016	0.004	0.010	23
24	ジクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	24
25	ジブromクロロメタンmg/L	0.003	0.002											0.003	0.002	0.002	25
26	臭素酸mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタンmg/L	0.011	0.025											0.025	0.011	0.018	27
28	トリクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	28
29	ブromジクロロメタンmg/L	0.004	0.007											0.007	0.004	0.006	29
30	ブromホルムmg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒドmg/L	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.01	0.02											0.02	0.01	0.02	33
34	鉄及びその化合物mg/L	<0.03	<0.03											<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	11.3	8.8											11.3	8.8	10.1	36
37	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオンmg/L	14	11											14	11	12	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	62	58											62	58	60	39
40	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
41	陰イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
42	ジオスミンng/L	<1	1											1	<1	<1	42
43	2-メチルイソボルネオールng/L	2	2											2	2	2	43
44	非イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
45	フェノール類mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	<0.3	0.6											0.6	<0.3	0.3	46
47	pH値	7.5	7.4											7.5	7.4	7.5	47
48	味	異常なし	異常なし														48
49	臭気	異常なし	異常なし														49
50	色度度	<0.5	<0.5											<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度度	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物mg/L	<0.0015	<0.0015											<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物mg/L	<0.0002	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタンmg/L	<0.0004	<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエンmg/L	<0.02	<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
58	亜塩素酸mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
59	二酸化塩素mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
60	ジクロロアセトニトリルmg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
61	抱水クロラールmg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
62	農薬類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
63	残留塩素mg/L	0.65	0.54											0.65	0.54	0.60	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	62	58											62	58	60	64
65	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L	<0.03	<0.03											<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテルmg/L	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
70	臭気強度(TON)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
71	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
72	濁度度	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値	7.5	7.4											7.5	7.4	7.5	73
74	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
75	従属栄養細菌cfu/mL	1	0											1	0	0	75
76	1, 1-ジクロロエチレンmg/L	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.01	0.02											0.02	0.01	0.02	77
78	PFOS及びPFOAng/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑥北消防署鳴滝出張所

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑦ふじと児童遊園

令和7年度 採水月日		4月7日	5月19日											最大	最小	平均	
	採水時刻	10:10	10:19														
	天候	晴れ	曇り														
	気温℃	15.5	22.9											22.9	15.5	19.2	
	水温℃	15.1	21.5											21.5	15.1	18.3	
1	一般細菌cfu/mL	0	0											0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出														2
3	カドミウム及びその化合物mg/L	<0.0003	<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物mg/L	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物mg/L	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素mg/L	<0.004	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	0.7	0.5											0.7	0.5	0.6	11
12	フッ素及びその化合物mg/L	<0.08	<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物mg/L	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素mg/L	<0.0002	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサンmg/L	<0.005	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L	<0.004	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタンmg/L	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼンmg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸mg/L	<0.06	0.06											0.06	<0.06	<0.06	21
22	クロロ酢酸mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルムmg/L	0.004	0.014											0.014	0.004	0.009	23
24	ジクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	24
25	ジブromクロロメタンmg/L	0.003	0.002											0.003	0.002	0.002	25
26	臭素酸mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタンmg/L	0.011	0.022											0.022	0.011	0.017	27
28	トリクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	28
29	ブromジクロロメタンmg/L	0.004	0.007											0.007	0.004	0.005	29
30	ブromホルムmg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒドmg/L	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.01	0.02											0.02	0.01	0.02	33
34	鉄及びその化合物mg/L	<0.03	<0.03											<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	11.4	8.8											11.4	8.8	10.1	36
37	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオンmg/L	14	11											14	11	13	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	63	58											63	58	61	39
40	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
41	陰イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
42	ジオスミンng/L	<1	2											2	<1	<1	42
43	2-メチルイソボルネオールng/L	2	2											2	2	2	43
44	非イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
45	フェノール類mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	<0.3	0.6											0.6	<0.3	0.3	46
47	pH値	7.6	7.5											7.6	7.5	7.5	47
48	味	異常なし	異常なし														48
49	臭気	異常なし	異常なし														49
50	色度度	<0.5	<0.5											<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度度	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物mg/L	<0.0015	<0.0015											<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物mg/L	<0.0002	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタンmg/L	<0.0004	<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエンmg/L	<0.02	<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
58	亜塩素酸mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
59	二酸化塩素mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
60	ジクロロアセトニトリルmg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
61	抱水クロラールmg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
62	農薬類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
63	残留塩素mg/L	0.63	0.54											0.63	0.54	0.59	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	63	58											63	58	61	64
65	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L	<0.03	<0.03											<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテルmg/L	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
70	臭気強度(TON)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
71	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
72	濁度度	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値	7.6	7.5											7.6	7.5	7.5	73
74	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
75	従属栄養細菌cfu/mL	0	1											1	0	1	75
76	1, 1-ジクロロエチレンmg/L	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.01	0.02											0.02	0.01	0.02	77
78	PFOS及びPFOAng/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑦ふじと児童遊園

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑧湊北公園

令和7年度 採水月日		4月7日	5月19日											⑧湊北公園	最大	最小	平均	
	採水時刻	9:30	9:13															
	天候	晴れ	曇り															
	気温℃	15.3	22.1												22.1	15.3	18.7	
	水温℃	14.6	21.3												21.3	14.6	18.0	
1	一般細菌cfu/mL	0	0												0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出															2
3	カドミウム及びその化合物mg/L	<0.0003	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物mg/L	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物mg/L	<0.002	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素mg/L	<0.004	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	0.7	0.5												0.7	0.5	0.6	11
12	フッ素及びその化合物mg/L	<0.08	<0.08												<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物mg/L	<0.1	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素mg/L	<0.0002	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサンmg/L	<0.005	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L	<0.004	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタンmg/L	<0.002	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼンmg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸mg/L	<0.06	0.06												0.06	<0.06	<0.06	21
22	クロロ酢酸mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルムmg/L	0.003	0.014												0.014	0.003	0.009	23
24	ジクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.003	<0.003	<0.003	24
25	ジブromクロロメタンmg/L	0.003	0.002												0.003	0.002	0.002	25
26	臭素酸mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタンmg/L	0.010	0.023												0.023	0.010	0.016	27
28	トリクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.003	<0.003	<0.003	28
29	ブromジクロロメタンmg/L	0.004	0.007												0.007	0.004	0.005	29
30	ブromホルムmg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒドmg/L	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.01	0.02												0.02	0.01	0.01	33
34	鉄及びその化合物mg/L	<0.03	<0.03												<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	11.3	8.8												11.3	8.8	10.0	36
37	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオンmg/L	14	11												14	11	13	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	62	58												62	58	60	39
40	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	40
41	陰イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	41
42	ジオスミンng/L	<1	2												2	<1	<1	42
43	2-メチルイソボルネオールng/L	3	2												3	2	2	43
44	非イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	44
45	フェノール類mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	<0.3	0.6												0.6	<0.3	0.3	46
47	pH値	7.5	7.6												7.6	7.5	7.5	47
48	味	異常なし	異常なし															48
49	臭気	異常なし	異常なし															49
50	色度度	<0.5	<0.5												<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度度	<0.1	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物mg/L	<0.0015	<0.0015												<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物mg/L	<0.0002	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタンmg/L	<0.0004	<0.0004												<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエンmg/L	<0.02	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	57
58	亜塩素酸mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	58
59	二酸化塩素mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	59
60	ジクロロアセトニトリルmg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	60
61	抱水クロラールmg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	61
62	農薬類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	62
63	残留塩素mg/L	0.66	0.54												0.66	0.54	0.60	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	62	58												62	58	60	64
65	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L	<0.03	<0.03												<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテルmg/L	<0.002	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	69
70	臭気強度(TON)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	70
71	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	71
72	濁度度	<0.1	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値	7.5	7.6												7.6	7.5	7.5	73
74	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	74
75	従属栄養細菌cfu/mL	0	1												1	0	1	75
76	1, 1-ジクロロエチレンmg/L	<0.01	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.01	0.02												0.02	0.01	0.01	77
78	PFOS及びPFOAng/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	78

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑨加太支所															⑨加太支所			
	令和7年度 採水月日		4月7日	5月19日											最大	最小	平均	
			10:55	10:46														
			10:55	10:46														
			10:55	10:46														
	天候		晴れ	曇り														
	気温	℃	14.2	23.2											23.2	14.2	18.7	
	水温	℃	14.8	20.6											20.6	14.8	17.7	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0											0	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出														2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.5											0.7	0.5	0.6	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.06											0.06	<0.06	<0.06	21
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルム	mg/L	0.003	0.014											0.014	0.003	0.009	23
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	24
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	0.002											0.003	0.002	0.002	25
26	臭素酸	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタン	mg/L	0.011	0.023											0.023	0.011	0.017	27
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	28
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.004	0.007											0.007	0.004	0.006	29
30	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02											0.02	0.01	0.02	33
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03											<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.4	9.3											11.4	9.3	10.4	36
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオン	mg/L	14	11											14	11	12	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	63	59											63	59	61	39
40	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
42	ジオスミン	ng/L	<1	1											1	<1	<1	42
43	2-メチルイソボルネオール	ng/L	2	2											2	2	2	43
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
45	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.6											0.6	<0.3	0.3	46
47	pH値		7.5	7.4											7.5	7.4	7.5	47
48	味		異常なし	異常なし														48
49	臭気		異常なし	異常なし														49
50	色度	度	<0.5	<0.5											<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度	度	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015											<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
58	亜塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
59	二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
60	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
61	抱水クロラール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
62	農薬類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
63	残留塩素	mg/L	0.63	0.54											0.63	0.54	0.59	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	63	59											63	59	61	64
65	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03											<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
70	臭気強度(TON)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
71	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
72	濁度	度	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値		7.5	7.4											7.5	7.4	7.5	73
74	腐食性(ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
75	従属栄養細菌	cfu/mL	0	0											0	0	0	75
76	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02											0.02	0.01	0.02	77
78	PFOS及びPFOA	ng/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑩岡東公園

令和7年度 採水月日	
採水時刻	

令和7年度 採水月日		4月7日	5月19日									最大	最小	平均	
採水時刻		10:40	10:41												
天候		晴れ	曇り												
気温 ℃		17.1	20.4									20.4	17.1	18.8	
水温 ℃		15.0	20.8									20.8	15.0	17.9	
1	一般細菌 cfu/mL	0	0									0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出												2
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物 mg/L	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
5	セレン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物 mg/L	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素 mg/L	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0.7	0.8									0.8	0.7	0.7	11
12	フッ素及びその化合物 mg/L	<0.08	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素 mg/L	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン mg/L	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン mg/L	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼン mg/L	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸 mg/L	<0.06	0.12									0.12	<0.06	<0.06	21
22	クロロ酢酸 mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	22	
23	クロロホルム mg/L	0.003	0.016									0.016	0.003	0.009	23
24	ジクロロ酢酸 mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	24	
25	ジブロモクロロメタン mg/L	0.002	<0.001									0.002	<0.001	0.001	25
26	臭素酸 mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	26	
27	総トリハロメタン mg/L	0.009	0.022									0.022	0.009	0.016	27
28	トリクロロ酢酸 mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	28	
29	ブロモジクロロメタン mg/L	0.004	0.005									0.005	0.004	0.004	29
30	ブロモホルム mg/L	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒド mg/L	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	31	
32	亜鉛及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.01	0.02									0.02	0.01	0.02	33
34	鉄及びその化合物 mg/L	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L	12.6	11.1									12.6	11.1	11.8	36
37	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオン mg/L	11	6									11	6	9	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	55	45									55	45	50	39
40	蒸発残留物 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	
41	陰イオン界面活性剤 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	
42	ジェオスミン ng/L	<1	3									3	<1	1	42
43	2-メチルイソボルネオール ng/L	4	3									4	3	4	43
44	非イオン界面活性剤 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	
45	フェノール類 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	0.3	0.9									0.9	0.3	0.6	46
47	pH値	7.5	7.5									7.5	7.5	7.5	47
48	味	異常なし	異常なし												48
49	臭気	異常なし	異常なし												49
50	色度 度	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度 度	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物 mg/L	<0.0015	<0.0015									<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物 mg/L	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタン mg/L	<0.0004	<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエン mg/L	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	
58	亜塩素酸 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	
59	二酸化塩素 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	
60	ジクロロアセトニトリル mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	
61	抱水クロラール mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	
62	農薬類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	
63	残留塩素 mg/L	0.75	0.63									0.75	0.63	0.69	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	55	45									55	45	50	64
65	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	
67	1, 1, 1-トリクロロエタン mg/L	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	
70	臭気強度(TON)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	
71	蒸発残留物 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	
72	濁度 度	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値	7.5	7.5									7.5	7.5	7.5	73
74	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	
75	従属栄養細菌 cfu/mL	1	1									1	1	1	75
76	1, 1-ジクロロエチレン mg/L	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.01	0.02									0.02	0.01	0.02	77
78	PFOS及びPFOA ng/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	

⑩岡東公園

最大	最小	平均

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑪砂山公園

令和7年度 採水月日		4月7日	5月19日											⑪砂山公園	最大	最小	平均	
	採水時刻	9:45	9:42															
	天候	晴れ	曇り															
	気温℃	15.5	22.0												22.0	15.5	18.8	
	水温℃	14.8	21.0												21.0	14.8	17.9	
1	一般細菌cfu/mL	0	0												0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出															2
3	カドミウム及びその化合物mg/L	<0.0003	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物mg/L	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物mg/L	<0.002	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素mg/L	<0.004	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	0.7	0.5												0.7	0.5	0.6	11
12	フッ素及びその化合物mg/L	<0.08	<0.08												<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物mg/L	<0.1	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素mg/L	<0.0002	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサンmg/L	<0.005	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L	<0.004	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタンmg/L	<0.002	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼンmg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸mg/L	<0.06	0.06												0.06	<0.06	<0.06	21
22	クロロ酢酸mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルムmg/L	0.003	0.010												0.010	0.003	0.007	23
24	ジクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.003	<0.003	<0.003	24
25	ジブromクロロメタンmg/L	0.003	0.001												0.003	0.001	0.002	25
26	臭素酸mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタンmg/L	0.011	0.016												0.016	0.011	0.013	27
28	トリクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.003	<0.003	<0.003	28
29	ブromジクロロメタンmg/L	0.004	0.005												0.005	0.004	0.005	29
30	ブromホルムmg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒドmg/L	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.01	0.02												0.02	0.01	0.02	33
34	鉄及びその化合物mg/L	<0.03	<0.03												<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	11.3	8.9												11.3	8.9	10.1	36
37	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオンmg/L	14	11												14	11	12	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	62	58												62	58	60	39
40	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	40
41	陰イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	41
42	ジェオスミンng/L	<1	2												2	<1	<1	42
43	2-メチルイソボルネオールng/L	3	2												3	2	2	43
44	非イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	44
45	フェノール類mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	<0.3	0.6												0.6	<0.3	<0.3	46
47	pH値	7.6	7.5												7.6	7.5	7.5	47
48	味	異常なし	異常なし															48
49	臭気	異常なし	異常なし															49
50	色度度	<0.5	<0.5												<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度度	<0.1	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物mg/L	<0.0015	<0.0015												<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物mg/L	<0.0002	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタンmg/L	<0.0004	<0.0004												<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエンmg/L	<0.02	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	57
58	亜塩素酸mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	58
59	二酸化塩素mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	59
60	ジクロロアセトニトリルmg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	60
61	抱水クロラールmg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	61
62	農薬類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	62
63	残留塩素mg/L	0.60	0.44												0.60	0.44	0.52	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	62	58												62	58	60	64
65	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L	<0.03	<0.03												<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテルmg/L	<0.002	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	69
70	臭気強度(TON)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	70
71	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	71
72	濁度度	<0.1	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値	7.6	7.5												7.6	7.5	7.5	73
74	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	74
75	従属栄養細菌cfu/mL	0	0												0	0	0	75
76	1, 1-ジクロロエチレンmg/L	<0.01	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.01	0.02												0.02	0.01	0.02	77
78	PFOS及びPFOAng/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	78

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑫ 田野支所

令和7年度 採水月日		4月7日	5月19日											最大	最小	平均	
	採水時刻	10:14	10:08														
	天候	晴れ	曇り														
	気温℃	15.4	22.4											22.4	15.4	18.9	
	水温℃	14.6	20.5											20.5	14.6	17.6	
1	一般細菌cfu/mL	0	0											0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出														2
3	カドミウム及びその化合物mg/L	<0.0003	<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物mg/L	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物mg/L	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素mg/L	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	0.7	0.5										0.7	0.5	0.6	0.6	11
12	フッ素及びその化合物mg/L	<0.08	<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物mg/L	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素mg/L	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサンmg/L	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタンmg/L	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼンmg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸mg/L	<0.06	0.06										0.06	<0.06	<0.06	<0.06	21
22	クロロ酢酸mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルムmg/L	0.005	0.016										0.016	0.005	0.010	0.010	23
24	ジクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	24
25	ジブromクロロメタンmg/L	0.003	0.002										0.003	0.002	0.002	0.002	25
26	臭素酸mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタンmg/L	0.013	0.026										0.026	0.013	0.019	0.019	27
28	トリクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	28
29	ブromジクロロメタンmg/L	0.005	0.008										0.008	0.005	0.006	0.006	29
30	ブromホルムmg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒドmg/L	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.01	0.02										0.02	0.01	0.02	0.02	33
34	鉄及びその化合物mg/L	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	11.0	8.7										11.0	8.7	9.9	9.9	36
37	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオンmg/L	14	10										14	10	12	12	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	61	57										61	57	59	59	39
40	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
41	陰イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
42	ジオスミンng/L	<1	1										1	<1	<1	<1	42
43	2-メチルイソボルネオールng/L	2	2										2	2	2	2	43
44	非イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
45	フェノール類mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	<0.3	0.6										0.6	<0.3	<0.3	<0.3	46
47	pH値	7.5	7.5										7.5	7.5	7.5	7.5	47
48	味	異常なし	異常なし														48
49	臭気	異常なし	異常なし														49
50	色度度	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度度	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物mg/L	<0.0015	<0.0015										<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物mg/L	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタンmg/L	<0.0004	<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエンmg/L	<0.02	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
58	亜塩素酸mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
59	二酸化塩素mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
60	ジクロロアセトニトリルmg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
61	抱水クロラールmg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
62	農薬類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
63	残留塩素mg/L	0.59	0.44										0.59	0.44	0.52	0.52	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	61	57										61	57	59	59	64
65	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテルmg/L	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
70	臭気強度(TON)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
71	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
72	濁度度	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値	7.5	7.5										7.5	7.5	7.5	7.5	73
74	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
75	従属栄養細菌cfu/mL	0	1										1	0	1	1	75
76	1, 1-ジクロロエチレンmg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.01	0.02										0.02	0.01	0.02	0.02	77
78	PFOS及びPFOAng/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑫ 田野支所