


令和6年度 毎月水質検査結果

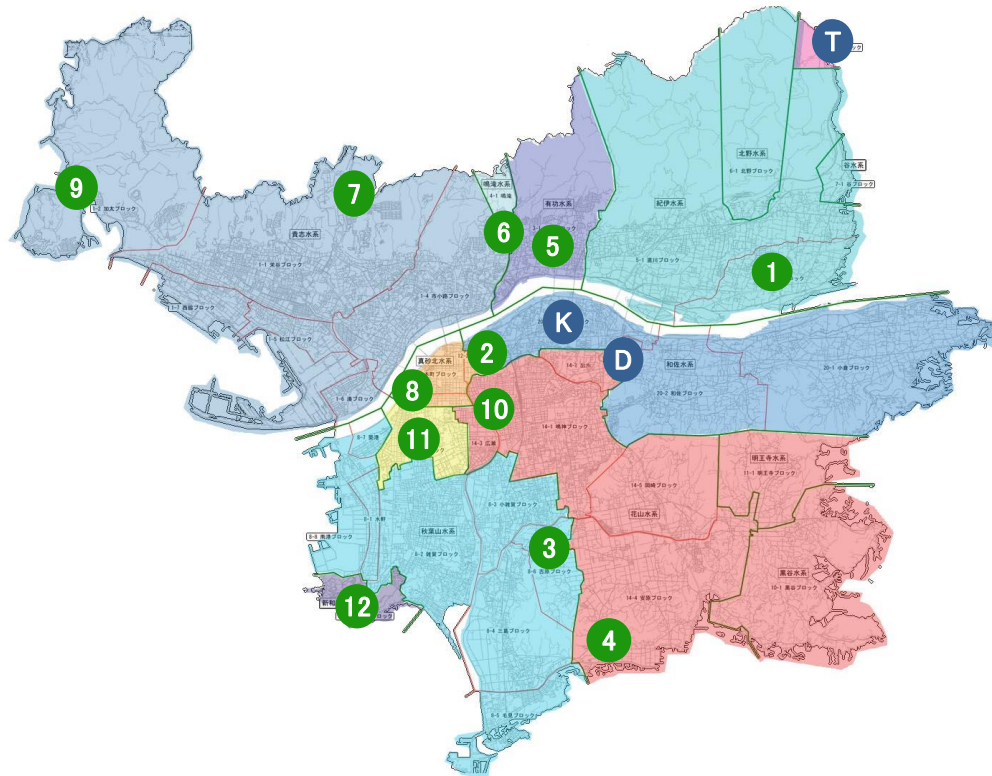

● 浄水場

K 加納浄水場
D 出島浄水場
T 滝畑浄水場

● 給水栓

- | | |
|-------------|-----------|
| ① 山口西公園 | ⑦ ふじと児童遊園 |
| ② 中之島公園 | ⑧ 湊北公園 |
| ③ 三田連絡所 | ⑨ 加太支所 |
| ④ 本渡公園 | ⑩ 岡東公園 |
| ⑤ 園部公園 | ⑪ 砂山公園 |
| ⑥ 北消防署鳴滝出張所 | ⑫ 田野支所 |

(1) 令和7年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

K 加納浄水場														K 加納浄水場			
	令和7年度 採水月日		4月14日	5月12日	6月2日	7月7日								最大	最小	平均	
			8:45	9:40	9:45	9:00											
			採水時刻	8:45	9:40	9:45	9:00										
			天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ										
		気温	℃	12.2	17.1	24.7	31.8							31.8	12.2	21.5	
		水温	℃	16.2	18.9	20.7	29.9							29.9	16.2	21.4	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0								0	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出											2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.2								0.6	0.2	0.5	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	0.07	0.10								0.10	<0.06	<0.06	21
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルム	mg/L	0.001	0.005	0.006	0.017								0.017	0.001	0.007	23
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	0.008	<0.003	0.004	24
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001	<0.001	0.001	0.002								0.002	<0.001	0.001	25
26	臭素酸	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタン	mg/L	0.005	0.010	0.011	0.028								0.028	0.005	0.013	27
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-	-	0.007	<0.003	0.004	28
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.002	0.003	0.004	0.009								0.009	0.002	0.004	29
30	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	0.02	0.03								0.03	0.01	0.02	33
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.1	7.1	9.5	10.3								11.1	7.1	9.5	36
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオン	mg/L	13	10	12	13								13	10	12	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	58	52	56	47								58	47	53	39
40	蒸発残留物	mg/L	109	91	-	95	-	-	-	-	-	-	-	109	91	98	40
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	41
42	ジオスミン	ng/L	<1	<1	1	3								3	<1	1	42
43	2-メチルイソボルネオール	ng/L	2	2	1	2								2	1	2	43
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	44
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.5	0.6	0.9								0.9	<0.3	0.5	46
47	pH値		7.3	7.3	7.3	6.9								7.3	6.9	7.2	47
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											48
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											49
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015								<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	57
58	亜塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
59	二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
60	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	60
61	抱水クロラール	mg/L	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	61
62	農薬類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
63	残留塩素	mg/L	0.83	0.94	1.03	1.23								1.23	0.83	1.01	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	58	52	56	47								58	47	53	64
65	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸	mg/L	-	4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1	4.1	4.1	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.4	1.4	69
70	臭気強度(TON)		-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1	70
71	蒸発残留物	mg/L	109	91	-	95	-	-	-	-	-	-	-	109	91	98	71
72	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値		7.3	7.3	7.3	6.9								7.3	6.9	7.2	73
74	腐食性(ランゲリア指数)		-	-1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.4	-1.4	-1.4	74
75	従属栄養細菌	cfu/mL	0	0	0	0								0	0	0	75
76	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	0.02	0.03								0.03	0.01	0.02	77
78	PFOS及びPFOA	ng/L	-	<5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<5	<5	<5	78

(1) 令和7年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(1) 令和7年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

D 出島浄水場																D 出島浄水場			
	令和7年度 採水月日		4月14日	5月12日	6月2日	7月7日										最大	最小	平均	
			11:10	10:28	10:48	10:29													
			天気	曇り	晴れ	晴れ													
			気温 ℃	22.0	27.3	36.9										36.9	16.0	25.6	
	水温 ℃		15.8	18.4	20.2	29.3										29.3	15.8	20.9	
			0	0	0	0										0	0	0	
			不検出	不検出	不検出	不検出													
			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.6	0.5	0.6	0.4										0.6	0.4	0.5	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	0.12	0.13										0.13	<0.06	0.08	21
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルム	mg/L	0.002	0.004	0.007	0.015										0.015	0.002	0.007	23
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	<0.003	0.003	24
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	0.002										0.002	<0.001	<0.001	25
26	臭素酸	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタン	mg/L	0.006	0.008	0.011	0.025										0.025	0.006	0.013	27
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	-	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	<0.003	<0.003	28
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.003	0.003	0.004	0.008										0.008	0.003	0.004	29
30	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	0.03	0.03										0.03	0.01	0.02	33
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	13.4	10.3	10.3	14.4										14.4	10.3	12.1	36
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオン	mg/L	9	6	7	8										9	6	7	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	49	43	46	50										50	43	47	39
40	蒸発残留物	mg/L	109	94	-	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	94	106	40
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	41
42	ジオスミン	ng/L	<1	<1	1	4										4	<1	1	42
43	2-メチルイソボルネオール	ng/L	8	1	<1	2										8	<1	3	43
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	44
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.6	0.8										0.8	0.4	0.6	46
47	pH値		7.4	7.5	7.4	7.3										7.5	7.3	7.4	47
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													48
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													49
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015										<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	57
58	亜塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
59	二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
60	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	60
61	抱水クロラール	mg/L	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	61
62	農薬類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
63	残留塩素	mg/L	0.86	0.95	0.98	1.13										1.13	0.86	0.98	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	49	43	46	50										50	43	47	64
65	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸	mg/L	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	2.7	2.7	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	2.0	2.0	69
70	臭気強度(TON)		-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1	70
71	蒸発残留物	mg/L	109	94	-	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	94	106	71
72	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値		7.4	7.5	7.4	7.3										7.5	7.3	7.4	73
74	腐食性(ランゲリア指数)		-	-1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.4	-1.4	-1.4	74
75	従属栄養細菌	cfu/mL	0	0	0	0										0	0	0	75
76	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	0.03	0.03										0.03	0.01	0.02	77
78	PFOS及びPFOA	ng/L	-	<5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<5	<5	<5	78

(1) 令和7年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(1) 令和7年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

T 滝畑浄水場															T 滝畑浄水場			
令和7年度 採水月日			4月14日	5月12日	6月2日	7月7日									最大	最小	平均	
採水時刻			10:00	9:33	9:55	9:41												
天候			晴れ	曇り	晴れ	晴れ												
気温 ℃			12.5	17.7	24.9	31.3									31.3	12.5	21.6	
水温 ℃			13.5	15.7	18.0	24.4									24.4	13.5	17.9	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0									0	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出												2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-		<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.6	0.8	0.6	0.3									0.8	0.3	0.6	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.06	0.08	<0.06									0.08	<0.06	<0.06	21
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-		<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルム	mg/L	0.002	0.011	0.010	0.006									0.011	0.002	0.007	23
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003	-	-	0.009	-	-	-	-	-	-	-		0.009	0.003	0.006	24
25	ジブromクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	25
26	臭素酸	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-		<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタン	mg/L	0.003	0.013	0.012	0.009									0.013	0.003	0.009	27
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	-	-	0.009	-	-	-	-	-	-	-		0.009	<0.003	0.005	28
29	ブromジクロロメタン	mg/L	<0.001	0.002	0.002	0.003									0.003	<0.001	0.002	29
30	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-		<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	33
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.3	8.4	8.5	9.7									9.7	8.4	9.0	36
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオン	mg/L	6	5	5	6									6	5	5	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	35	31	30	34									35	30	32	39
40	蒸発残留物	mg/L	83	80	-	89	-	-	-	-	-	-	-		89	80	84	40
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-		<0.02	<0.02	<0.02	41
42	ジオスミン	ng/L	<1	<1	<1	<1									<1	<1	<1	42
43	2-メチルイソボルネオール	ng/L	<1	<1	<1	<1									<1	<1	<1	43
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-		<0.005	<0.005	<0.005	44
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-		<0.0005	<0.0005	<0.0005	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	1.1	1.1	0.4									1.1	<0.3	0.6	46
47	pH値		7.6	7.5	7.5	7.4									7.6	7.4	7.5	47
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												48
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												49
50	色度	度	<0.5	0.8	0.8	<0.5									0.8	<0.5	<0.5	50
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015									<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<0.008	<0.008	<0.008	57
58	亜塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	58
59	二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	59
60	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	0.001	-	-									0.001	0.001	0.001	60
61	抱水クロラール	mg/L	-	0.004	-	-									0.004	0.004	0.004	61
62	農薬類		-	-	-	-									-	-	-	62
63	残留塩素	mg/L	0.62	0.59	0.65	0.84									0.84	0.59	0.68	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	35	31	30	34												

(1) 令和7年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

①山口西公園

	令和7年度 採水月日	4月14日	5月12日	6月2日	7月7日										①山口西公園			
														最大	最小	平均		
	採水時刻	10:35	10:05	10:28	10:10													
	天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ													
	気温℃	15.1	19.4	24.4	32.6									32.6	15.1	22.9		
	水温℃	16.3	19.2	21.6	29.8									29.8	16.3	21.7		
1	一般細菌cfu/mL	0	1	0	0									1	0	0	1	
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出												2	
3	カドミウム及びその化合物mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	3	
4	水銀及びその化合物mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-		-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
5	セレン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	5	
6	鉛及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	6	
7	ヒ素及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	7	
8	六価クロム化合物mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	8	
9	亜硝酸態窒素mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	9	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアンmg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-		-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	0.5	0.5	0.6	0.3									0.6	0.3	0.5	11	
12	フッ素及びその化合物mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	12	
13	ホウ素及びその化合物mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	13	
14	四塩化炭素mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	14	
15	1, 4-ジオキサンmg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	15	
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	16	
17	ジクロロメタンmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	17	
18	テトラクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	18	
19	トリクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	19	
20	ベンゼンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	20	
21	塩素酸mg/L	<0.06	<0.06	0.07	0.11									0.11	<0.06	<0.06	21	
22	クロロ酢酸mg/L	<0.002	-	-	0.002	-	-		-	-	-	-	-	0.002	<0.002	<0.002	22	
23	クロロホルムmg/L	0.003	0.009	0.011	0.026									0.026	0.003	0.012	23	
24	ジクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	0.014	-	-		-	-	-	-	-	0.014	<0.003	0.007	24	
25	ジブromクロロメタンmg/L	0.002	0.001	0.002	0.003									0.003	0.001	0.002	25	
26	臭素酸mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-		-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	26	
27	総トリハロメタンmg/L	0.009	0.016	0.019	0.041									0.041	0.009	0.021	27	
28	トリクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	0.012	-	-		-	-	-	-	-	0.012	<0.003	0.006	28	
29	ブromジクロロメタンmg/L	0.004	0.005	0.006	0.012									0.012	0.004	0.007	29	
30	ブromホルムmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	30	
31	ホルムアルデヒドmg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-		-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	31	
32	亜鉛及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	32	
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.02	0.01	0.02	0.03									0.03	0.01	0.02	33	
34	鉄及びその化合物mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	34	
35	銅及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	35	
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	10.8	7.2	8.9	10.3									10.8	7.2	9.3	36	
37	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	37	
38	塩化物イオンmg/L	13	10	11	13									13	10	12	38	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	59	50	57	48									59	48	54	39	
40	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	40	
41	陰イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	41	
42	ジオスミンng/L	<1	<1	1	2									2	<1	<1	42	
43	2-メチルイソボルネオールng/L	2	2	<1	2									2	<1	1	43	
44	非イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	44	
45	フェノール類mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	45	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	<0.3	0.5	0.6	0.9									0.9	<0.3	0.5	46	
47	pH値	7.7	7.5	7.6	7.2									7.7	7.2	7.5	47	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												48	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												49	
50	色度度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	50	
51	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	51	
52	アンチモン及びその化合物mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015									<0.0015	<0.0015	<0.0015	52	
53	ウラン及びその化合物mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	53	
54	ニッケル及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	54	
55	1, 2-ジクロロエタンmg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	55	
56	トルエンmg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	56	
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	57	
58	亜塩素酸mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	58	
59	二酸化塩素mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	59	
60	ジクロロアセトニトリルmg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	60	
61	抱水クロラールmg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	61	
62	農薬類	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	62	
63	残留塩素mg/L	0.67	0.64	0.71	0.62									0.71	0.62	0.66	63	
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	59	50	57	48									59	48	54	64	
65	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	65	
66	遊離炭酸mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	66	
67	1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	67	
68	メチル-tert-ブチルエーテルmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	68	
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	69	
70	臭気強度(TON)	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	70	
71	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	71	
72	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	72	
73	pH値	7.7	7.5	7.6	7.2									7.7	7.2	7.5	73	
74	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	74	
75	従属栄養細菌cfu/mL	0	1	1	2									2	0	1	75	
76	1, 1-ジクロロエチレンmg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	76	
77	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.02	0.01	0.02	0.03									0.03	0.01	0.02	77	
78	PFOS及びPFOAng/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	78	

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

②中之島公園

令和7年度 採水月日		4月14日	5月12日	6月2日	7月7日									②中之島公園	最大	最小	平均	
	採水時刻	9:52	10:05	9:55	9:40													
	天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ													
	気温℃	13.9	17.6	23.6	31.5										31.5	13.9	21.7	
	水温℃	13.7	18.6	21.0	27.6										27.6	13.7	20.2	
1	一般細菌cfu/mL	0	0	0	0										0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出													2
3	カドミウム及びその化合物mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—		—	—		—	—		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアンmg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—		—	—		—	—		<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	0.5	0.6	0.6	0.3										0.6	0.3	0.5	11
12	フッ素及びその化合物mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサンmg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタンmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸mg/L	<0.06	<0.06	0.08	0.10										0.10	<0.06	<0.06	21
22	クロロ酢酸mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—		—	—		—	—		<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルムmg/L	0.005	0.014	0.017	0.037										0.037	0.005	0.018	23
24	ジクロロ酢酸mg/L	<0.003	—	—	<0.003	—	—		—	—		—	—		<0.003	<0.003	<0.003	24
25	ジブromクロロメタンmg/L	0.003	0.002	0.002	0.004										0.004	0.002	0.003	25
26	臭素酸mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—		—	—		—	—		<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタンmg/L	0.012	0.023	0.027	0.055										0.055	0.012	0.029	27
28	トリクロロ酢酸mg/L	<0.003	—	—	0.014	—	—		—	—		—	—		0.014	<0.003	0.007	28
29	ブromジクロロメタンmg/L	0.004	0.007	0.008	0.014										0.014	0.004	0.008	29
30	ブromホルムmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒドmg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—		—	—		—	—		<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.02	0.01	0.02	0.02										0.02	0.01	0.02	33
34	鉄及びその化合物mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	10.8	7.9	8.6	10.6										10.8	7.9	9.5	36
37	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオンmg/L	13	11	11	13										13	11	12	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	58	55	55	50										58	50	55	39
40	蒸発残留物mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—		—	—	—	40
41	陰イオン界面活性剤mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—		—	—	—	41
42	ジオスミンng/L	<1	<1	1	2										2	<1	<1	42
43	2-メチルイソボルネオールng/L	2	2	<1	1										2	<1	1	43
44	非イオン界面活性剤mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—		—	—	—	44
45	フェノール類mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—		—	—	—	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	<0.3	0.7	0.6	0.9										0.9	<0.3	0.5	46
47	pH値	7.6	7.4	7.5	7.1										7.6	7.1	7.4	47
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													48
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													49
50	色度度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015										<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタンmg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエンmg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—		—	—	—	57
58	亜塩素酸mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—		—	—	—	58
59	二酸化塩素mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—		—	—	—	59
60	ジクロロアセトニトリルmg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—		—	—	—	60
61	抱水クロラールmg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—		—	—	—	61
62	農薬類	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—		—	—	—	62
63	残留塩素mg/L	0.59	0.41	0.55	0.27										0.59	0.27	0.46	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	58	55	55	50										58	50	55	64
65	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—		—	—	—	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテルmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—		—	—	—	69
70	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—		—	—	—	70
71	蒸発残留物mg/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—		—	—	—	71
72	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値	7.6	7.4	7.5	7.1										7.6	7.1	7.4	73
74	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—		—	—	—	74
75	従属栄養細菌cfu/mL	0	0	0	0										0	0	0	75
76	1, 1-ジクロロエチレンmg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.02	0.01	0.02	0.02										0.02	0.01	0.02	77
78	PFOS及びPFOAng/L	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—		—	—	—	78

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

③三田連絡所

③三田連絡所

令和7年度 採水月日		4月14日	5月12日	6月2日	7月7日												最大	最小	平均
	採水時刻	10:18	10:36	10:23	10:06														
	天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ														
	気温 ℃	14.1	18.3	23.8	33.2												33.2	14.1	22.4
	水温 ℃	16.6	19.4	21.5	28.6												28.6	16.6	21.5
1	一般細菌 cfu/mL	0	0	0	0												0	0	0
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出														
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物 mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-		-	-							<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-		-	-							<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0.5	0.6	0.6	0.3												0.6	0.3	0.5
12	フッ素及びその化合物 mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08												<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化酸素 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1, 4-ジオキサン mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
21																			

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

④本渡公園

	令和7年度 採水月日	4月14日	5月12日	6月2日	7月7日										④本渡公園			
														最大	最小	平均		
	採水時刻	10:35	11:01	10:42	10:25													
	天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ													
	気温℃	15.4	18.0	21.0	30.6									30.6	15.4	21.3		
	水温℃	16.8	19.8	21.5	29.4									29.4	16.8	21.9		
1	一般細菌cfu/mL	0	0	0	0									0	0	0	1	
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出												2	
3	カドミウム及びその化合物mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	3	
4	水銀及びその化合物mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-		-	-		-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
5	セレン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	5	
6	鉛及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	6	
7	ヒ素及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	7	
8	六価クロム化合物mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	8	
9	亜硝酸態窒素mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	9	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアンmg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-		-	-		-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	0.5	0.5	0.6	0.4									0.6	0.4	0.5	11	
12	フッ素及びその化合物mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	12	
13	ホウ素及びその化合物mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	13	
14	四塩化炭素mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	14	
15	1, 4-ジオキサンmg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	15	
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	16	
17	ジクロロメタンmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	17	
18	テトラクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	18	
19	トリクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	19	
20	ベンゼンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	20	
21	塩素酸mg/L	<0.06	0.07	0.11	0.12									0.12	<0.06	0.07	21	
22	クロロ酢酸mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-		-	-		-	-	<0.002	<0.002	<0.002	22	
23	クロロホルムmg/L	0.005	0.010	0.017	0.036									0.036	0.005	0.017	23	
24	ジクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	0.005	-	-		-	-		-	-	0.005	<0.003	<0.003	24	
25	ジブromクロロメタンmg/L	0.002	0.001	0.002	0.004									0.004	0.001	0.002	25	
26	臭素酸mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-		-	-		-	-	<0.001	<0.001	<0.001	26	
27	総トリハロメタンmg/L	0.012	0.018	0.026	0.054									0.054	0.012	0.027	27	
28	トリクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	0.010	-	-		-	-		-	-	0.010	<0.003	0.005	28	
29	ブromジクロロメタンmg/L	0.005	0.006	0.007	0.014									0.014	0.005	0.008	29	
30	ブromホルムmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	30	
31	ホルムアルデヒドmg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-		-	-		-	-	<0.008	<0.008	<0.008	31	
32	亜鉛及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	32	
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.02	0.01	0.02	0.03									0.03	0.01	0.02	33	
34	鉄及びその化合物mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	34	
35	銅及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	35	
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	12.1	9.0	11.0	13.8									13.8	9.0	11.5	36	
37	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	37	
38	塩化物イオンmg/L	11	8	7	8									11	7	8	38	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	51	46	47	47									51	46	48	39	
40	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	40	
41	陰イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	41	
42	ジオスミンng/L	<1	<1	1	3									3	<1	1	42	
43	2-メチルイソボルネオールng/L	5	2	<1	1									5	<1	2	43	
44	非イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	44	
45	フェノール類mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	45	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	0.3	0.5	0.6	0.8									0.8	0.3	0.6	46	
47	pH値	7.6	7.5	7.6	7.4									7.6	7.4	7.5	47	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												48	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												49	
50	色度度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	50	
51	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	51	
52	アンチモン及びその化合物mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015									<0.0015	<0.0015	<0.0015	52	
53	ウラン及びその化合物mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	53	
54	ニッケル及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	54	
55	1, 2-ジクロロエタンmg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	55	
56	トルエンmg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	56	
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	57	
58	亜塩素酸mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	58	
59	二酸化塩素mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	59	
60	ジクロロアセトニトリルmg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	60	
61	抱水クロラールmg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	61	
62	農薬類	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	62	
63	残留塩素mg/L	0.67	0.59	0.55	0.45									0.67	0.45	0.57	63	
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	51	46	47	47									51	46	48	64	
65	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	65	
66	遊離炭酸mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	66	
67	1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	67	
68	メチル-tert-ブチルエーテルmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	68	
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	69	
70	臭気強度(TON)	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	70	
71	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	71	
72	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	72	
73	pH値	7.6	7.5	7.6	7.4									7.6	7.4	7.5	73	
74	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	74	
75	従属栄養細菌cfu/mL	0	0	0	0									0	0	0	75	
76	1, 1-ジクロロエチレンmg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	76	
77	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.02	0.01	0.02	0.03									0.03	0.01	0.02	77	
78	PFOS及びPFOAng/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	78	

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑤園部公園

令和7年度 採水月日		4月7日	5月19日	6月9日	7月15日									⑤園部公園	最大	最小	平均	
	採水時刻	9:25	9:42	9:45	9:45													
	天候	晴れ	曇り	雨	晴れ													
	気温℃	16.8	21.9	23.5	29.4										29.4	16.8	22.9	
	水温℃	15.8	20.4	22.2	26.8										26.8	15.8	21.3	
1	一般細菌cfu/mL	0	0	0	0										0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出													2
3	カドミウム及びその化合物mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアンmg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—		<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	0.7	0.5	0.6	0.4										0.7	0.4	0.5	11
12	フッ素及びその化合物mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサンmg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタンmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸mg/L	<0.06	0.06	0.07	0.10										0.10	<0.06	<0.06	21
22	クロロ酢酸mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—		<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルムmg/L	0.003	0.016	0.022	0.033										0.033	0.003	0.019	23
24	ジクロロ酢酸mg/L	<0.003	—	—	0.013	—	—	—	—	—	—	—	—		0.013	<0.003	0.006	24
25	ジブromクロロメタンmg/L	0.002	0.002	0.002	0.003										0.003	0.002	0.002	25
26	臭素酸mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—		<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタンmg/L	0.010	0.025	0.033	0.048										0.048	0.010	0.029	27
28	トリクロロ酢酸mg/L	<0.003	—	—	0.014	—	—	—	—	—	—	—	—		0.014	<0.003	0.007	28
29	ブromジクロロメタンmg/L	0.004	0.007	0.009	0.012										0.012	0.004	0.008	29
30	ブromホルムmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒドmg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	—		<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.01	0.02	0.02	0.04										0.04	0.01	0.02	33
34	鉄及びその化合物mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物mg/L	<0.01	0.02	<0.01	<0.01										0.02	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	11.7	8.9	8.7	10.2										11.7	8.7	9.8	36
37	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオンmg/L	14	11	12	12										14	11	12	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	64	58	56	48										64	48	56	39
40	蒸発残留物mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
41	陰イオン界面活性剤mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
42	ジオスミンng/L	<1	2	2	3										3	<1	2	42
43	2-メチルイソボルネオールng/L	2	2	1	4										4	1	2	43
44	非イオン界面活性剤mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
45	フェノール類mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	<0.3	0.6	0.8	0.9										0.9	<0.3	0.6	46
47	pH値	7.5	7.4	7.3	7.3										7.5	7.3	7.4	47
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													48
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													49
50	色度度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015										<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタンmg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエンmg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
58	亜塩素酸mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	二酸化塩素mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
60	ジクロロアセトニトリルmg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61	抱水クロラールmg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61
62	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
63	残留塩素mg/L	0.61	0.57	0.55	0.62										0.62	0.55	0.59	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	64	58	56	48										64	48	56	64
65	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテルmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69
70	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
71	蒸発残留物mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71
72	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値	7.5	7.4	7.3	7.3										7.5	7.3	7.4	73
74	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74
75	従属栄養細菌cfu/mL	0	0	1	1										1	0	0	75
76	1, 1-ジクロロエチレンmg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.01	0.02	0.02	0.04										0.04	0.01	0.02	77
78	PFOS及びPFOAng/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑥北消防署鳴滝出張所

令和7年度 採水月日		4月7日	5月19日	6月9日	7月15日									最大	最小	平均	
採水時刻		9:41	9:57	10:05	10:08												
天候		晴れ	曇り	雨	晴れ												
気温℃		15.8	23.1	24.2	30.8									30.8	15.8	23.5	
水温℃		15.4	21.6	23.2	30.5									30.5	15.4	22.7	
1	一般細菌 cfu/mL	0	0	0	0									0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出												2
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物 mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-		-	-		-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-		-	-		-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0.7	0.5	0.6	0.4									0.7	0.4	0.6	11
12	フッ素及びその化合物 mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸 mg/L	<0.06	<0.06	0.07	0.11									0.11	<0.06	<0.06	21
22	クロロ酢酸 mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-		-	-		-	-	<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルム mg/L	0.004	0.016	0.024	0.037									0.037	0.004	0.020	23
24	ジクロロ酢酸 mg/L	<0.003	-	-	0.008	-	-		-	-		-	-	0.008	<0.003	0.004	24
25	ジブromクロロメタン mg/L	0.003	0.002	0.002	0.003									0.003	0.002	0.002	25
26	臭素酸 mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-		-	-		-	-	<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタン mg/L	0.011	0.025	0.035	0.054									0.054	0.011	0.031	27
28	トリクロロ酢酸 mg/L	<0.003	-	-	0.015	-	-		-	-		-	-	0.015	<0.003	0.007	28
29	ブromジクロロメタン mg/L	0.004	0.007	0.009	0.014									0.014	0.004	0.008	29
30	ブromホルム mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒド mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-		-	-		-	-	<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03									0.03	0.01	0.02	33
34	鉄及びその化合物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L	11.3	8.8	8.6	10.1									11.3	8.6	9.7	36
37	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオン mg/L	14	11	12	12									14	11	12	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	62	58	56	48									62	48	56	39
40	蒸発残留物 mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	40
41	陰イオン界面活性剤 mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	41
42	ジェオスミン ng/L	<1	1	2	3									3	<1	2	42
43	2-メチルイソボルネオール ng/L	2	2	1	3									3	1	2	43
44	非イオン界面活性剤 mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	44
45	フェノール類 mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	<0.3	0.6	0.8	0.9									0.9	<0.3	0.6	46
47	pH値	7.5	7.4	7.3	7.2									7.5	7.2	7.4	47
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												48
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												49
50	色度 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物 mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015									<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタン mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエン mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	57
58	亜塩素酸 mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	58
59	二酸化塩素 mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	59
60	ジクロロアセトニトリル mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	60
61	抱水クロラール mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	61
62	農薬類	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	62
63	残留塩素 mg/L	0.65	0.54	0.54	0.53									0.65	0.53	0.57	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	62	58	56	48									62	48	56	64
65	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸 mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタン mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	69
70	臭気強度(TON)	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	70
71	蒸発残留物 mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	71
72	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値	7.5	7.4	7.3	7.2									7.5	7.2	7.4	73
74	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	74
75	従属栄養細菌 cfu/mL	1	0	0	0									1	0	0	75
76	1, 1-ジクロロエチレン mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03									0.03	0.01	0.02	77
78	PFOS及びPFOA ng/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	78

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑥北消防署鳴滝出張所

⑦ふじと児童遊園

令和7年度 採水月日	
採水時刻	

[illegible]

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑧湊北公園

令和7年度 採水月日		4月7日	5月19日	6月9日	7月15日									⑧湊北公園	最大	最小	平均	
採水時刻		9:30	9:13	9:55	9:20													
天候		晴れ	曇り	雨	晴れ													
気温		15.3	22.1	20.2	27.8										27.8	15.3	21.4	
水温		14.6	21.3	23.0	30.2										30.2	14.6	22.3	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0										0	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出													2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—		<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.5	0.6	0.4									0.7	0.4	0.6	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.06	0.07	0.10									0.10	<0.06	<0.06	21
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—		<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルム	mg/L	0.003	0.014	0.021	0.033									0.033	0.003	0.018	23
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	—	—	0.014	—	—	—	—	—	—	—		0.014	<0.003	0.007	24
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	0.002	0.002	0.003									0.003	0.002	0.002	25
26	臭素酸	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—		<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタン	mg/L	0.010	0.023	0.032	0.049									0.049	0.010	0.028	27
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	—	—	0.014	—	—	—	—	—	—	—		0.014	<0.003	0.007	28
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.004	0.007	0.009	0.013									0.013	0.004	0.008	29
30	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—		<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03									0.03	0.01	0.02	33
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.3	8.8	8.6	9.9									11.3	8.6	9.7	36
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオン	mg/L	14	11	12	12									14	11	12	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	62	58	55	47									62	47	56	39
40	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	40
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	41
42	ジオスミン	ng/L	<1	2	2	3									3	<1	2	42
43	2-メチルイソボルネオール	ng/L	3	2	1	3									3	1	2	43
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	44
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.6	0.8	0.9									0.9	<0.3	0.6	46
47	pH値		7.5	7.6	7.4	7.5									7.6	7.4	7.5	47
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												48
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												49
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015									<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	57
58	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	58
59	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	59
60	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	60
61	抱水クロラール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	61
62	農薬類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	62
63	残留塩素	mg/L	0.66	0.54	0.64	0.72									0.72	0.54	0.64	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	62	58	55	47									62	47	56	64
65	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	69
70	臭気強度(TON)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	70
71	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	71
72	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値		7.5	7.6	7.4	7.5									7.6	7.4	7.5	73
74	腐食性(ランゲリア指数)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	74
75	従属栄養細菌	cfu/mL	0	1	0	0									1	0	0	75
76	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03									0.03	0.01	0.02	77
78	PFOS及びPFOA	ng/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	78

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑨加太支所

令和7年度 採水月日		4月7日	5月19日	6月9日	7月15日									⑨加太支所	最大	最小	平均	
	採水時刻	10:55	10:46	11:00	11:10													
	天候	晴れ	曇り	雨	晴れ													
	気温℃	14.2	23.2	20.8	30.1										30.1	14.2	22.1	
	水温℃	14.8	20.6	21.9	28.7										28.7	14.8	21.5	
1	一般細菌cfu/mL	0	0	0	0										0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出													2
3	カドミウム及びその化合物mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-		-	-		-	-		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアンmg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-		-	-		-	-		<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	0.7	0.5	0.6	0.4										0.7	0.4	0.5	11
12	フッ素及びその化合物mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサンmg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタンmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸mg/L	<0.06	0.06	0.07	0.11										0.11	<0.06	0.06	21
22	クロロ酢酸mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-		-	-		-	-		<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルムmg/L	0.003	0.014	0.023	0.038										0.038	0.003	0.020	23
24	ジクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	0.010	-	-		-	-		-	-		0.010	<0.003	0.005	24
25	ジブromクロロメタンmg/L	0.003	0.002	0.002	0.003										0.003	0.002	0.002	25
26	臭素酸mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-		-	-		-	-		<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタンmg/L	0.011	0.023	0.034	0.055										0.055	0.011	0.031	27
28	トリクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	0.015	-	-		-	-		-	-		0.015	<0.003	0.008	28
29	ブromジクロロメタンmg/L	0.004	0.007	0.009	0.014										0.014	0.004	0.009	29
30	ブromホルムmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒドmg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-		-	-		-	-		<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03										0.03	0.01	0.02	33
34	鉄及びその化合物mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	11.4	9.3	8.7	10.1										11.4	8.7	9.9	36
37	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオンmg/L	14	11	12	12										14	11	12	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	63	59	55	47										63	47	56	39
40	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	40
41	陰イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	41
42	ジオスミンng/L	<1	1	2	3										3	<1	2	42
43	2-メチルイソボルネオールng/L	2	2	1	4										4	1	2	43
44	非イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	44
45	フェノール類mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	<0.3	0.6	0.7	0.9										0.9	<0.3	0.6	46
47	pH値	7.5	7.4	7.4	7.2										7.5	7.2	7.4	47
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													48
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													49
50	色度度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015										<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタンmg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエンmg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	57
58	亜塩素酸mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	58
59	二酸化塩素mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	59
60	ジクロロアセトニトリルmg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	60
61	抱水クロラールmg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	61
62	農薬類	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	62
63	残留塩素mg/L	0.63	0.54	0.51	0.61										0.63	0.51	0.57	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	63	59	55	47										63	47	56	64
65	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテルmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	69
70	臭気強度(TON)	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	70
71	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	71
72	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値	7.5	7.4	7.4	7.2										7.5	7.2	7.4	73
74	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	74
75	従属栄養細菌cfu/mL	0	0	0	0										0	0	0	75
76	1, 1-ジクロロエチレンmg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03										0.03	0.01	0.02	77
78	PFOS及びPFOAng/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	78

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑩岡東公園

令和7年度 採水月日		4月7日	5月19日	6月9日	7月15日									最大	最小	平均	
	採水時刻	10:40	10:41	9:35	10:45												
	天候	晴れ	曇り	雨	晴れ												
	気温℃	17.1	20.4	22.8	29.8									29.8	17.1	22.5	
	水温℃	15.0	20.8	22.5	29.1									29.1	15.0	21.9	
1	一般細菌cfu/mL	0	0	0	0									0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出												2
3	カドミウム及びその化合物mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-		-	-		-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアンmg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-		-	-		-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	0.7	0.8	0.5	0.4									0.8	0.4	0.6	11
12	フッ素及びその化合物mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサンmg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタンmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸mg/L	<0.06	0.12	0.10	0.14									0.14	<0.06	0.09	21
22	クロロ酢酸mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-		-	-		-	-	<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルムmg/L	0.003	0.016	0.017	0.023									0.023	0.003	0.015	23
24	ジクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	0.011	-	-		-	-		-	-	0.011	<0.003	0.005	24
25	ジブromクロロメタンmg/L	0.002	<0.001	0.001	0.003									0.003	<0.001	0.002	25
26	臭素酸mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-		-	-		-	-	<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタンmg/L	0.009	0.022	0.026	0.038									0.038	0.009	0.024	27
28	トリクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	0.009	-	-		-	-		-	-	0.009	<0.003	0.004	28
29	ブromジクロロメタンmg/L	0.004	0.005	0.007	0.011									0.011	0.004	0.007	29
30	ブromホルムmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒドmg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-		-	-		-	-	<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03									0.03	0.01	0.02	33
34	鉄及びその化合物mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	12.6	11.1	11.2	13.9									13.9	11.1	12.2	36
37	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオンmg/L	11	6	7	8									11	6	8	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	55	45	46	49									55	45	49	39
40	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	40
41	陰イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	41
42	ジオスミンng/L	<1	3	2	4									4	<1	2	42
43	2-メチルイソボルネオールng/L	4	3	2	4									4	2	3	43
44	非イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	44
45	フェノール類mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	0.3	0.9	0.7	0.8									0.9	0.3	0.7	46
47	pH値	7.5	7.5	7.5	7.8									7.8	7.5	7.6	47
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												48
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												49
50	色度度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015									<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタンmg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエンmg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	57
58	亜塩素酸mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	58
59	二酸化塩素mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	59
60	ジクロロアセトニトリルmg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	60
61	抱水クロラールmg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	61
62	農薬類	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	62
63	残留塩素mg/L	0.75	0.63	0.73	0.77									0.77	0.63	0.72	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	55	45	46	49									55	45	49	64
65	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテルmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	69
70	臭気強度(TON)	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	70
71	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	71
72	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値	7.5	7.5	7.5	7.8									7.8	7.5	7.6	73
74	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	74
75	従属栄養細菌cfu/mL	1	1	0	1									1	0	1	75
76	1, 1-ジクロロエチレンmg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03									0.03	0.01	0.02	77
78	PFOS及びPFOAng/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	78

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑩岡東公園

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑪砂山公園

令和7年度 採水月日		4月7日	5月19日	6月9日	7月15日									⑪砂山公園	最大	最小	平均	
	採水時刻	9:45	9:42	10:12	9:41													
	天候	晴れ	曇り	雨	晴れ													
	気温℃	15.5	22.0	21.5	28.3										28.3	15.5	21.8	
	水温℃	14.8	21.0	22.7	29.9										29.9	14.8	22.1	
1	一般細菌cfu/mL	0	0	0	0										0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出													2
3	カドミウム及びその化合物mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-		-	-		-	-		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	0.001	0.004										0.004	<0.001	0.001	6
7	ヒ素及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアンmg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-		-	-		-	-		<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	0.7	0.5	0.6	0.4										0.7	0.4	0.5	11
12	フッ素及びその化合物mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサンmg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタンmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸mg/L	<0.06	0.06	0.07	0.10										0.10	<0.06	<0.06	21
22	クロロ酢酸mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-		-	-		-	-		<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルムmg/L	0.003	0.010	0.023	0.036										0.036	0.003	0.018	23
24	ジクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	0.005	-	-		-	-		-	-		0.005	<0.003	<0.003	24
25	ジブromクロロメタンmg/L	0.003	0.001	0.002	0.003										0.003	0.001	0.002	25
26	臭素酸mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-		-	-		-	-		<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタンmg/L	0.011	0.016	0.034	0.053										0.053	0.011	0.029	27
28	トリクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	0.015	-	-		-	-		-	-		0.015	<0.003	0.007	28
29	ブromジクロロメタンmg/L	0.004	0.005	0.009	0.014										0.014	0.004	0.008	29
30	ブromホルムmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒドmg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-		-	-		-	-		<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03										0.03	0.01	0.02	33
34	鉄及びその化合物mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.01										0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	11.3	8.9	8.5	10.1										11.3	8.5	9.7	36
37	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001										0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオンmg/L	14	11	12	12										14	11	12	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	62	58	54	48										62	48	56	39
40	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	40
41	陰イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	41
42	ジオスミンng/L	<1	2	2	4										4	<1	2	42
43	2-メチルイソボルネオールng/L	3	2	1	4										4	1	3	43
44	非イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	44
45	フェノール類mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	<0.3	0.6	0.7	0.9										0.9	<0.3	0.6	46
47	pH値	7.6	7.5	7.4	7.5										7.6	7.4	7.5	47
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													48
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													49
50	色度度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015										<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタンmg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエンmg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	57
58	亜塩素酸mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	58
59	二酸化塩素mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	59
60	ジクロロアセトニトリルmg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	60
61	抱水クロラールmg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	61
62	農薬類	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	62
63	残留塩素mg/L	0.60	0.44	0.48	0.46										0.60	0.44	0.50	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	62	58	54	48										62	48	56	64
65	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001										0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテルmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	69
70	臭気強度(TON)	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	70
71	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	71
72	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値	7.6	7.5	7.4	7.5										7.6	7.4	7.5	73
74	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	74
75	従属栄養細菌cfu/mL	0	0	1	1										1	0	0	75
76	1, 1-ジクロロエチレンmg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03										0.03	0.01	0.02	77
78	PFOS及びPFOAng/L	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	78

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑫ 田野支所

令和7年度 採水月日		4月7日	5月19日	6月9日	7月15日									⑫ 田野支所	最大	最小	平均	
採水時刻		10:14	10:08	10:35	10:15													
天候		晴れ	曇り	雨	晴れ													
気温		15.4	22.4	20.4	28.6										28.6	15.4	21.7	
水温		14.6	20.5	22.1	29.0										29.0	14.6	21.6	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0										0	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出													2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-		-	-	-	-		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-		-	-	-	-		<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.5	0.6	0.3									0.7	0.3	0.6	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.06	0.08	0.11									0.11	<0.06	0.06	21
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-		-	-	-	-		<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルム	mg/L	0.005	0.016	0.025	0.035									0.035	0.005	0.020	23
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-	-		-	-	-	-		<0.003	<0.003	<0.003	24
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	0.002	0.002	0.004									0.004	0.002	0.003	25
26	臭素酸	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-		-	-	-	-		<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタン	mg/L	0.013	0.026	0.038	0.055									0.055	0.013	0.033	27
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	-	-	0.016	-	-		-	-	-	-		0.016	<0.003	0.008	28
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.005	0.008	0.010	0.015									0.015	0.005	0.009	29
30	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-		-	-	-	-		<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03									0.03	0.01	0.02	33
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.0	8.7	8.4	10.2									11.0	8.4	9.6	36
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオン	mg/L	14	10	12	13									14	10	12	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	61	57	54	48									61	48	55	39
40	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	40
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	41
42	ジオスミン	ng/L	<1	1	2	4									4	<1	2	42
43	2-メチルイソボルネオール	ng/L	2	2	1	4									4	1	2	43
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	44
45	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.6	0.8	0.9									0.9	<0.3	0.6	46
47	pH値		7.5	7.5	7.5	7.5									7.5	7.5	7.5	47
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												48
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												49
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015									<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	57
58	亜塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	58
59	二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	59
60	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	60
61	抱水クロラール	mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	61
62	農薬類		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	62
63	残留塩素	mg/L	0.59	0.44	0.44	0.39									0.59	0.39	0.47	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	61	57	54	48									61	48	55	64
65	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸	mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	69
70	臭気強度(TON)		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	70
71	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	71
72	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値		7.5	7.5	7.5	7.5									7.5	7.5	7.5	73
74	腐食性(ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	74
75	従属栄養細菌	cfu/mL	0	1	0	2									2	0	1	75
76	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03									0.03	0.01	0.02	77
78	PFOS及びPFOA	ng/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	78

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果