


令和7年度 毎月水質検査結果

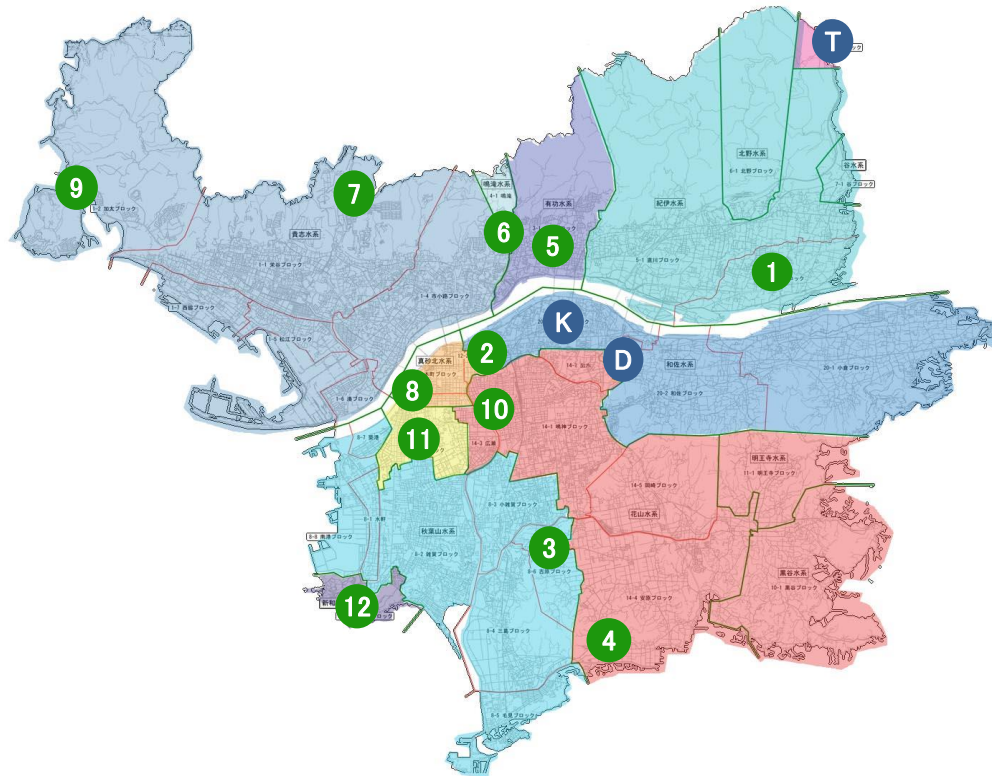

● 浄水場

K 加納浄水場
D 出島浄水場
T 滝畑浄水場

● 給水栓

- | | |
|-------------|-----------|
| ① 山口西公園 | ⑦ ふじと児童遊園 |
| ② 中之島公園 | ⑧ 湊北公園 |
| ③ 三田連絡所 | ⑨ 加太支所 |
| ④ 本渡公園 | ⑩ 岡東公園 |
| ⑤ 園部公園 | ⑪ 砂山公園 |
| ⑥ 北消防署鳴滝出張所 | ⑫ 田野支所 |

(1) 令和7年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

K 加納浄水場															K 加納浄水場			
令和7年度 採水月日		4月14日	5月12日	6月2日	7月7日	8月5日	9月1日	10月7日							最大	最小	平均	
採水時刻		8:45	9:40	9:45	9:00	9:15	9:50	8:40										
天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ										
気温 ℃		12.2	17.1	24.7	31.8	32.3	32.6	25.2							32.6	12.2	25.1	
水温 ℃		16.2	18.9	20.7	29.9	30.1	30.0	23.6							30.1	16.2	24.2	
1	一般細菌 cfu/mL	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										2
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物 mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—					<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—					<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0.5	0.5	0.6	0.2	<0.2	<0.2	0.6							0.6	<0.2	0.4	11
12	フッ素及びその化合物 mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08							0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸 mg/L	<0.06	<0.06	0.07	0.10	0.10	0.11	0.09							0.11	<0.06	0.07	21
22	クロロ酢酸 mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—					<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルム mg/L	0.001	0.005	0.006	0.017	0.015	0.019	0.007							0.019	0.001	0.010	23
24	ジクロロ酢酸 mg/L	<0.003	—	—	0.008	—	—	0.003	—	—					0.008	<0.003	0.004	24
25	ジブロモクロロメタン mg/L	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003							0.003	<0.001	0.002	25
26	臭素酸 mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—					<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタン mg/L	0.005	0.010	0.011	0.028	0.029	0.031	0.016							0.031	0.005	0.018	27
28	トリクロロ酢酸 mg/L	<0.003	—	—	0.007	—	—	0.003	—	—					0.007	<0.003	0.004	28
29	ブロモジクロロメタン mg/L	0.002	0.003	0.004	0.009	0.010	0.009	0.006							0.010	0.002	0.006	29
30	ブロモホルム mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒド mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—					<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.01	0.01	0.02	0.03	0.06	0.05	0.03							0.06	0.01	0.03	33
34	鉄及びその化合物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L	11.1	7.1	9.5	10.3	12.1	11.5	13.0							13.0	7.1	10.7	36
37	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオン mg/L	13	10	12	13	14	13	12							14	10	12	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	58	52	56	47	67	63	69							69	47	59	39
40	蒸発残留物 mg/L	109	91	—	95	125	—	130							130	91	110	40
41	陰イオン界面活性剤 mg/L	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—					<0.02	<0.02	<0.02	41
42	ジオスミン ng/L	<1	<1	1	3	2	2	4							4	<1	2	42
43	2-メチルイソボルネオール ng/L	2	2	1	2	3	5	2							5	1	3	43
44	非イオン界面活性剤 mg/L	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—					<0.005	<0.005	<0.005	44
45	フェノール類 mg/L	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—					<0.0005	<0.0005	<0.0005	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	<0.3	0.5	0.6	0.9	0.8	0.9	0.8							0.9	<0.3	0.6	46
47	pH値	7.3	7.3	7.3	6.9	7.5	7.4	7.3							7.5	6.9	7.3	47
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										48

(1) 令和7年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

A 出島浄水場																D 出島浄水場															
令和7年度 採水月日		4月14日	5月12日	6月2日	7月7日	8月5日	9月1日	10月7日								最大	最小	平均													
採水時刻		11:10	10:28	10:48	10:29	11:05	10:54	10:55																							
天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ																							
気温℃		16.0	22.0	27.3	36.9	34.4	31.4	27.3								36.9	16.0	27.9													
水温℃		15.8	18.4	20.2	29.3	29.4	29.8	24.1								29.8	15.8	23.9													
1	一般細菌 cfu/mL	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	1												
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出											2												
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	3												
4	水銀及びその化合物 mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4												
5	セレン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	5												
6	鉛及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	6												
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	7												
8	六価クロム化合物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	8												
9	亜硝酸態窒素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	9												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	0.3	0.6								0.6	0.3	0.5	11												
12	フッ素及びその化合物 mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	12												
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	13												
14	四塩化炭素 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	14												
15	1, 4-ジオキサン mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	15												
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	16												
17	ジクロロメタン mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	17												
18	テトラクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	18												
19	トリクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	19												
20	ベンゼン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	20												
21	塩素酸 mg/L	<0.06	0.08	0.12	0.13	0.10	0.12	0.12								0.13	<0.06	0.10	21												
22	クロロ酢酸 mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	22												
23	クロロホルム mg/L	0.002	0.004	0.007	0.015	0.007	0.011	0.007								0.015	0.002	0.008	23												
24	ジクロロ酢酸 mg/L	<0.003	-	-	0.007	-	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-	0.007	<0.003	0.004	24												
25	ジブromクロロメタン mg/L	0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.003	0.003	0.003								0.003	<0.001	0.002	25												
26	臭素酸 mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	26												
27	総トリハロメタン mg/L	0.006	0.008	0.011	0.025	0.017	0.022	0.016								0.025	0.006	0.015	27												
28	トリクロロ酢酸 mg/L	<0.003	-	-	0.005	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	0.005	<0.003	<0.003	28												
29	ブromジクロロメタン mg/L	0.003	0.003	0.004	0.008	0.007	0.007	0.006								0.008	0.003	0.005	29												
30	ブromホルム mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	30												
31	ホルムアルデヒド mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	31												
32	亜鉛及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	32												
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05								0.05	0.01	0.03	33												
34	鉄及びその化合物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	34												
35	銅及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	35												
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L	13.4	10.3	10.3	14.4	15.8	16.8	14.6								16.8	10.3	13.7	36												
37	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	37												
38	塩化物イオン mg/L	9	6	7	8	9	9	9								9	6	8	38												
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	49	43	46	50	55	56	57								57	43	51	39												
40	蒸発残留物 mg/L	109	94	-	115	130	-	124	-	-	-	-	-	-	-	130	94	114	40												
41	陰イオン界面活性剤 mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	41												
42	ジオスミン ng/L	<1	<1	1	4	2	2	2								4	<1	2	42												
43	2-メチルイソボルネオール ng/L	8	1	<1	2	3	3	2								8	<1	3	43												
44	非イオン界面活性剤 mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	44												
45	フェノール類 mg/L	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	45												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	0.4	0.4	0.6	0.8	0.5	0.8	0.8					</																		

(1) 令和7年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

T 滝畑浄水場

令和7年度 採水月日		4月14日	5月12日	6月2日	7月7日	8月5日	9月1日	10月7日								最大	最小	平均
採水時刻		10:00	9:33	9:55	9:41	10:23	10:10	10:05										
天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ										
気温 ℃		12.5	17.7	24.9	31.3	30.7	31.2	25.5								31.3	12.5	24.8
水温 ℃		13.5	15.7	18.0	24.4	26.8	27.1	22.9								27.1	13.5	21.2
1	一般細菌 cfu/mL	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物 mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0.6	0.8	0.6	0.3	0.2	0.3	<0.2								0.8	<0.2	0.4
12	フッ素及びその化合物 mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08								0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1, 4-ジオキサン mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸 mg/L	<0.06	0.06	0.08	<0.06	0.09	0.10	0.09								0.10	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸 mg/L	<0.00																

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

①山口西公園

	令和7年度 採水月日																	①山口西公園			
		4月14日	5月12日	6月2日	7月7日	8月5日	9月1日	10月7日							最大	最小	平均				
	採水時刻	10:35	10:05	10:28	10:10	9:56	10:35	10:32													
	天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ													
	気温℃	15.1	19.4	24.4	32.6	32.9	31.9	27.0							32.9	15.1	26.2				
	水温℃	16.3	19.2	21.6	29.8	32.0	31.4	26.2							32.0	16.3	25.2				
1	一般細菌cfu/mL	0	1	0	0	0	0	0							1	0	0	1			
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										2			
3	カドミウム及びその化合物mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003	3			
4	水銀及びその化合物mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			
5	セレン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	5			
6	鉛及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	6			
7	ヒ素及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	7			
8	六価クロム化合物mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	8			
9	亜硝酸態窒素mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	9			
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	0.5	0.5	0.6	0.3	<0.2	0.3	0.5							0.6	<0.2	0.4	11			
12	フッ素及びその化合物mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08							<0.08	<0.08	<0.08	12			
13	ホウ素及びその化合物mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	13			
14	四塩化炭素mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	14			
15	1, 4-ジオキサンmg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	15			
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	16			
17	ジクロロメタンmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	17			
18	テトラクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	18			
19	トリクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	19			
20	ベンゼンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	20			
21	塩素酸mg/L	<0.06	<0.06	0.07	0.11	0.13	0.12	0.10							0.13	<0.06	0.07	21			
22	クロロ酢酸mg/L	<0.002	-	-	0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	0.002	<0.002	<0.002	22			
23	クロロホルムmg/L	0.003	0.009	0.011	0.026	0.028	0.030	0.013							0.030	0.003	0.017	23			
24	ジクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	0.014	-	-	0.006	-	-	-	-	-	-	0.014	<0.003	0.007	24			
25	ジブromクロロメタンmg/L	0.002	0.001	0.002	0.003	0.005	0.003	0.005							0.005	0.001	0.003	25			
26	臭素酸mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	26			
27	総トリハロメタンmg/L	0.009	0.016	0.019	0.041	0.048	0.046	0.029							0.048	0.009	0.030	27			
28	トリクロロ酢酸mg/L	<0.003	-	-	0.012	-	-	0.006	-	-	-	-	-	-	0.012	<0.003	0.006	28			
29	ブromジクロロメタンmg/L	0.004	0.005	0.006	0.012	0.015	0.012	0.011							0.015	0.004	0.009	29			
30	ブromホルムmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	30			
31	ホルムアルデヒドmg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	31			
32	亜鉛及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	32			
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.02	0.01	0.02	0.03	0.05	0.05	0.03							0.05	0.01	0.03	33			
34	鉄及びその化合物mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							<0.03	<0.03	<0.03	34			
35	銅及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	35			
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	10.8	7.2	8.9	10.3	12.2	10.7	12.7							12.7	7.2	10.4	36			
37	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	37			
38	塩化物イオンmg/L	13	10	11	13	15	13	12							15	10	13	38			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	59	50	57	48	67	62	66							67	48	58	39			
40	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40			
41	陰イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41			
42	ジオスミンng/L	<1	<1	1	2	2	2	4							4	<1	2	42			
43	2-メチルイソボルネオールng/L	2	2	<1	2	4	4	3							4	<1	2	43			
44	非イオン界面活性剤mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44			
45	フェノール類mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	<0.3	0.5	0.6	0.9	0.9	1.0	0.8							1.0	<0.3	0.7	46			
47	pH値	7.7	7.5	7.6	7.2	7.7	7.8	7.6							7.8	7.2	7.6	47			
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										48			
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										49			
50	色度度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	50			
51	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	51			
52	アンチモン及びその化合物mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015							<0.0015	<0.0015	<0.0015	52			
53	ウラン及びその化合物mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	53			
54	ニッケル及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	54			
55	1, 2-ジクロロエタンmg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004							<0.0004	<0.0004	<0.0004	55			
56	トルエンmg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							<0.02	<0.02	<0.02	56			
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57			
58	亜塩素酸mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58			
59	二酸化塩素mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59			
60	ジクロロアセトニトリルmg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60			
61	抱水クロラールmg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61			
62	農薬類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62			
63	残留塩素mg/L	0.67	0.64	0.71	0.62	0.77	0.74	0.81							0.81	0.62	0.71	63			
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	59	50	57	48	67	62	66							67	48	58	64			
65	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	65			
66	遊離炭酸mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66			
67	1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							<0.03	<0.03	<0.03	67			
68	メチル-tert-ブチルエーテルmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	68			
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69			
70	臭気強度(TON)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70			
71	蒸発残留物mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71			
72	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	72			
73	pH値	7.7	7.5	7.6	7.2	7.7	7.8	7.6							7.8	7.2	7.6	73			
74	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74			
75	従属栄養細菌cfu/mL	0	1	1	2	0	1	0							2	0	1	75			
76	1, 1-ジクロロエチレンmg/L	<0.01	<0.01</																		

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

②中之島公園

令和7年度 採水月日		4月14日	5月12日	6月2日	7月7日	8月5日	9月1日	10月7日							最大	最小	平均
採水時刻		9:52	10:05	9:55	9:40	9:53	9:52	9:56									
天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
気温 ℃		13.9	17.6	23.6	31.5	32.3	31.4	25.1							32.3	13.9	25.1
水温 ℃		13.7	18.6	21.0	27.6	30.2	28.9	24.9							30.2	13.7	23.6
1	一般細菌 cfu/mL	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物 mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0.5	0.6	0.6	0.3	<0.2	0.3	0.5							0.6	<0.2	0.4
12	フッ素及びその化合物 mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08							<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1, 4-ジオキサン mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸 mg/L	<0.06	<0.06	0.08	0.10	0.13	0.12	0.10							0.13	<0.06	0.08
22	クロロ酢酸 mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム mg/L	0.005															

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

③三田連絡所

令和7年度 採水月日		4月14日	5月12日	6月2日	7月7日	8月5日	9月1日	10月7日						最大	最小	平均	
採水時刻		10:18	10:36	10:23	10:06	10:20	10:21	10:24									
天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
気温	℃	14.1	18.3	23.8	33.2	32.9	32.4	25.9						33.2	14.1	25.8	
水温	℃	16.6	19.4	21.5	28.6	30.7	30.8	25.8						30.8	16.6	24.8	
1 一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	1
2 大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									2
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—				<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	5
6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	6
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	7
8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	8
9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004	9
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—				<0.001	<0.001	<0.001	10
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.3	<0.2	0.3	0.5						0.6	<0.2	0.4	11
12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08						<0.08	<0.08	<0.08	12
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	13
14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15 1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	15
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004	16
17 ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	17
18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	18
19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	19
20 ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	20
21 塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	0.07	0.10	0.11	0.10	0.09						0.11	<0.06	0.07	21
22 クロロ酢酸	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—				<0.002	<0.002	<0.002	22
23 クロロホルム	mg/L	0.003	0.011	0.013	0.031	0.031	0.036	0.015						0.036	0.003	0.020	23
24 ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	—	—	0.007	—	—	0.004	—	—				0.007	<0.003	0.003	24
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	0.001	0.002	0.003	0.005	0.003	0.005						0.005	0.001	0.003	25
26 臭素酸	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—				<0.001	<0.001	<0.001	26
27 総トリハロメタン	mg/L	0.010	0.018	0.023	0.049	0.052	0.053	0.031						0.053	0.010	0.034	27
28 トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	—	—	0.012	—	—	0.006	—	—				0.012	<0.003	0.006	28
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.004	0.006	0.007	0.014	0.016	0.013	0.011						0.016	0.004	0.010	29
30 ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	30
31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—				<0.008	<0.008	<0.008	31
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	32
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.01	0.02	0.02	0.04	0.04	0.03						0.04	0.01	0.03	33
34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03	34
35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	35
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	10.8	7.4	9.1	10.4	12.0	10.6	12.7						12.7	7.4	10.4	36
37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	37
38 塩化物イオン	mg/L	13	11	11	13	15	13	13						15	11	13	38
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	58	52	59	49	67	62	66						67	49	59	39
40 蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	40
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	41
42 ジェオスミン	ng/L	<1	<1	1	2	3	2	4						4	<1	2	42
43 2-メチルイソボルネオール	ng/L	2	2	<1	2	4	5	3						5	<1	3	43
44 非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	44
45 フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	45
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.5	0.6	0.8	0.8	0.9	0.7						0.9	<0.3	0.6	46
47 pH値		7.6	7.4	7.5	7.1	7.5	7.6	7.5						7.6	7.1	7.5	47
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									48
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									49
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	<0.5	<0.5	50
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	51
52 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015						<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53 ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	54
55 1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004						<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56 トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	56
57 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	57
58 亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	58
59 二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	59
60 ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	60
61 抱水クロラール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	61
62 農薬類		—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	62
63 残留塩素	mg/L	0.63	0.53	0.58	0.45	0.50	0.56	0.62						0.63	0.45	0.55	63
64 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	58	52	59	49	67	62	66						67	49	59	64
65 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	65
66 遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	66
67 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03	67
68 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	68
69 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	69
70 臭気強度(TON)		—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	70
71 蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	71
72 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	72
73 pH値		7.6	7.4	7.5	7.1	7.5	7.6	7.5						7.6	7.1	7.5	73
74 腐食性(ランゲリア指数)		—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	74
75 従属栄養細菌	cfu/mL	1	0	0	0	1	0	0						1	0	0	75
76 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	76
77 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.01	0.02	0.02	0.04	0.04	0.03						0.04	0.01	0.03	77
78 PFOS及びPFOA	ng/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	78

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

③三田連絡所

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

④本渡公園

令和7年度 採水月日		4月14日	5月12日	6月2日	7月7日	8月5日	9月1日	10月7日							④本渡公園	最大	最小	平均	
採水時刻		10:35	11:01	10:42	10:25	10:41	10:42	10:45											
天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ											
気温	℃	15.4	18.0	21.0	30.6	34.5	32.5	26.7								34.5	15.4	25.5	
水温	℃	16.8	19.8	21.5	29.4	31.6	31.5	26.1								31.6	16.8	25.2	
1 一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	1
2 大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出											2
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	5
6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	6
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	7
8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	8
9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	9
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—		<0.001	<0.001	<0.001	10
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.4	<0.2	0.4	0.6								0.6	<0.2	0.4	11
12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	12
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	13
14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15 1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	15
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	16
17 ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	17
18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	18
19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	19
20 ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	20
21 塩素酸	mg/L	<0.06	0.07	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12								0.12	<0.06	0.09	21
22 クロロ酢酸	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—		<0.002	<0.002	<0.002	22
23 クロロホルム	mg/L	0.005	0.010	0.017	0.036	0.022	0.030	0.020								0.036	0.005	0.020	23
24 ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	—	—	0.005	—	—	0.006	—	—	—	—	—	—		0.006	<0.003	0.004	24
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.002	0.001	0.002	0.004	0.007	0.005	0.005								0.007	0.001	0.004	25
26 臭素酸	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—		<0.001	<0.001	<0.001	26
27 総トリハロメタン	mg/L	0.012	0.018	0.026	0.054	0.044	0.050	0.039								0.054	0.012	0.035	27
28 トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	—	—	0.010	—	—	0.007	—	—	—	—	—	—		0.010	<0.003	0.006	28
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005	0.006	0.007	0.014	0.015	0.014	0.013								0.015	0.005	0.011	29
30 ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	30
31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—		<0.008	<0.008	<0.008	31
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	32
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.01	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04								0.04	0.01	0.03	33
34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	34
35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	35
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	12.1	9.0	11.0	13.8	16.1	16.3	16.0								16.3	9.0	13.5	36
37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	37
38 塩化物イオン	mg/L	11	8	7	8	9	9	10								11	7	9	38
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	51	46	47	47	55	57	58								58	46	52	39
40 蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	40
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	41
42 ジェオスミン	ng/L	<1	<1	1	3	2	2	3								3	<1	2	42
43 2-メチルイソボルネオール	ng/L	5	2	<1	1	3	3	2								5	<1	2	43
44 非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	44
45 フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	45
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.5	0.6	0.8	0.7	0.8	0.7								0.8	0.3	0.6	46
47 pH値		7.6	7.5	7.6	7.4	7.8	7.9	7.8								7.9	7.4	7.7	47
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											48
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											49
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	50
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	51
52 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015								<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53 ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	54
55 1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56 トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	56
57 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	57
58 亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	58
59 二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	59
60 ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	60
61 抱水クロラール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	61
62 農薬類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	62
63 残留塩素	mg/L	0.67	0.59	0.55	0.45	0.48	0.72	0.62								0.72	0.45	0.58	63
64 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	51	46	47	47	55	57	58								58	46	52	64
65 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	65
66 遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	66
67 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	67
68 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	68
69 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	69
70 臭気強度(TON)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	70
71 蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	71
72 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	72
73 pH値		7.6	7.5	7.6	7.4	7.8	7.9	7.8								7.9	7.4	7.7	73
74 腐食性(ランゲリア指数)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	74
75 従属栄養細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0	1	0								1</			

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑤園部公園

令和7年度 採水月日		4月7日	5月19日	6月9日	7月15日	8月12日	9月9日	10月14日							⑤園部公園	最大	最小	平均	
	採水時刻	9:25	9:42	9:45	9:45	9:12	9:28	9:07											
	天候	晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ											
	気温℃	16.8	21.9	23.5	29.4	30.7	31.1	24.2								31.1	16.8	25.4	
	水温℃	15.8	20.4	22.2	26.8	29.9	28.8	26.5								29.9	15.8	24.3	
1	一般細菌cfu/mL	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出											2
3	カドミウム及びその化合物mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアンmg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—		<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	0.7	0.5	0.6	0.4	0.3	0.8	0.5								0.8	0.3	0.6	11
12	フッ素及びその化合物mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサンmg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタンmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸mg/L	<0.06	0.06	0.07	0.10	0.11	0.09	0.08								0.11	<0.06	0.07	21
22	クロロ酢酸mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—		<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルムmg/L	0.003	0.016	0.022	0.033	0.026	0.044	0.017								0.044	0.003	0.023	23
24	ジクロロ酢酸mg/L	<0.003	—	—	0.013	—	—	0.005	—	—	—	—	—	—		0.013	<0.003	0.006	24
25	ジブromクロロメタンmg/L	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.005								0.005	0.002	0.003	25
26	臭素酸mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—		<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタンmg/L	0.010	0.025	0.033	0.048	0.043	0.059	0.036								0.059	0.010	0.036	27
28	トリクロロ酢酸mg/L	<0.003	—	—	0.014	—	—	0.006	—	—	—	—	—	—		0.014	<0.003	0.007	28
29	ブromジクロロメタンmg/L	0.004	0.007	0.009	0.012	0.013	0.013	0.013								0.013	0.004	0.010	29
30	ブromホルムmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒドmg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—		<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.01	0.02	0.02	0.04	0.05	0.04	0.03								0.05	0.01	0.03	33
34	鉄及びその化合物mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物mg/L	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								0.02	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物mg/L	11.7	8.9	8.7	10.2	11.3	8.5	12.6								12.6	8.5	10.3	36
37	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001								0.002	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオンmg/L	14	11	12	12	13	11	12								14	11	12	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	64	58	56	48	63	58	66								66	48	59	39
40	蒸発残留物mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	40
41	陰イオン界面活性剤mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	41
42	ジオスミンng/L	<1	2	2	3	2	2	3								3	<1	2	42
43	2-メチルイソボルネオールng/L	2	2	1	4	3	2	2								4	1	2	43
44	非イオン界面活性剤mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	44
45	フェノール類mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	<0.3	0.6	0.8	0.9	0.7	1.1	0.6								1.1	<0.3	0.7	46
47	pH値	7.5	7.4	7.3	7.3	7.6	7.6	7.6								7.6	7.3	7.5	47
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											48
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											49
50	色度度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015								<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタンmg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエンmg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	57
58	亜塩素酸mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	58
59	二酸化塩素mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	59
60	ジクロロアセトニトリルmg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	60
61	抱水クロラールmg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	61
62	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	62
63	残留塩素mg/L	0.61	0.57	0.55	0.62	0.68	0.52	0.60								0.68	0.52	0.59	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	64	58	56	48	63	58	66								66	48	59	64
65	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001								0.002	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテルmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	69
70	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	70
71	蒸発残留物mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	71
72	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値	7.5	7.4	7.3	7.3	7.6	7.6	7.6								7.6	7.3	7.5	73
74	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	74
75	従属栄養細菌cfu/mL	0	0	1	1	0	1	0								1	0	0	75
76	1, 1-ジクロロエチレンmg/L	<0.01																	

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑥北消防署鳴滝出張所

令和7年度 採水月日		4月7日	5月19日	6月9日	7月15日	8月12日	9月9日	10月14日							最大	最小	平均	
採水時刻		9:41	9:57	10:05	10:08	9:33	9:46	9:24										
天候		晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ										
気温 ℃		15.8	23.1	24.2	30.8	30.6	31.6	25.4							31.6	15.8	25.9	
水温 ℃		15.4	21.6	23.2	30.5	31.2	30.7	26.4							31.2	15.4	25.6	
1	一般細菌 cfu/mL	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										2
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物 mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—					<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—					<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0.7	0.5	0.6	0.4	0.3	0.8	0.5							0.8	0.3	0.6	11
12	フッ素及びその化合物 mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08							<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸 mg/L	<0.06	<0.06	0.07	0.11	0.11	0.09	0.08							0.11	<0.06	0.07	21
22	クロロ酢酸 mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—					<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルム mg/L	0.004	0.016	0.024	0.037	0.028	0.048	0.017							0.048	0.004	0.025	23
24	ジクロロ酢酸 mg/L	<0.003	—	—	0.008	—	—	0.005	—	—					0.008	<0.003	0.004	24
25	ジブromクロロメタン mg/L	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.005							0.005	0.002	0.003	25
26	臭素酸 mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—					<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタン mg/L	0.011	0.025	0.035	0.054	0.046	0.063	0.035							0.063	0.011	0.038	27
28	トリクロロ酢酸 mg/L	<0.003	—	—	0.015	—	—	0.005	—	—					0.015	<0.003	0.007	28
29	ブromジクロロメタン mg/L	0.004	0.007	0.009	0.014	0.013	0.013	0.013							0.014	0.004	0.010	29
30	ブromホルム mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒド mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—					<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03							0.04	0.01	0.03	33
34	鉄及びその化合物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L	11.3	8.8	8.6	10.1	11.1	8.1	12.6							12.6	8.1	10.1	36
37	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオン mg/L	14	11	12	12	13	11	12							14	11	12	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	62	58	56	48	62	57	67							67	48	59	39
40	蒸発残留物 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	40
41	陰イオン界面活性剤 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	41
42	ジオスミン ng/L	<1	1	2	3	2	2	3							3	<1	2	42
43	2-メチルイソボルネオール ng/L	2	2	1	3	3	2	2							3	1	2	43
44	非イオン界面活性剤 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	44
45	フェノール類 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	<0.3	0.6	0.8	0.9	0.7	1.1	0.6							1.1	<0.3	0.7	46
47	pH値	7.5	7.4	7.3	7.2	7.6	7.5	7.5							7.6	7.2	7.4	47
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										48
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										49
50	色度 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物 mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015							<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタン mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004							<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエン mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	57
58	亜塩素酸 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	58
59	二酸化塩素 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	59
60	ジクロロアセトニトリル mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	60
61	抱水クロラール mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	61
62	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	62
63	残留塩素 mg/L	0.65	0.54	0.54	0.53	0.66	0.60	0.58							0.66	0.53	0.59	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	62	58	56	48	62	57	67							67	48	59	64
65	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタン mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	69
70	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	70
71	蒸発残留物 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	71
72	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値	7.5	7.4	7.3	7.2	7.6	7.5	7.5							7.6	7.2	7.4	73
74	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	74
75	従属栄養細菌 cfu/mL	1	0	0	0	1	0	0							1	0	0	75
76	1, 1-ジクロロエチレン mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03							0.04	0.01	0.03	77
78	PFOS及びPFOA ng/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	78

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑦ふじと児童遊園

⑦ふじと児童遊園

令和7年度 採水月日		4月7日	5月19日	6月9日	7月15日	8月12日	9月9日	10月14日							最大	最小	平均	
採水時刻		10:10	10:19	10:34	10:37	9:55	10:09	9:50										
天候		晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ										
気温	℃	15.5	22.9	22.5	30.5	30.9	31.9	26.9							31.9	15.5	25.9	
水温	℃	15.1	21.5	23.3	30.5	30.5	30.3	26.0							30.5	15.1	25.3	
1 一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	1
2 大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										2
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	5
6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	6
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	7
8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	8
9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	9
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	10
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4	0.8	0.5							0.8	0.4	0.6	11
12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08							<0.08	<0.08	<0.08	12
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	13
14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15 1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	15
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	16
17 ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	17
18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	18
19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	19
20 ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	20
21 塩素酸	mg/L	<0.06	0.06	0.07	0.10	0.11	0.09	0.08							0.11	<0.06	0.07	21
22 クロロ酢酸	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	22
23 クロロホルム	mg/L	0.004	0.014	0.024	0.036	0.025	0.044	0.016							0.044	0.004	0.023	23
24 ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	—	—	0.008	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	0.008	<0.003	0.004	24
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.005							0.005	0.002	0.003	25
26 臭素酸	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	26
27 総トリハロメタン	mg/L	0.011	0.022	0.035	0.053	0.042	0.058	0.034							0.058	0.011	0.036	27
28 トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	—	—	0.015	—	—	0.005	—	—	—	—	—	—	0.015	<0.003	0.007	28
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.004	0.007	0.009	0.014	0.012	0.012	0.012							0.014	0.004	0.010	29
30 ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	30
31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	31
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	32
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.04	0.05	0.04	0.03							0.05	0.01	0.03	33
34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							<0.03	<0.03	<0.03	34
35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	35
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.4	8.8	8.5	9.9	10.9	8.0	12.6							12.6	8.0	10.0	36
37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	37
38 塩化物イオン	mg/L	14	11	12	12	13	11	12							14	11	12	38
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	63	58	54	48	61	57	67							67	48	58	39
40 蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
42 ジェオスミン	ng/L	<1	2	2	3	2	2	3							3	<1	2	42
43 2-メチルイソボルネオール	ng/L	2	2	1	3	3	2	2							3	1	2	43
44 非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
45 フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.6	0.8	0.9	0.7	1.1	0.6							1.1	<0.3	0.7	46
47 pH値		7.6	7.5	7.4	7.3	7.7	7.7	7.6							7.7	7.3	7.5	47
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										48
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										49
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	50
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	51
52 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015							<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53 ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	54
55 1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004							<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56 トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							<0.02	<0.02	<0.02	56
57 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
58 亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59 二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
60 ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61 抱水クロラール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61
62 農薬類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
63 残留塩素	mg/L	0.63	0.54	0.49	0.60	0.59	0.47	0.54							0.63	0.47	0.55	63
64 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	63	58	54	48	61	57	67							67	48	58	64
65 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	65
66 遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66
67 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							<0.03	<0.03	<0.03	67
68 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	68
69 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69
70 臭気強度(TON)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
71 蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71
72 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	72
73 pH値		7.6	7.5	7.4	7.3	7.7	7.7	7.6							7.7	7.3	7.5	73
74 腐食性(ランゲリア指数)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74
75 従属栄養細菌	cfu/mL	0	1	0	1	0	0	1							1	0	0	75
76 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	76
77 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01																

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑧湊北公園

令和7年度 採水月日		4月7日	5月19日	6月9日	7月15日	8月12日	9月9日	10月14日							⑧湊北公園			
採水時刻		9:30	9:13	9:55	9:20	9:37	11:25	9:53							最大	最小	平均	
天候		晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ										
気温		15.3	22.1	20.2	27.8	30.4	30.3	23.3							30.4	15.3	24.2	
水温		14.6	21.3	23.0	30.2	29.8		25.2							30.2	14.6	24.8	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0	0							0	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4	0.9	0.5						0.9	0.4	0.6	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08						<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.06	0.07	0.10	0.10	0.09	0.08						0.10	<0.06	0.07	21
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルム	mg/L	0.003	0.014	0.021	0.033	0.022	0.041	0.014						0.041	0.003	0.021	23
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	—	—	0.014	—	—	0.004	—	—	—	—	—	0.014	<0.003	0.006	24
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.005						0.005	0.002	0.003	25
26	臭素酸	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタン	mg/L	0.010	0.023	0.032	0.049	0.037	0.055	0.031						0.055	0.010	0.034	27
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	—	—	0.014	—	—	0.005	—	—	—	—	—	0.014	<0.003	0.006	28
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.004	0.007	0.009	0.013	0.012	0.012	0.012						0.013	0.004	0.010	29
30	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03						0.04	0.01	0.03	33
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.3	8.8	8.6	9.9	10.8	8.0	12.7						12.7	8.0	10.0	36
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオン	mg/L	14	11	12	12	13	11	12						14	11	12	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	62	58	55	47	60	56	66						66	47	58	39
40	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
42	ジオスミン	ng/L	<1	2	2	3	2	1	3						3	<1	2	42
43	2-メチルイソボルネオール	ng/L	3	2	1	3	3	2	2						3	1	2	43
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.6	0.8	0.9	0.7	1.1	0.6						1.1	<0.3	0.7	46
47	pH値		7.5	7.6	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6						7.6	7.4	7.5	47
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									48
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									49
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015						<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004						<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
58	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
60	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61	抱水クロラール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61
62	農薬類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
63	残留塩素	mg/L	0.66	0.54	0.64	0.72	0.73	0.75	0.69						0.75	0.54	0.68	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	62	58	55	47	60	56	66						66	47	58	64
65	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69
70	臭気強度(TON)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
71	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71
72	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値		7.5	7.6	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6						7.6	7.4	7.5	73
74	腐食性(ランゲリア指数)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74
75	従属栄養細菌	cfu/mL	0	1	0	0	0	2	1						2	0	0	75
76	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03						0.04	0.01		

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑧加太支所										⑨加太支所									
令和7年度 採水月日			4月7日	5月19日	6月9日	7月15日	8月12日	9月9日	10月14日							最大	最小	平均	
採水時刻			10:55	10:46	11:00	11:10	10:26	10:35	10:16										
天候			晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ										
気温 ℃			14.2	23.2	20.8	30.1	31.0	30.4	24.9							31.0	14.2	24.9	
水温 ℃			14.8	20.6	21.9	28.7	29.7	29.4	25.6							29.7	14.8	24.4	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-					<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-					<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4	0.9	0.5							0.9	0.4	0.6	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08							<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.06	0.07	0.11	0.11	0.09	0.08							0.11	<0.06	0.07	21
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-					<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルム	mg/L	0.003	0.014	0.023	0.038	0.026	0.050	0.017							0.050	0.003	0.024	23
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	-	-	0.010	-	-	0.004	-	-					0.010	<0.003	0.005	24
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.006							0.006	0.002	0.003	25
26	臭素酸	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-					<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタン	mg/L	0.011	0.023	0.034	0.055	0.042	0.066	0.036							0.066	0.011	0.038	27
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	-	-	0.015	-	-	0.005	-	-					0.015	<0.003	0.007	28
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.004	0.007	0.009	0.014	0.012	0.013	0.013							0.014	0.004	0.011	29
30	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-					<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03							0.04	0.01	0.03	33
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.4	9.3	8.7	10.1	10.8	7.7	12.7							12.7	7.7	10.1	36
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオン	mg/L	14	11	12	12	13	11	13							14	11	12	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	63	59	55	47	60	57	68							68	47	58	39
40	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	40
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	41
42	ジオスミン	ng/L	<1	1	2	3	2	2	3							3	<1	2	42
43	2-メチルイソボルネオール	ng/L	2	2	1	4	3	2	2							4	1	2	43
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	44
45	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.6	0.7	0.9	0.7	1.2	0.6							1.2	<0.3	0.7	46
47	pH値		7.5	7.4	7.4	7.2	7.5	7.5	7.5							7.5	7.2	7.4	47
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										48
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										49
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015							<0.0015	<0.0015	<0.0015	52

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑩岡東公園															⑩岡東公園			
令和7年度 採水月日		4月7日	5月19日	6月9日	7月15日	8月12日	9月9日	10月14日							最大	最小	平均	
採水時刻		10:40	9:41	9:35	10:45	11:05	9:57	9:30										
天候		晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ										
気温℃		17.1	20.4	22.8	29.8	30.3	31.6	24.9							31.6	17.1	25.3	
水温℃		15.0	20.8	22.5	29.1	29.9	29.1	25.0							29.9	15.0	24.5	
1	一般細菌 cfu/mL	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										2
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物 mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—					<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—					<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0.7	0.8	0.5	0.4	0.7	0.8	0.6							0.8	0.4	0.6	11
12	フッ素及びその化合物 mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08							<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸 mg/L	<0.06	0.12	0.10	0.14	0.13	0.11	0.08							0.14	<0.06	0.10	21
22	クロロ酢酸 mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—					<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルム mg/L	0.003	0.016	0.017	0.023	0.026	0.032	0.014							0.032	0.003	0.019	23
24	ジクロロ酢酸 mg/L	<0.003	—	—	0.011	—	—	0.006	—	—					0.011	<0.003	0.005	24
25	ジブromクロロメタン mg/L	0.002	<0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.004							0.004	<0.001	0.002	25
26	臭素酸 mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—					<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタン mg/L	0.009	0.022	0.026	0.038	0.038	0.046	0.029							0.046	0.009	0.030	27
28	トリクロロ酢酸 mg/L	<0.003	—	—	0.009	—	—	0.004	—	—					0.009	<0.003	0.004	28
29	ブromジクロロメタン mg/L	0.004	0.005	0.007	0.011	0.010	0.012	0.010							0.012	0.004	0.008	29
30	ブromホルム mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒド mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—					<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.05							0.05	0.01	0.03	33
34	鉄及びその化合物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L	12.6	11.1	11.2	13.9	11.0	12.3	14.9							14.9	11.0	12.4	36
37	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオン mg/L	11	6	7	8	7	7	9							11	6	8	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	55	45	46	49	46	47	57							57	45	49	39
40	蒸発残留物 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	40
41	陰イオン界面活性剤 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	41
42	ジオスミン ng/L	<1	3	2	4	4	3	2							4	<1	3	42
43	2-メチルイソボルネオール ng/L	4	3	2	4	4	2	2							4	2	3	43
44	非イオン界面活性剤 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	44
45	フェノール類 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	0.3	0.9	0.7	0.8	1.0	1.0	0.7							1.0	0.3	0.8	46
47	pH値	7.5	7.5	7.5	7.8	7.8	7.8	7.9							7.9	7.5	7.7	47
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										48
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑪砂山公園

令和7年度 採水月日		4月7日	5月19日	6月9日	7月15日	8月12日	9月9日	10月14日							⑪砂山公園			
採水時刻		9:45	9:42	10:12	9:41	10:08	11:05	10:13							最大	最小	平均	
天候		晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ										
気温		15.5	22.0	21.5	28.3	31.7	32.7	25.3							32.7	15.5	25.3	
水温		14.8	21.0	22.7	29.9	30.0	29.9	25.8							30.0	14.8	24.9	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0	0							0	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	0.004	0.001	0.003	0.002						0.004	<0.001	0.002	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4	0.9	0.5						0.9	0.4	0.6	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08						<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	19
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	20
21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.06	0.07	0.10	0.11	0.09	0.08						0.11	<0.06	0.07	21
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	22
23	クロロホルム	mg/L	0.003	0.010	0.023	0.036	0.024	0.044	0.014						0.044	0.003	0.022	23
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	—	—	0.005	—	—	<0.003	—	—	—	—	—	0.005	<0.003	<0.003	24
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	0.001	0.002	0.003	0.004	0.002	0.005						0.005	0.001	0.003	25
26	臭素酸	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	26
27	総トリハロメタン	mg/L	0.011	0.016	0.034	0.053	0.041	0.060	0.032						0.060	0.011	0.035	27
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	—	—	0.015	—	—	0.005	—	—	—	—	—	0.015	<0.003	0.006	28
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.004	0.005	0.009	0.014	0.013	0.013	0.012						0.014	0.004	0.010	29
30	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	30
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	31
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	32
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03						0.04	0.01	0.03	33
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03	34
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01						0.01	<0.01	<0.01	35
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.3	8.9	8.5	10.1	10.9	8.0	12.6						12.6	8.0	10.0	36
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001						0.001	<0.001	<0.001	37
38	塩化物イオン	mg/L	14	11	12	12	13	11	12						14	11	12	38
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	62	58	54	48	60	56	66						66	48	58	39
40	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
42	ジオスミン	ng/L	<1	2	2	4	2	2	3						4	<1	2	42
43	2-メチルイソボルネオール	ng/L	3	2	1	4	3	2	2						4	1	2	43
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.6	0.7	0.9	0.7	1.1	0.6						1.1	<0.3	0.7	46
47	pH値		7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6						7.6	7.4	7.5	47
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									48
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									49
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	<0.5	<0.5	50
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	51
52	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015						<0.0015	<0.0015	<0.0015	52
53	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	53
54	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	54
55	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004						<0.0004	<0.0004	<0.0004	55
56	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	56
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
58	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
60	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61	抱水クロラール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61
62	農薬類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
63	残留塩素	mg/L	0.60	0.44	0.48	0.46	0.61	0.45	0.52						0.61	0.44	0.51	63
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	62	58	54	48	60	56	66						66	48	58	64
65	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001						0.001	<0.001	<0.001	65
66	遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66
67	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03	67
68	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	68
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69
70	臭気強度(TON)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
71	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71
72	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	72
73	pH値		7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6						7.6	7.4	7.5	73
74	腐食性(ランゲリア指数)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74
75	従属栄養細菌	cfu/mL	0	0	1	1	0	0	0						1	0	0	75
76	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	76
77	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03						0.04	0.01	0.03	77

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和7年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑫ 田野支所										⑫ 田野支所						
令和7年度 採水月日		4月7日	5月19日	6月9日	7月15日	8月12日	9月9日	10月14日						最大	最小	平均
採水時刻		10:14	10:08	10:35	10:15	10:34	10:25	10:36								
天候		晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ								
気温 ℃		15.4	22.4	20.4	28.6	29.2	29.6	24.5						29.6	15.4	24.3
水温 ℃		14.6	20.5	22.1	29.0	29.3	29.4	25.6						29.4	14.6	24.4
1	一般細菌 cfu/mL	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物 mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—				<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—				<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0.7	0.5	0.6	0.3	0.3	0.7	0.5						0.7	0.3	0.5
12	フッ素及びその化合物 mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08						<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1, 4-ジオキサン mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸 mg/L	<0.06	0.06	0.08	0.11	0.11	0.10	0.08						0.11	<0.06	0.08
22	クロロ酢酸 mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—				<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム mg/L	0.005	0.016	0.025	0.035	0.031	0.049	0.019						0.049	0.005	0.026
24	ジクロロ酢酸 mg/L	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—				<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブromクロロメタン mg/L	0.003	0.002	0.002	0.004	0.005	0.003	0.006						0.006	0.002	0.004
26	臭素酸 mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—				<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン mg/L	0.013	0.026	0.038	0.055	0.052	0.066	0.041						0.066	0.013	0.041
28	トリクロロ酢酸 mg/L	<0.003	—	—	0.016	—	—	0.006	—	—				0.016	<0.003	0.007
29	ブromジクロロメタン mg/L	0.005	0.008	0.010	0.015	0.015	0.015	0.015						0.015	0.005	0.012
30	ブromホルム mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—				<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03						0.04	0.01	0.03
34	鉄及びその化合物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L	11.0	8.7	8.4	10.2	11.2	8.6	12.7						12.7	8.4	10.1
37	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン mg/L	14	10	12	13	14	12	13						14	10	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	61	57	54	48	62	57	67						67	48	58
40	蒸発残留物 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—
41	陰イオン界面活性剤 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—
42	ジオスミン ng/L	<1	1	2	4	2	2	3						4	<1	2
43	2-メチルイソボルネオール ng/L	2	2	1	4	3	2	2						4	1	2
44	非イオン界面活性剤 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—
45	フェノール類 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	<0.3	0.6	0.8	0.9	0.7	1.1	0.6						1.1	<0.3	0.7
47	pH値	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6						7.6	7.5	7.5
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
52	アンチモン及びその化合物 mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015						<0.0015	<0.0015	<0.0015
53	ウラン及びその化合物 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
54	ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
55	1, 2-ジクロロエタン mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004						<0.0004	<0.0004	<0.0004
56	トルエン mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
57	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—
58	亜塩素酸 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—
59	二酸化塩素 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—
60	ジクロロアセトニトリル mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—
61	抱水クロラール mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—
62	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—
63	残留塩素 mg/L	0.59	0.44	0.44	0.39	0.41	0.41	0.41						0.59	0.39	0.44
64	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	61	57	54	48	62	57	67						67	48	58
65	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
66	遊離炭酸 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—
67	1, 1, 1-トリクロロエタン mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
68	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
69	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—
70	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—
71	蒸発残留物 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—
72	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
73	pH値	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6						7.6	7.5	7.5
74	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—
75	従属栄養細菌 cfu/mL	0	1	0	2	0	1	0						2	0	1
76	1, 1-ジクロロエチレン mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
77	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03						0.04	0.01	0.03
78	PFOS及びPFOA ng/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—