


令和8年度 毎月水質検査結果

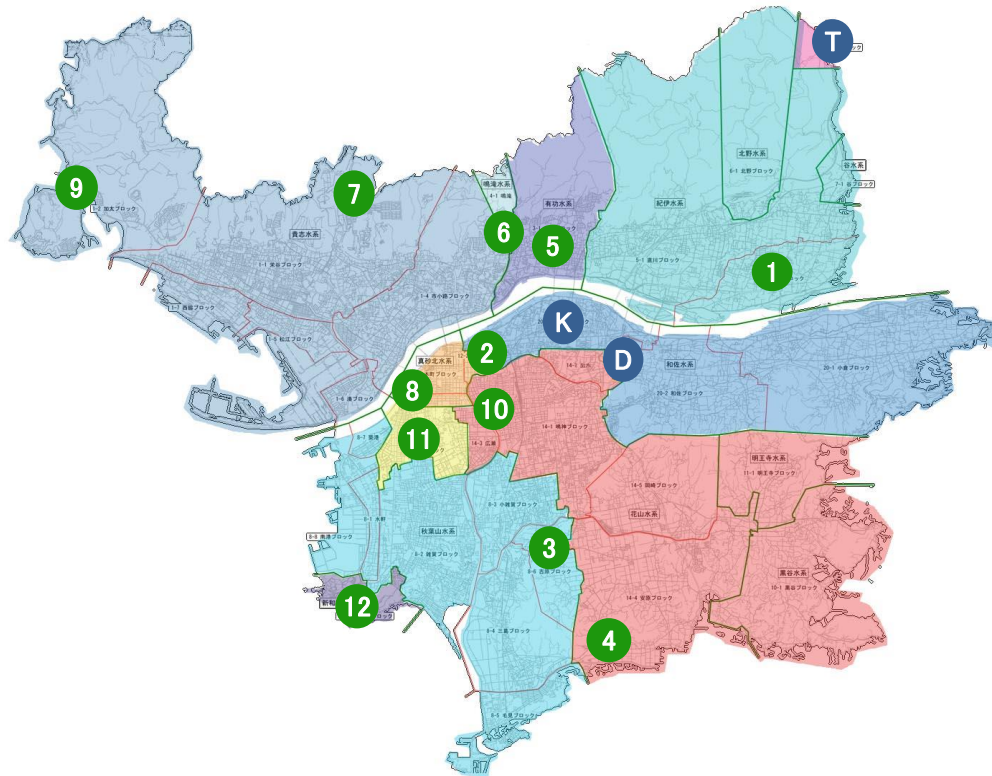

● 浄水場

K 加納浄水場
D 出島浄水場
T 滝畑浄水場

● 給水栓

- | | |
|-------------|-----------|
| ① 山口西公園 | ⑦ ふじと児童遊園 |
| ② 中之島公園 | ⑧ 湊北公園 |
| ③ 三田連絡所 | ⑨ 加太支所 |
| ④ 本渡公園 | ⑩ 岡東公園 |
| ⑤ 園部公園 | ⑪ 砂山公園 |
| ⑥ 北消防署鳴滝出張所 | ⑫ 田野支所 |

(1) 令和8年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

K 加納浄水場															K 加納浄水場			
令和8年度 採水月日			4月20日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日								最大	最小	平均	
採水時刻			10:33	10:00	8:50	8:40	9:10											
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ											
気温			22.0	21.9	25.8	24.0	33.1								33.1	21.9	25.4	
水温			19.6	20.0	24.7	22.3	30.5								30.5	19.6	23.4	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0	1								1	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出											2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.8	0.5	0.7	<0.2								0.8	<0.2	0.5	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA	ng/L	5	-	-	<5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	<5	<5	20
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸	mg/L	0.06	0.06	0.08	<0.06	0.07								0.08	<0.06	<0.06	22
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム	mg/L	0.008	0.009	0.012	0.008	0.010								0.012	0.008	0.010	24
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.004	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004	25
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004								0.004	0.002	0.002	26
27	臭素酸	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン	mg/L	0.016	0.017	0.022	0.016	0.024								0.024	0.016	0.019	28
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.003	0.004	29
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.006	0.007	0.006	0.009								0.009	0.006	0.007	30
31	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02	0.05								0.05	0.02	0.03	34
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.2	10.7	14.1	7.6	12.4								14.1	7.6	11.2	37
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン	mg/L	12	13	15	10	14								15	10	13	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	61	62	64	57	66								66	57	62	40
41	蒸発残留物	mg/L	114	121	-	100	123	-	-	-	-	-	-	-	123	100	115	41
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	42
43	ジェオスミン	ng/L	2	2	2	2	1								2	1	2	43
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	2	1	3	<1	<1								3	<1	1	44
45	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	45
46	フェノール類	mg/L	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.8	0.8	0.7	0.5								0.8	0.5	0.7	47
48	pH値		7.3	7.3	7.1	7.0	7.4								7.4	7.0	7.2	48
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											49
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											50
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015								<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004	56
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	58
59	亜塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
60	二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	0.001	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001	61
62	抱水クロラール	mg/L	-	0.002	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.002	0.003	62
63	農薬類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
64	残留塩素	mg/L	0.96	1.07	1.14	1.10	1.11								1.14	0.96	1.08	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	61	62	64	57	66								66	57	62	65
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸	mg/L	-	3.5	-	-	5.3	-	-	-	-	-	-	-	5.3	3.5	4.4	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	1.7	-	-	1.3	-	-	-	-	-	-	-	1.7	1.3	1.5	70
71	臭気強度(TON)		-	<1	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1	71
72	蒸発残留物	mg/L	114	121	-	100	123	-	-	-	-	-	-	-	123	100	115	72
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値		7.3	7.3	7.1	7.0	7.4								7.4	7.0	7.2	74
75	腐食性(ランゲリア指数)		-	-1.1	-	-	-0.9	-	-	-	-	-	-	-	-0.9	-1.1	-1.0	75
76	従属栄養細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0								0	0	0	76
77	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02	0.05								0.05	0.02	0.03	78

(1) 令和8年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(1) 令和8年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

D 出島浄水場															D 出島浄水場			
	令和8年度 採水月日		4月20日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日								最大	最小	平均	
			10:10	10:39	10:40	10:30	9:45											
			採水時刻	10:39	10:40	10:30	9:45											
			天候	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ										
		°C	23.1	24.3	28.3	26.3	32.8								32.8	23.1	27.0	
		°C	19.8	20.1	23.5	22.3	30.6								30.6	19.8	23.3	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0								0	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出											2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.6	0.8	0.5	0.7	0.2								0.8	0.2	0.6	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08								0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA	ng/L	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	20
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸	mg/L	0.08	0.08	0.10	0.06	0.09								0.10	0.06	0.08	22
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム	mg/L	0.009	0.010	0.008	0.012	0.014								0.014	0.008	0.011	24
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.006	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.006	0.006	25
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.001	0.004								0.004	0.001	0.002	26
27	臭素酸	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン	mg/L	0.016	0.017	0.016	0.019	0.028								0.028	0.016	0.019	28
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	-	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.004	0.004	29
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005	0.006	0.006	0.006	0.010								0.010	0.005	0.007	30
31	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	0.04	0.03	0.02	0.03								0.04	0.02	0.03	34
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	12.8	12.4	16.1	11.6	17.9								17.9	11.6	14.2	37
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン	mg/L	9	9	10	6	10								10	6	9	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	50	53	53	46	58								58	46	52	40
41	蒸発残留物	mg/L	109	115	-	98	137	-	-	-	-	-	-	-	137	98	115	41
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	42
43	ジェオスミン	ng/L	2	1	2	2	4								4	1	2	43
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	2	2	2	<1	1								2	<1	1	44
45	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	45
46	フェノール類	mg/L	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	0.9	0.8	0.8	0.6								0.9	0.6	0.8	47
48	pH値		7.4	7.5	7.4	7.3	7.7								7.7	7.3	7.5	48
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											49
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											50
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015								<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	#DIV/0!	56
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	58
59	亜塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
60	二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	0.001	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.001	0.001	61
62	抱水クロラール	mg/L	-	0.003	-	-	0.006	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.003	0.005	62
63	農薬類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
64	残留塩素	mg/L	1.15	0.85	1.07	1.15	1.30								1.30	0.85	1.10	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	50	53	53	46	58								58	46	52	65
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸	mg/L	-	6.8	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	6.8	2.3	4.5	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	2.3	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	2.3	1.4	1.8	70
71	臭気強度(TON)		-	<1	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1	71
72	蒸発残留物	mg/L	109	115	-	98	137	-	-	-	-	-	-	-	137	98	115	72
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値		7.4	7.5	7.4	7.3	7.7								7.7	7.3	7.5	74
75	腐食性(ランゲリア指数)		-	-1.2	-	-	-0.7	-	-	-	-	-	-	-	-0.7	-1.2	-0.9	75
76	従属栄養細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0								0	0	0	76
77	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	0.04	0.03	0.02	0.03								0.04	0.02	0.03	78

(1) 令和8年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(1) 令和8年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

T 滝畑浄水場																T 滝畑浄水場			
令和8年度 採水月日			4月20日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日									最大	最小	平均	
採水時刻			9:35	9:47	10:13	9:39	10:25												
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ												
気温			21.5	22.2	25.2	23.2	28.6									28.6	21.5	24.1	
水温			15.7	16.0	19.9	21.1	27.0									27.0	15.7	19.9	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0	1									1	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出												2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001									0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.6	0.6	0.2	0.4	<0.2									0.6	<0.2	0.4	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA	ng/L	<5	-	-	<5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<5	<5	<5	20
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	0.10	0.07	<0.06									0.10	<0.06	<0.06	22
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム	mg/L	0.016	0.029	0.033	0.021	0.003									0.033	0.003	0.020	24
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.009	-	-	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	0.006	0.007	25
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002									0.002	<0.001	<0.001	26
27	臭素酸	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン	mg/L	0.020	0.033	0.038	0.025	0.007									0.038	0.007	0.025	28
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.012	-	-	0.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.030	0.012	0.021	29
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003									0.005	0.003	0.004	30
31	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	34
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.6	8.3	10.4	8.6	11.4									11.4	8.3	9.5	37
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン	mg/L	6	6	6	6	6									6	6	6	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	31	31	39	40	39									40	31	36	40
41	蒸発残留物	mg/L	79	83	-	93	96	-	-	-	-	-	-	-	-	96	79	88	41
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	42
43	ジェオスミン	ng/L	<1	<1	<1	<1	<1									<1	<1	<1	43
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	<1	<1	<1	<1	<1									<1	<1	<1	44
45	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	45
46	フェノール類	mg/L	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	1.0	1.0	1.5	<0.3									1.5	<0.3	0.8	47
48	pH値		7.0	7.1	7.1	7.4	7.7									7.7	7.0	7.3	48
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												49
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												50
51	色度	度	0.5	0.9	0.9	1.5	<0.5									1.5	<0.5	0.7	51
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015									<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	#DIV/0!	56
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	58
59	亜塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
60	二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	0.002	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	<0.001	<0.001	61
62	抱水クロラール	mg/L	-	0.004	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.003	0.004	62
63	農薬類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
64	残留塩素	mg/L	0.65	0.58	0.50	0.38	0.87									0.87	0.38	0.60	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	31	31	39	40	39									40	31	36	65
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸	mg/L	-	2.6	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	2.5	2.5	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	2.9	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	1.1	2.0	70
71	臭気強度(TON)		-	<1	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1	71
72	蒸発残留物	mg/L	79	83	-	93	96	-	-	-	-	-	-	-	-	96	79	88	72
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値		7.0	7.1	7.1	7.4	7.7									7.7	7.0	7.3	74
75	腐食性(ランゲリア指数)		-	-1.9	-	-	-0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.9	-1.9	-1.4	75
76	従属栄養細菌	cfu/mL	2	10	3	19	7									19	2	8	76
77	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	78

(1) 令和8年度 浄水場浄水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

①山口西公園

令和8年度 採水月日		4月20日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日									最大	最小	平均	
採水時刻		9:11	10:20	9:50	10:07	10:50												
天候		晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ												
気温℃		24.3	22.7	26.5	23.2	31.8									31.8	22.7	25.7	
水温℃		18.9	19.9	24.7	24.4	31.9									31.9	18.9	24.0	
1	一般細菌 cfu/mL	0	0	0	0	0									0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出												2
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0.7	0.9	0.6	0.7	0.2									0.9	0.2	0.6	11
12	フッ素及びその化合物 mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA ng/L	<5	—	—	<5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<5	<5	<5	20
21	ベンゼン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸 mg/L	0.07	0.07	0.08	0.07	0.11									0.11	0.07	0.08	22
23	クロロ酢酸 mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム mg/L	0.016	0.019	0.023	0.016	0.019									0.023	0.016	0.019	24
25	ジクロロ酢酸 mg/L	0.006	—	—	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006	0.006	0.006	25
26	ジブロモクロロメタン mg/L	0.002	0.003	0.004	0.003	0.006									0.006	0.002	0.004	26
27	臭素酸 mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン mg/L	0.028	0.032	0.040	0.029	0.040									0.040	0.028	0.034	28
29	トリクロロ酢酸 mg/L	0.007	—	—	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.007	0.006	0.006	29
30	ブロモジクロロメタン mg/L	0.009	0.010	0.013	0.010	0.014									0.014	0.009	0.011	30
31	ブロモホルム mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02	0.05									0.05	0.02	0.03	34
35	鉄及びその化合物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物 mg/L	10.3	9.8	13.6	7.3	12.2									13.6	7.3	10.6	37
38	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン mg/L	12	13	15	10	15									15	10	13	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	57	61	64	50	69									69	50	60	40
41	蒸発残留物 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
42	陰イオン界面活性剤 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
43	ジェオスミン ng/L	2	2	2	1	<1									2	<1	1	43
44	2-メチルイソボルネオール ng/L	2	1	3	<1	<1									3	<1	1	44
45	非イオン界面活性剤 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
46	フェノール類 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	0.7	0.8	0.8	0.6	0.5									0.8	0.5	0.7	47
48	pH値	7.5	7.6	7.6	7.3	7.7									7.7	7.3	7.5	48
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												49
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												50
51	色度 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物 mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015									<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	55

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

①山口西公園

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

②中之島公園

	令和8年度 採水月日	4月20日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日									②中之島公園			
															最大	最小	平均	
	採水時刻	9:30	9:25	9:35	9:17	9:40												
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ												
	気温℃	23.2	18.9	24.5	23.8	30.8									30.8	18.9	24.2	
	水温℃	17.5	18.8	23.6	23.3	30.4									30.4	17.5	22.7	
1	一般細菌cfu/mL	0	0	0	1	0									1	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出												2
3	カドミウム及びその化合物mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	0.7	0.9	0.6	0.6	<0.2									0.9	<0.2	0.6	11
12	フッ素及びその化合物mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサンmg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタンmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOAng/L	<5	—	—	<5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<5	<5	<5	20
21	ベンゼンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸mg/L	0.07	0.08	0.09	0.08	0.12									0.12	0.07	0.09	22
23	クロロ酢酸mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルムmg/L	0.021	0.026	0.031	0.024	0.033									0.033	0.021	0.027	24
25	ジクロロ酢酸mg/L	0.006	—	—	<0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006	<0.003	<0.003	25
26	ジブロモクロロメタンmg/L	0.003	0.003	0.004	0.003	0.007									0.007	0.003	0.004	26
27	臭素酸mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタンmg/L	0.034	0.041	0.049	0.039	0.058									0.058	0.034	0.044	28
29	トリクロロ酢酸mg/L	0.007	—	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.007	0.007	0.007	29
30	ブロモジクロロメタンmg/L	0.010	0.011	0.013	0.012	0.018									0.018	0.010	0.013	30
31	ブロモホルムmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒドmg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02	0.05									0.05	0.02	0.03	34
35	鉄及びその化合物mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物mg/L	10.2	9.3	12.4	7.2	12.3									12.4	7.2	10.3	37
38	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオンmg/L	12	13	14	10	15									15	10	13	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	56	59	62	51	67									67	51	59	40
41	蒸発残留物mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
42	陰イオン界面活性剤mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
43	ジェオスミンng/L	2	2	2	1	<1									2	<1	1	43
44	2-メチルイソボルネオールng/L	2	1	3	<1	<1									3	<1	1	44
45	非イオン界面活性剤mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
46	フェノール類mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6									0.8	0.6	0.7	47
48	pH値	7.4	7.5	7.6	7.2	7.6									7.6	7.2	7.4	48
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												49
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												50
51	色度度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015									<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタンmg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56
57	トルエンmg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	亜塩素酸mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
60	二酸化塩素mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61	ジクロロアセトニトリルmg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61
62	抱水クロラールmg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
63	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
64	残留塩素mg/L	0.55	0.49	0.30	0.52	0.42									0.55	0.30	0.46	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	56	59	62	51	67									67	51	59	65
66	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテルmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
71	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71
72	蒸発残留物mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72
73	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値	7.4	7.5	7.6	7.2	7.6									7.6	7.2	7.4	74
75	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
76	従属栄養細菌cfu/mL	1	0	0	0	0									1	0	0	76
77	1, 1-ジクロロエチレンmg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02	0.05									0.05	0.02	0.03	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

③三田連絡所															③三田連絡所			
	令和8年度 採水月日		4月20日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日								最大	最小	平均	
			9:55	9:58	10:06	9:43	10:05											
			9:55	9:58	10:06	9:43	10:05											
			9:55	9:58	10:06	9:43	10:05											
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0								0	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出											2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.9	0.6	0.6	0.2								0.9	0.2	0.6	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA	ng/L	<5	-	-	<5	-	-	-	-	-	-	-	-	<5	<5	<5	20
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸	mg/L	0.06	0.07	0.08	0.07	0.10								0.10	0.06	0.08	22
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム	mg/L	0.018	0.021	0.026	0.018	0.022								0.026	0.018	0.021	24
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.006	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.004	0.005	25
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.003	0.004	0.003	0.006								0.006	0.003	0.004	26
27	臭素酸	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン	mg/L	0.031	0.035	0.044	0.032	0.045								0.045	0.031	0.037	28
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.006	-	-	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.006	0.006	29
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.010	0.011	0.014	0.010	0.016								0.016	0.010	0.012	30
31	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02	0.04								0.04	0.02	0.03	34
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	10.3	9.7	13.2	7.1	12.0								13.2	7.1	10.5	37
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン	mg/L	12	13	15	10	15								15	10	13	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	58	62	64	50	68								68	50	60	40
41	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
43	ジェオスミン	ng/L	2	2	2	1	<1								2	<1	1	43
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	2	1	3	<1	<1								3	<1	1	44
45	非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
46	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.8	0.8	0.6	0.5								0.8	0.5	0.7	47
48	pH値		7.5	7.5	7.5	7.2	7.6								7.6	7.2	7.5	48
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											49
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											50
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015								<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
59	亜塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
60	二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
62	抱水クロラール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
63	農薬類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
64	残留塩素	mg/L	0.64	0.54	0.42	0.68	0.62								0.68	0.42	0.58	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	58	62	64	50	68								68	50	60	65
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
71	臭気強度(TON)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
72	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値		7.5	7.5	7.5	7.2	7.6								7.6	7.2	7.5	74
75	腐食性(ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
76	従属栄養細菌	cfu/mL	0	0	2	1	0								2	0	0	76
77	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02	0.04								0.04	0.02	0.03	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

④本渡公園

令和8年度 採水月日		4月20日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日								④本渡公園	最大	最小	平均	
採水時刻		10:15	11:00	11:04	10:41	10:25												
天候		晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ												
気温		22.0	23.2	25.2	24.9	32.8									32.8	22.0	25.6	
水温		18.6	20.2	24.7	24.3	32.1									32.1	18.6	24.0	
1	一般細菌	cfu/mL	1	0	1	0	0								1	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出											2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—		<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.6	0.9	0.6	0.7	0.2								0.9	0.2	0.6	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA	ng/L	<5	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—		5	<5	<5	20
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸	mg/L	0.07	0.08	0.09	0.06	0.10								0.10	0.06	0.08	22
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—		<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム	mg/L	0.023	0.029	0.030	0.029	0.028								0.030	0.023	0.028	24
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.010	—	—	0.006	—	—	—	—	—	—	—		0.010	0.006	0.008	25
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.002	0.003	0.004	0.002	0.007								0.007	0.002	0.004	26
27	臭素酸	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—		<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン	mg/L	0.035	0.043	0.049	0.043	0.053								0.053	0.035	0.045	28
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	—	—	0.009	—	—	—	—	—	—	—		0.009	0.008	0.009	29
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.009	0.012	0.014	0.012	0.018								0.018	0.009	0.013	30
31	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—		<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02	0.04								0.04	0.02	0.03	34
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	12.7	11.4	15.7	10.8	16.0								16.0	10.8	13.3	37
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン	mg/L	9	9	10	6	11								11	6	9	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	49	51	56	43	59								59	43	51	40
41	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	41
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	42
43	ジェオスミン	ng/L	2	1	2	2	4								4	1	2	43
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	2	1	2	<1	1								2	<1	1	44
45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	45
46	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	0.9	0.8	0.7	0.6								0.9	0.6	0.8	47
48	pH値		7.5	7.7	7.5	7.3	7.8								7.8	7.3	7.6	48
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											49
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											50
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015								<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	56
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	58
59	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	59
60	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	60
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	61
62	抱水クロラール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	62
63	農薬類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	63
64	残留塩素	mg/L	0.56	0.35	0.32	0.75	0.49								0.75	0.32	0.49	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	49	51	56	43	59								59	43	51	65
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	70
71	臭気強度(TON)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	71
72	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	72
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値		7.5	7.7	7.5	7.3	7.8								7.8	7.3	7.6	74
75	腐食性(ランゲリア指数)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	75
76	従属栄養細菌	cfu/mL	0	0	1	3	0								3	0	1	76
77	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02	0.04								0.04	0.02	0.03	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑤園部公園															⑤園部公園			
令和8年度 採水月日		4月13日	5月18日	6月8日	7月14日	8月20日									最大	最小	平均	
採水時刻		9:30	9:13	9:31	9:06	9:25												
天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ												
気温		19.4	25.0	23.0	31.6	29.8									31.6	19.4	25.8	
水温		16.8	21.1	22.2	26.9	29.3									29.3	16.8	23.3	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	1									1	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出												2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	0.5	0.6	0.3	0.4								0.8	0.3	0.5	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA	ng/L	<5	—	—	<5	—	—	—	—	—	—	—	—	<5	<5	<5	20
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	<0.06	0.07	0.08								0.08	<0.06	<0.06	22
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム	mg/L	0.018	0.021	0.016	0.024	0.023								0.024	0.016	0.021	24
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.009	—	—	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	0.009	0.008	0.008	25
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.004	0.002	0.003	0.006								0.006	0.002	0.003	26
27	臭素酸	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン	mg/L	0.027	0.037	0.027	0.040	0.043								0.043	0.027	0.035	28
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.009	—	—	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	0.009	0.008	0.008	29
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.011	0.008	0.012	0.014								0.014	0.007	0.011	30
31	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04								0.04	0.02	0.03	34
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.9	13.7	7.4	7.8	11.8								13.7	7.4	9.9	37
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン	mg/L	13	15	12	10	14								15	10	13	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	65	67	56	52	68								68	52	61	40
41	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
43	ジェオスミン	ng/L	2	3	2	2	2								3	2	2	43
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	4	3	1	<1	2								4	<1	2	44
45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
46	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	0.8	0.6	0.6	0.7								0.9	0.6	0.7	47
48	pH値		7.4	7.4	7.0	7.2	7.6								7.6	7.0	7.3	48
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											49
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											50
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015								<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
60	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61
62	抱水クロラール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
63	農薬類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
64	残留塩素	mg/L	0.52	0.49	0.74	0.65	0.68								0.74	0.49	0.62	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	65	67	56	52	68								68	52	61	65
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
71	臭気強度(TON)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71
72	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値		7.4	7.4	7.0	7.2	7.6								7.6	7.0	7.3	74
75	腐食性(ランゲリア指数)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
76	従属栄養細菌	cfu/mL	1	0	0	0	0								1	0	0	76
77	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04								0.04	0.02	0.03	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑥北消防署鳴滝出張所

令和8年度 採水月日		4月13日	5月18日	6月8日	7月14日	8月20日									最大	最小	平均	
採水時刻		9:50	9:25	9:43	9:27	9:35												
天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ												
気温		21.1	25.4	24.1	32.2	31.1									32.2	21.1	26.8	
水温		17.5	23.2	23.5	27.0	28.9									28.9	17.5	24.0	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0	1								1	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出											2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	0.5	0.6	0.3	0.4								0.8	0.3	0.5	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA	ng/L	<5	-	-	<5	-	-	-	-	-	-	-	-	<5	<5	<5	20
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	<0.06	0.07	0.09								0.09	<0.06	<0.06	22
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム	mg/L	0.017	0.024	0.015	0.023	0.018								0.024	0.015	0.019	24
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.008	-	-	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.006	0.007	25
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.004	0.002	0.003	0.006								0.006	0.002	0.003	26
27	臭素酸	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン	mg/L	0.026	0.041	0.026	0.039	0.038								0.041	0.026	0.034	28
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.007	0.007	29
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.008	0.013	0.008	0.012	0.013								0.013	0.008	0.011	30
31	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04								0.04	0.02	0.02	34
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.7	13.4	7.2	8.0	11.6								13.4	7.2	10.0	37
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン	mg/L	13	15	12	10	14								15	10	13	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	65	66	56	52	68								68	52	61	40
41	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
43	ジェオスミン	ng/L	2	3	2	2	1								3	1	2	43
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	4	3	1	<1	2								4	<1	2	44
45	非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
46	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6								0.9	0.6	0.7	47
48	pH値		7.4	7.5	7.1	7.3	7.5								7.5	7.1	7.4	48
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											49
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											50
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015								<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
59	亜塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
60	二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
62	抱水クロラール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
63	農薬類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
64	残留塩素	mg/L	0.51	0.52	0.77	0.66	0.89								0.89	0.51	0.67	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	65	66	56	52	68								68	52	61	65
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
71	臭気強度(TON)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
72	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値		7.4	7.5	7.1	7.3	7.5								7.5	7.1	7.4	74
75	腐食性(ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
76	従属栄養細菌	cfu/mL	0	0	1	0	0								1	0	0	76
77	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04								0.04	0.02	0.02	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑥北消防署鳴滝出張所

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑦ふじと児童遊園

令和8年度 採水月日		4月13日	5月18日	6月8日	7月14日	8月20日									最大	最小	平均	
	採水時刻	10:15	9:48	10:08	9:58	10:03												
	天候	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ												
	気温℃	22.3	26.3	24.7	33.4	32.8									33.4	22.3	27.9	
	水温℃	17.3	23.2	23.4	27.6	30.0									30.0	17.3	24.3	
1	一般細菌cfu/mL	0	0	0	3	1									3	0	1	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出												2
3	カドミウム及びその化合物mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	0.8	0.5	0.6	0.3	0.4									0.8	0.3	0.5	11
12	フッ素及びその化合物mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサンmg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタンmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOAng/L	<5	—	—	<5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<5	<5	<5	20
21	ベンゼンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸mg/L	<0.06	0.08	<0.06	0.08	0.08									0.08	<0.06	<0.06	22
23	クロロ酢酸mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルムmg/L	0.018	0.022	0.014	0.023	0.022									0.023	0.014	0.020	24
25	ジクロロ酢酸mg/L	0.008	—	—	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.008	0.005	0.007	25
26	ジブロモクロロメタンmg/L	0.002	0.004	0.002	0.004	0.006									0.006	0.002	0.003	26
27	臭素酸mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタンmg/L	0.027	0.038	0.024	0.039	0.043									0.043	0.024	0.034	28
29	トリクロロ酢酸mg/L	0.008	—	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.008	0.007	0.008	29
30	ブロモジクロロメタンmg/L	0.007	0.012	0.008	0.012	0.014									0.014	0.007	0.011	30
31	ブロモホルムmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒドmg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04									0.04	0.02	0.03	34
35	鉄及びその化合物mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物mg/L	8.9	13.3	7.1	7.9	11.8									13.3	7.1	9.8	37
38	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオンmg/L	13	16	12	10	14									16	10	13	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	64	65	56	52	68									68	52	61	40
41	蒸発残留物mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
42	陰イオン界面活性剤mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
43	ジェオスミンng/L	2	3	2	2	2									3	2	2	43
44	2-メチルイソボルネオールng/L	4	3	1	<1	2									4	<1	2	44
45	非イオン界面活性剤mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
46	フェノール類mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6									0.9	0.6	0.7	47
48	pH値	7.4	7.6	7.2	7.4	7.7									7.7	7.2	7.5	48
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												49
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												50
51	色度度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015									<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタンmg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56
57	トルエンmg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	亜塩素酸mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
60	二酸化塩素mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61	ジクロロアセトニトリルmg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61
62	抱水クロラールmg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
63	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
64	残留塩素mg/L	0.53	0.48	0.74	0.55	0.67									0.74	0.48	0.59	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	64	65	56	52	68									68	52	61	65
66	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテルmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
71	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71
72	蒸発残留物mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72
73	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値	7.4	7.6	7.2	7.4	7.7									7.7	7.2	7.5	74
75	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
76	従属栄養細菌cfu/mL	0	0	0	1	1									1	0	0	76
77	1, 1-ジクロロエチレンmg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04									0.04	0.02	0.03	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑧湊北公園															⑧湊北公園			
	令和8年度 採水月日		4月13日	5月18日	6月8日	7月14日	8月20日								最大	最小	平均	
			9:56	9:35	9:50	10:44	9:50											
			曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ											
			18.2	22.9	23.9	28.4	27.8								28.4	18.2	24.2	
	水温	℃	17.0	23.2	21.9	26.7	28.9								28.9	17.0	23.5	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0								0	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出											2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.5	0.6	0.3	0.4								0.9	0.3	0.5	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA	ng/L	5	-	-	<5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	<5	<5	20
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	<0.06	0.07	0.09								0.09	<0.06	<0.06	22
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム	mg/L	0.019	0.022	0.013	0.023	0.019								0.023	0.013	0.019	24
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.009	-	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	0.005	0.007	25
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.004	0.002	0.004	0.006								0.006	0.001	0.003	26
27	臭素酸	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン	mg/L	0.028	0.039	0.023	0.039	0.039								0.039	0.023	0.034	28
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.009	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	0.007	0.008	29
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.012	0.008	0.013	0.014								0.014	0.007	0.011	30
31	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04								0.04	0.02	0.03	34
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.3	13.5	7.0	7.9	11.7								13.5	7.0	9.7	37
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン	mg/L	13	16	12	10	14								16	10	13	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	63	66	55	52	68								68	52	61	40
41	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
43	ジェオスミン	ng/L	2	3	2	2	1								3	1	2	43
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	3	3	<1	<1	2								3	<1	2	44
45	非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
46	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6								0.9	0.6	0.7	47
48	pH値		7.4	7.6	7.3	7.5	7.6								7.6	7.3	7.5	48
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											49
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											50
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015								<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
59	亜塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
60	二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
62	抱水クロラール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
63	農薬類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
64	残留塩素	mg/L	0.53	0.49	0.76	0.66	0.78								0.78	0.49	0.64	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	63	66	55	52	68								68	52	61	65
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
71	臭気強度(TON)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
72	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値		7.4	7.6	7.3	7.5	7.6								7.6	7.3	7.5	74
75	腐食性(ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
76	従属栄養細菌	cfu/mL	0	0	1	0	0								1	0	0	76
77	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04								0.04	0.02	0.03	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑨加太支所															⑨加太支所			
	令和8年度 採水月日		4月13日	5月18日	6月8日	7月14日	8月20日								最大	最小	平均	
			10:45	10:18	10:35	10:30	10:30											
			曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ											
			19.3	24.7	25.4	31.3	30.2								31.3	19.3	26.2	
	天候														28.5	16.6	23.1	
	気温	℃																
	水温	℃	16.6	22.1	22.4	26.0	28.5											
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0								0	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出											2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.5	0.6	0.3	0.4								0.9	0.3	0.5	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA	ng/L	<5	—	—	<5	—	—	—	—	—	—	—	—	<5	<5	<5	20
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	<0.06	0.08	0.08								0.08	<0.06	<0.06	22
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム	mg/L	0.022	0.023	0.013	0.024	0.022								0.024	0.013	0.021	24
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.010	—	—	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	0.010	0.005	0.007	25
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.005	0.002	0.004	0.006								0.006	0.001	0.003	26
27	臭素酸	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン	mg/L	0.030	0.041	0.022	0.040	0.044								0.044	0.022	0.036	28
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.010	—	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	0.010	0.007	0.008	29
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.013	0.008	0.013	0.016								0.016	0.007	0.011	30
31	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.01	0.03	0.04								0.04	0.01	0.02	34
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.7	13.5	6.6	7.9	11.6								13.5	6.6	9.5	37
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン	mg/L	13	16	11	10	14								16	10	13	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	65	52	51	67								67	51	60	40
41	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
43	ジェオスミン	ng/L	2	4	2	2	1								4	1	2	43
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	4	3	<1	<1	2								4	<1	2	44
45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
46	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.0	0.8	0.6	0.6	0.6								1.0	0.6	0.7	47
48	pH値		7.4	7.5	7.1	7.4	7.5								7.5	7.1	7.4	48
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											49
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											50
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015								<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
60	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61
62	抱水クロラール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
63	農薬類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
64	残留塩素	mg/L	0.58	0.47	0.78	0.60	0.76								0.78	0.47	0.64	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	65	52	51	67								67	51	60	65
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
71	臭気強度(TON)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71
72	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値		7.4	7.5	7.1	7.4	7.5								7.5	7.1	7.4	74
75	腐食性(ランゲリア指数)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
76	従属栄養細菌	cfu/mL	0	0	0	0	0								0	0	0	76
77	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.01	0.03	0.04								0.04	0.01	0.02	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑩岡東公園

令和8年度 採水月日		4月13日	5月18日	6月8日	7月14日	8月20日								⑩岡東公園	最大	最小	平均	
1	一般細菌	cfu/mL	0	0	1	0	1								1	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出											2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.4	0.6	0.4	0.5								0.9	0.4	0.6	11
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA	ng/L	6	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	5	20
21	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸	mg/L	0.07	0.09	0.06	0.09	0.11								0.11	0.06	0.08	22
23	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム	mg/L	0.015	0.019	0.009	0.024	0.019								0.024	0.009	0.017	24
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.007	—	—	0.010	—	—	—	—	—	—	—	—	0.010	0.007	0.008	25
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.003	0.001	0.003	0.005								0.005	0.001	0.003	26
27	臭素酸	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン	mg/L	0.023	0.032	0.016	0.039	0.038								0.039	0.016	0.030	28
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.007	—	—	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	0.008	0.007	0.007	29
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.010	0.006	0.012	0.013								0.013	0.006	0.009	30
31	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.04	0.04								0.04	0.02	0.03	34
35	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.3	16.9	10.0	11.1	14.5								16.9	10.0	12.7	37
38	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン	mg/L	7	11	5	7	10								11	5	8	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	45	59	40	47	59								59	40	50	40
41	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
43	ジェオスミン	ng/L	2	2	1	3	3								3	1	2	43
44	2-メチルイソボルネオール	ng/L	3	6	<1	<1	2								6	<1	2	44
45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
46	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	0.8	0.5	0.8	0.7								0.9	0.5	0.8	47
48	pH値		7.3	7.6	7.3	7.5	7.8								7.8	7.3	7.5	48
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											49
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											50
51	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015								<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56
57	トルエン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
60	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61
62	抱水クロラール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
63	農薬類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
64	残留塩素	mg/L	0.71	0.71	0.84	0.92	1.03								1.03	0.71	0.84	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	45	59	40	47	59								59	40	50	65
66	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
71	臭気強度(TON)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71
72	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72
73	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値		7.3	7.6	7.3	7.5	7.8								7.8	7.3	7.5	74
75	腐食性(ランゲリア指数)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
76	従属栄養細菌	cfu/mL	0	1	1	0	0								1	0	0	76
77	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.04	0.04								0.04	0.02	0.03	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑪砂山公園

	令和8年度 採水月日	4月13日													⑪砂山公園			
		10:09	9:48	10:10	9:53	9:30									最大	最小	平均	
	採水時刻	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ												
	天候																	
	気温℃	21.3	26.0	26.0	34.2	30.6									34.2	21.3	27.6	
	水温℃	17.6	24.2	22.6	29.1	31.0									31.0	17.6	24.9	
1	一般細菌cfu/mL	0	0	0	0	0									0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出												2
3	カドミウム及びその化合物mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアンmg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素mg/L	0.9	0.5	0.6	0.3	0.4									0.9	0.3	0.5	11
12	フッ素及びその化合物mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサンmg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンmg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタンmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOAng/L	<5	—	—	<5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<5	<5	<5	20
21	ベンゼンmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸mg/L	<0.06	0.08	<0.06	0.08	0.09									0.09	<0.06	<0.06	22
23	クロロ酢酸mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルムmg/L	0.021	0.023	0.014	0.024	0.019									0.024	0.014	0.020	24
25	ジクロロ酢酸mg/L	0.009	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.009	0.003	0.006	25
26	ジブromクロロメタンmg/L	0.001	0.005	0.002	0.004	0.006									0.006	0.001	0.003	26
27	臭素酸mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタンmg/L	0.030	0.041	0.024	0.041	0.040									0.041	0.024	0.035	28
29	トリクロロ酢酸mg/L	0.008	—	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.008	0.007	0.008	29
30	ブromジクロロメタンmg/L	0.008	0.013	0.008	0.013	0.015									0.015	0.008	0.011	30
31	ブromホルムmg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒドmg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.02	0.03	0.01	0.03	0.04									0.04	0.01	0.02	34
35	鉄及びその化合物mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物mg/L	8.1	13.4	6.8	7.6	11.5									13.4	6.8	9.5	37
38	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオンmg/L	13	16	12	11	15									16	11	13	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	64	66	53	50	68									68	50	60	40
41	蒸発残留物mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
42	陰イオン界面活性剤mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
43	ジェオスミンng/L	2	3	2	2	1									3	1	2	43
44	2-メチルイソボルネオールng/L	3	3	<1	<1	2									3	<1	2	44
45	非イオン界面活性剤mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
46	フェノール類mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)mg/L	1.0	0.8	0.6	0.6	0.6									1.0	0.6	0.7	47
48	pH値	7.4	7.6	7.2	7.4	7.6									7.6	7.2	7.4	48
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												49
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												50
51	色度度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015									<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタンmg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56
57	トルエンmg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	亜塩素酸mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
60	二酸化塩素mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61	ジクロロアセトニトリルmg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61
62	抱水クロラールmg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
63	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
64	残留塩素mg/L	0.50	0.41	0.64	0.54	0.71									0.71	0.41	0.56	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度)mg/L	64	66	53	50	68									68	50	60	65
66	マンガン及びその化合物mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタンmg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテルmg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
71	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71
72	蒸発残留物mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72
73	濁度度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値	7.4	7.6	7.2	7.4	7.6									7.6	7.2	7.4	74
75	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
76	従属栄養細菌cfu/mL	0	0	0	1	0									1	0	0	76
77	1, 1-ジクロロエチレンmg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物mg/L	0.02	0.03	0.01	0.03	0.04									0.04	0.01	0.02	78

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和8年度 給水栓水 水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑫ 田野支所

令和8年度 採水月日		4月13日	5月18日	6月8日	7月14日	8月20日								⑫ 田野支所	最大	最小	平均	
	採水時刻	10:36	10:14	10:40	10:17	10:17												
	天候	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ												
	気温 ℃	16.2	23.8	24.5	28.9	29.0									29.0	16.2	24.5	
	水温 ℃	16.8	22.0	22.2	25.4	29.0									29.0	16.8	23.1	
1	一般細菌 cfu/mL	0	0	0	0	0									0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出												2
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	4
5	セレン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	5
6	鉛及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	7
8	六価クロム化合物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	8
9	亜硝酸態窒素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4									0.7	0.4	0.5	11
12	フッ素及びその化合物 mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	13
14	四塩化炭素 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	14
15	1, 4-ジオキサン mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	15
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	16
17	ジクロロメタン mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	17
18	テトラクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	18
19	トリクロロエチレン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	19
20	PFOS及びPFOA ng/L	<5	—	—	<5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<5	<5	<5	20
21	ベンゼン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	21
22	塩素酸 mg/L	<0.06	0.08	0.06	0.07	0.08									0.08	<0.06	<0.06	22
23	クロロ酢酸 mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	23
24	クロロホルム mg/L	0.015	0.026	0.021	0.028	0.028									0.028	0.015	0.024	24
25	ジクロロ酢酸 mg/L	0.005	—	—	<0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005	<0.003	<0.003	25
26	ジブロモクロロメタン mg/L	0.003	0.005	0.002	0.004	0.007									0.007	0.002	0.004	26
27	臭素酸 mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	27
28	総トリハロメタン mg/L	0.026	0.046	0.034	0.046	0.053									0.053	0.026	0.041	28
29	トリクロロ酢酸 mg/L	0.006	—	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.007	0.006	0.007	29
30	ブロモジクロロメタン mg/L	0.008	0.015	0.010	0.014	0.018									0.018	0.008	0.013	30
31	ブロモホルム mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	31
32	ホルムアルデヒド mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	32
33	亜鉛及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	33
34	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.02	0.03	0.01	0.02	0.04									0.04	0.01	0.02	34
35	鉄及びその化合物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	35
36	銅及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	36
37	ナトリウム及びその化合物 mg/L	10.4	12.7	7.8	7.5	11.8									12.7	7.5	10.0	37
38	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	38
39	塩化物イオン mg/L	14	15	13	10	14									15	10	13	39
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	65	65	55	50	68									68	50	61	40
41	蒸発残留物 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
42	陰イオン界面活性剤 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
43	ジェオスミン ng/L	1	3	2	1	2									3	1	2	43
44	2-メチルイソボルネオール ng/L	4	2	2	<1	2									4	<1	2	44
45	非イオン界面活性剤 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
46	フェノール類 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6									0.7	0.6	0.6	47
48	pH値	7.3	7.6	7.2	7.5	7.6									7.6	7.2	7.5	48
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												49
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												50
51	色度 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	51
52	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	52
53	アンチモン及びその化合物 mg/L	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015									<0.0015	<0.0015	<0.0015	53
54	ウラン及びその化合物 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	54
55	ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	55
56	1, 2-ジクロロエタン mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56
57	トルエン mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	57
58	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	亜塩素酸 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
60	二酸化塩素 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61	ジクロロアセトニトリル mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61
62	抱水クロラール mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
63	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
64	残留塩素 mg/L	0.48	0.50	0.71	0.53	0.45									0.71	0.45	0.53	64
65	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	65	65	55	50	68									68	50	61	65
66	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	66
67	遊離炭酸 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
68	1, 1, 1-トリクロロエタン mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	68
69	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	69
70	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
71	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71
72	蒸発残留物 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72
73	濁度 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	73
74	pH値	7.3	7.6	7.2	7.5	7.6									7.6	7.2	7.5	74
75	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
76	従属栄養細菌 cfu/mL	0	0	0	0	0									0	0	0	76
77	1, 1-ジクロロエチレン mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	77
78	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.02	0.03	0.01	0.02	0.04									0.04	0.01	0.02	78